

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WAŁBRZYCH

TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32

NIP 896-960-29-24 Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój, dnia 30.05.2014 r.

Opinia Nr 005435

2014-06-06

w budynku przy ul. 1-cio Maja nr 130/2 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń¹

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kaminowy nr. 2 (50x50cm) może być przeznaczony dla istniejącego pieca pokojowego i do podłączenia pieca kuchennego lub dla pieca CO na opał stały. Zamiast pieca na opał stały: kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą, podłączyć do zewnętrznego układu powietrzno spalinowego zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylację nawiewną kuchni wykonać wg projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kaminowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne (dla pieca CO na opał wentylację nawiewną).

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Pows, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

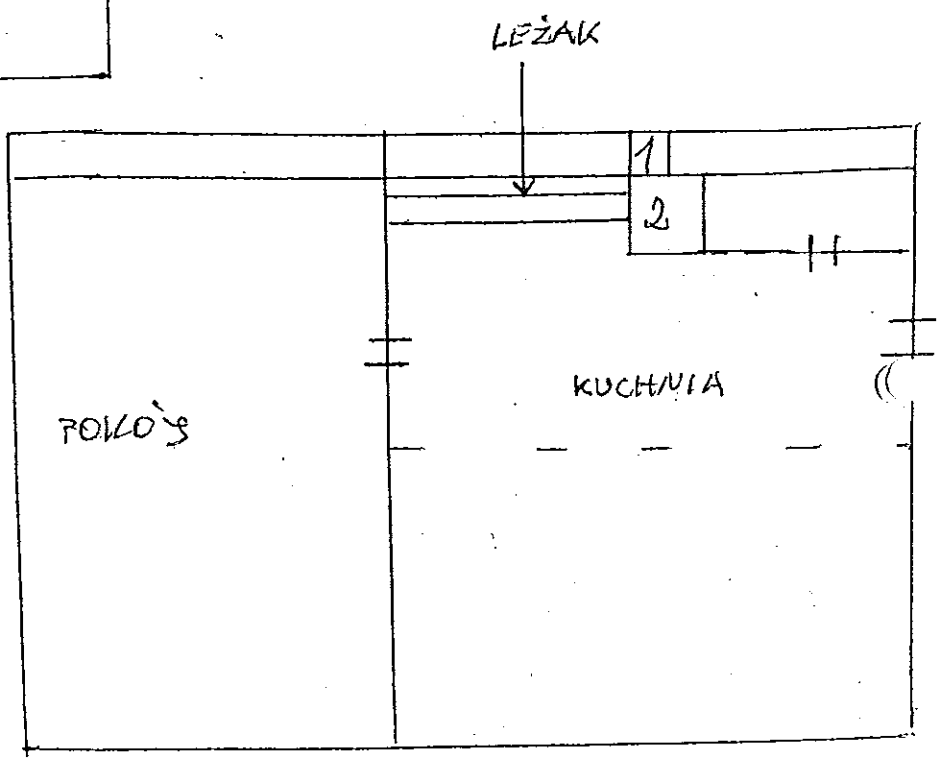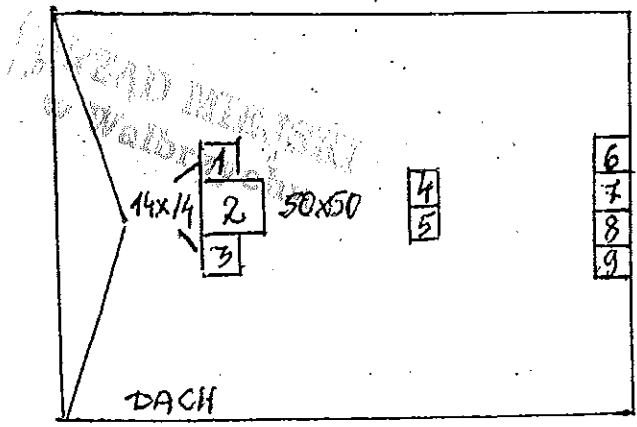

| | 1 | 2 | 3 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| STRYCH | | | |
| I P | | 0 ₈ | W ₆ |
| I P | W ₄ | 0 ₄ | P ₂ |
| PATYER | | I ₁ | |

o - dziwny po piecach zamurować.