


LOKAL NR 1			
– zestawienie pomieszczeń			
nr pomieszczenia	nazwa	wysokość H [m]	powierzchnia P [m2]
1	pokój	3,20	17,03
2	łazienka	3,20	6,38
3	kuchnia	3,20	20,52
4	pokój	3,20	10,76
5	pokój	3,35	32,36
6	przedpokój	3,00	8,69
razem			95,74

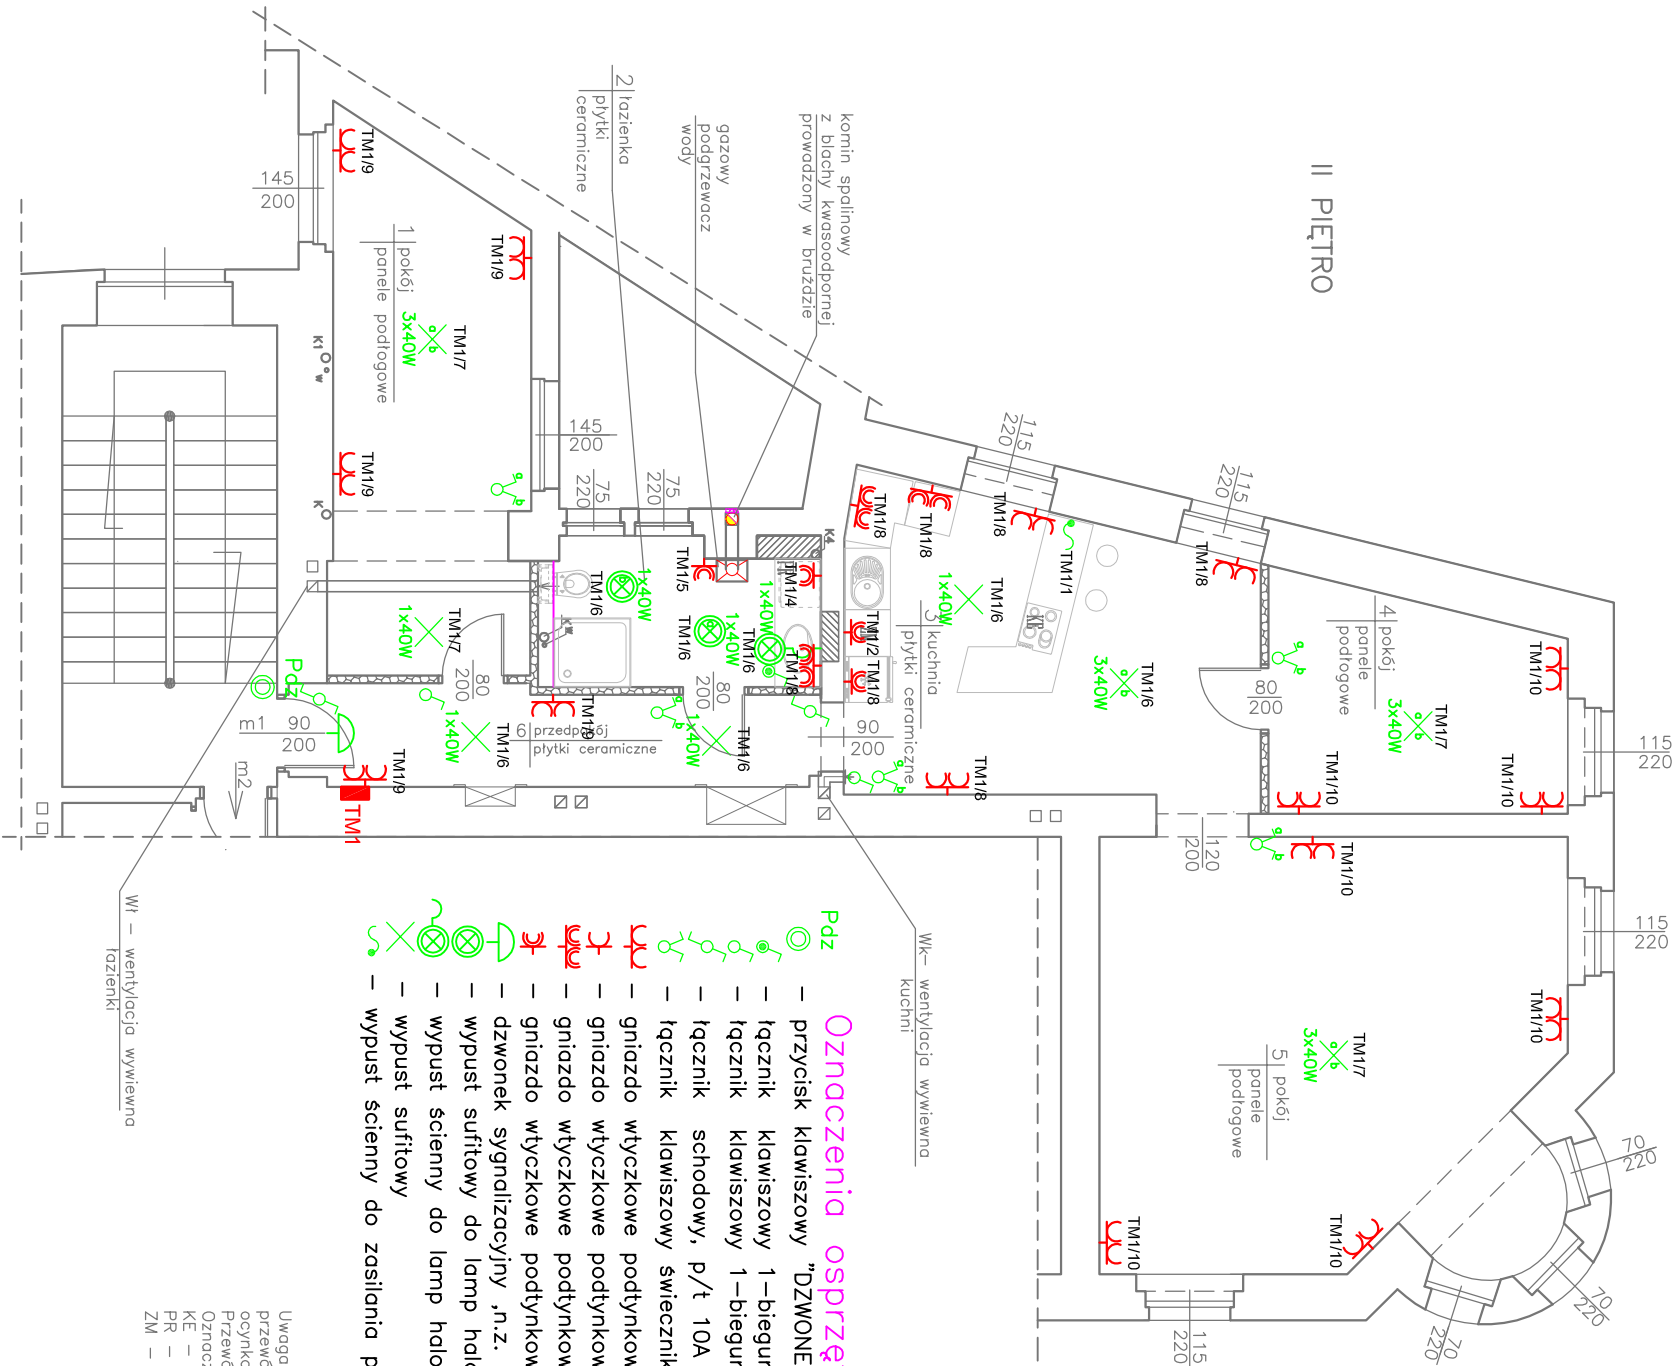

Oznaczenia osprzętu :

- przyrębek klawiszowy "DZWONEK", podświetlany z ramką pojedynczą, p/t,10A 250V
- łącznik klawiszowy 1–biegunowy, bryzgoszczelny
- łącznik klawiszowy 1–biegunowy, biały, podświetlany z ramką pojedynczą, p/t,10A 250V
- łącznik schodowy, p/t 10A 250V
- łącznik klawiszowy świecznikowy, podświetlany z ramką pojedynczą, p/t, 10A 250V
- gniazdo wtyczkowe podtylnkowe podwójne, 10/16A, 250V z bolcem uziemiającym 2P+Z
- gniazdo wtyczkowe podtylnkowe pojedyncze, 10/16A, 250V z bolcem uziemiającym 2P+Z
- gniazdo wtyczkowe podtylnkowe podwójne, hermetyczny, IP–44 10/16A, 250V z bolcem uziemiającym 2P+ Z
- dzwonek sygnalizacyjny ,n.z. 250V 50Hz
- wypust ścienny do lamp halogenowych (diodowych) hermetycznych
- wypust ścienny do lamp halogenowych (diodowych) hermetycznych
- wypust sufitowy
- wypust ścienny do zasilania płyty indukcyjnej

Uwagi :

1. Kable i przewody układać zgodnie z normą N SEP–E–004.
2. Instalację należy wykonać jako podtylnkową.
We wszystkich pomieszczeniach należy stosować osprzęt podtylnkowy.
W łazience stosować osprzęt podtylnkowy, hermetyczny.
3. Zbudować aparaty:
 - łączniki klawiszowe montować na wysokości 1,05 m od posadzki
 - oprawy oświetlenia ogólnego montować bezpośrednio do sufitu lub na zwieszakach
 - gn. wtyczkowe montować na wysokości 0,3 m od podłogi w pokojach; w kuchni – na wysokości 1,2 m; w łazience – na wysokości 1,3 m
 - szynę wyrównawczą SWM montować na wysokości 0,5m
4. Aparaturę i osprzęt narysowano bez zachowania podziałki.
5. Podział na obwody zgodnie ze schematem strukturalnym tablicy mieszkaniowej TM.
6. Tablica mieszkaniowa TM zbudowana na poręcze przy wejściu do mieszkania

Uwaga
przewód wentylacji wywiejnej wykonąć z blachy ocynkowanej o przekroju 14x14cm
Przewód prowadzić pod stropem.
Oznaczenia:
KE – kuchenka elektryczna
PR – prośka
ZM – zmywarka

58–302 Walbrzych		USŁUGI		TECHNICZNE		ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
ul. Pułaskiego 25									
DATA	styczeń 2015	INWESTOR		MZB Sp. z o.o. ul. Andersa 48		58–304 Walbrzych			
STADIUM	PB zamienny	TEMAT		Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Stenkwicza 9 w Walbrzychu					
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU		Plan rozmieszczenia opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych					
NR RYSUNKU		PROJEKTANT		mgr inż. Zdzisław Marciniak					
		NR UPRAWIEŃ		NBGP.V–7342/3/8/95/96					