

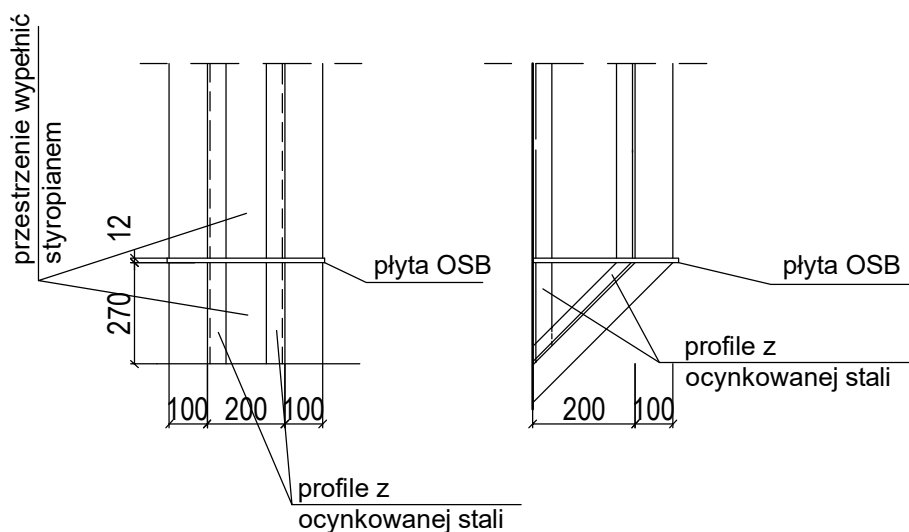


# przekrój przez przewód kominowy

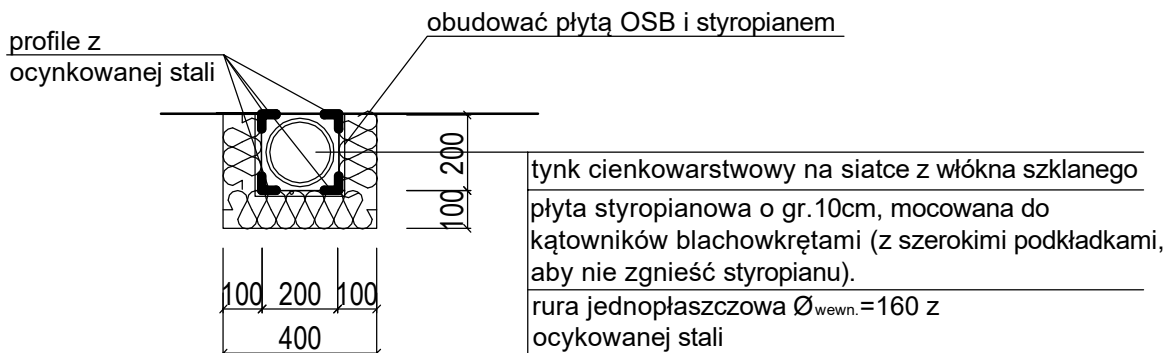

## UWAGA:

- Profile mocować na kołki  $\varnothing 8$  co około 50cm
- Między wlotem a wylotem w przewodzie kominowym zachować odstęp min. 2m.



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
inż. Edward Knapczyk

**ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych**  
**NIP 886-111-73-28 REGON 890373810**  
**tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel. kom.)**

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu		Obiekt: Budynek mieszkalny. Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 65		
Temat: OBUDOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH		Stadium:	Branża: A-K	Data: 08.2015
Projektował:	Agata Knapczyk	Tytuł rysunku: Szczegół wykonania przewodów zewnętrznych		Skala: 1:20
Sprawdził:	inż. Edward Knapczyk nr upr. UAN.VI-f/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.			Nr rys. 3a/ 3