

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIE  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1  
53-301 WĄCIBÓRZYCH, Pałac Pole 3

Tel. (071) 611 60 99 Z przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urzędowej grzewczo-kominowych  
NIP 894-000-24-58

Opinia Nr

005745

Wącibórz, dnia 16.10.2016 r.

w budynku przy ul. pl. W. Kościuszki nr 1/15 w Wącibórz  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZO Sp. z o.o.  
72 011- Nowe Młotko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pracy
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg co na pewno jest podłączony do  
przewodu nr 1 powyższym kominem potężnym  
i zdrowym małemu z 265 ust. 4. Dz. U. m. 75  
Nowy komin powinien posiadać drutówkę rewizyjną  
prawnie funkcyjną, egzotyczną.  
Wącibórz wymiary i starość w przew. nr 4 -  
Nowy: wykonanie wącibórz, wykonanie o metr. 200cm.

Inne uwagi:

Kontrolę dokonał: S. Samotny

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK- Nowe Młotko  
w Wącibórz

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebnie skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotny

Pieczęć i podpis

**KOMINIARSKA SPÓLDZIELNIA PRACY**  
**św. FLORIAN we WROCŁAWIU**

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓLDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Pole 8  
Tel. (074) 84 23 286  
NIP 896-000-20-54

Opinia do opinii nr 005745 z dnia 16-10-2014

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. pl. W. Kostrzewy nr 1/15  
BOK Nowe Miasto

Alternatywnie podłączyć kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania do zewnętrznego układu powietrzno-spalinowego zgodnie z projektem i wymogami producenta.


Wentylacja wywiewna istniejąca prawidłowa w przewodzie kominowym nr 4.

Wałbrzych 12-11-2014

/uprawniony mistrz kominiarski /

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Sebastian*  
**Sebastian Samotyj**

Opisowa 05745

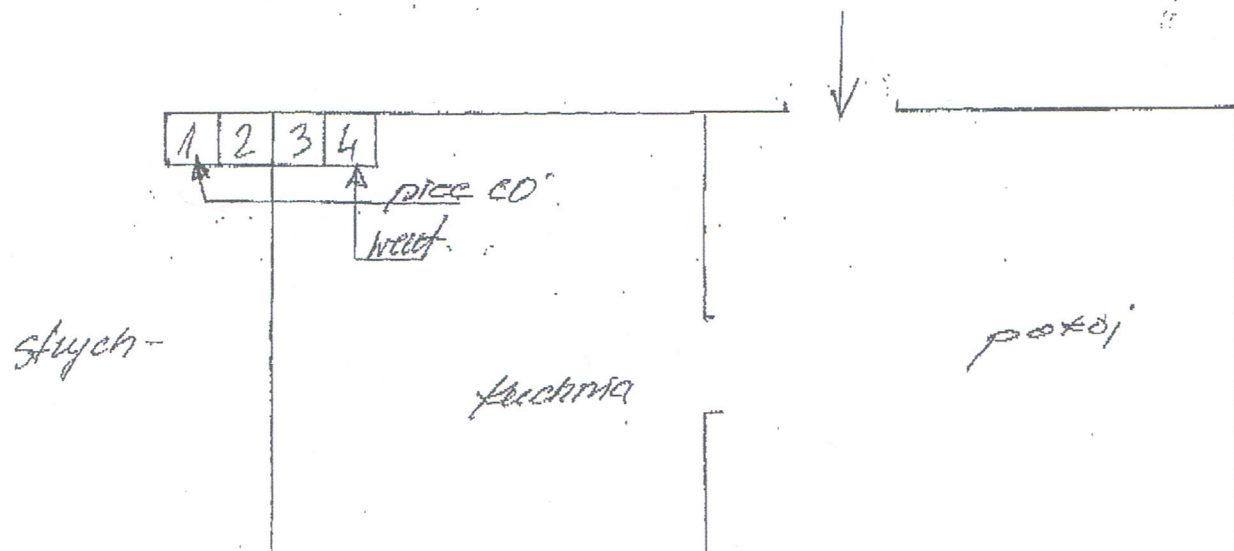

Uwaga: w pokoju  
nie ma łóżka

	1	2	3	4	
				Wk	np - stych w AS
	CO B			Wk	ip
		K		Wk	ip
		P	P	Wk	prace
					prace

MISTRZ KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyja