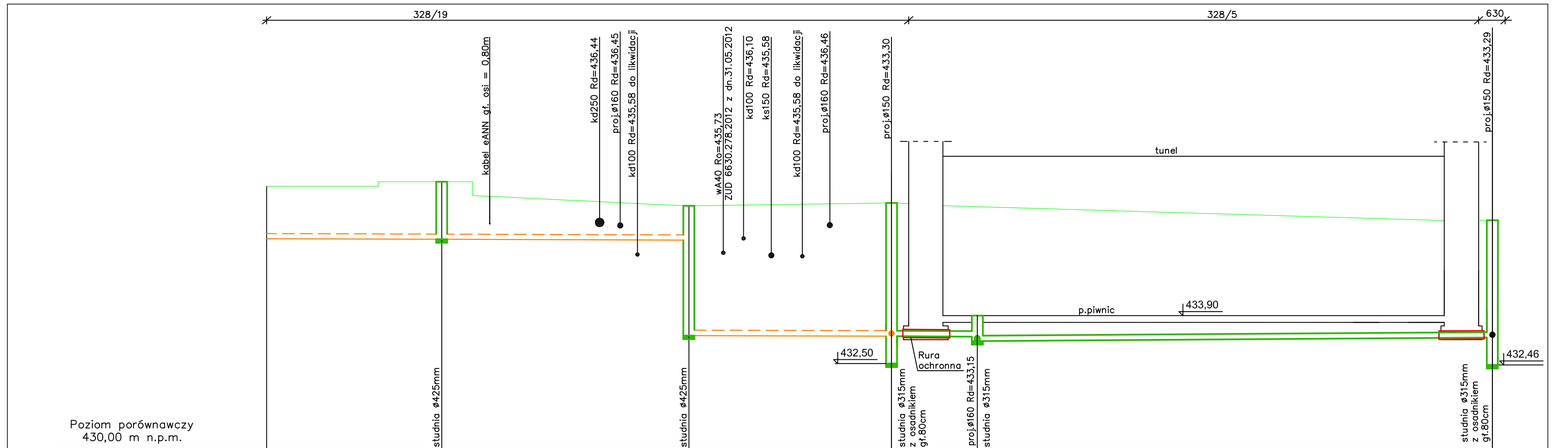

	A	Sd1	Sd2	Sdo3	Sd4	Sdo5
Rzędna terenu istniejącego	437,67	437,80	437,10	437,18	433,90	436,68
Rzędna dna kanału	436,14	436,13	436,11	433,30	433,28	433,26
			433,32		433,15	433,29
Zagłębienie dna kanału [m]	1,53	1,67	0,99	3,88	0,62	3,42
			3,78		0,75	
Odległości [m]		5,10	7,20	5,90	2,50	15,00
Spadek [%]			0,3%		0,6%	0,6%
Średnice, materiał		ø150 z perforacją na 2/3 obwodu			ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	0,00	5,10	12,30	18,20	20,70	35,70

LEGENDA:

- istniejący teren
- proj. kanalizacja deszczowa z rur z PVC-U ø160x4,0 SDR41 SN4
- proj.drenaż z rur ø150, z perforacją na 2/3 obwodu

Uwaga:
-na skrzyżowaniach z kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy zamontować rury ochronne dwudzielne typu Arot ø110

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 01.2015
Asystent:	mgr inż. Jolanta Kaśkiewicz			
Temat:	Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Wałbrzychu, dz.nr 328/5, 328/19, 630 obręb nr 27 Śródmieście			Stadium: PW
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 2, 58-300 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OPASKOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ			Nr rys.:2