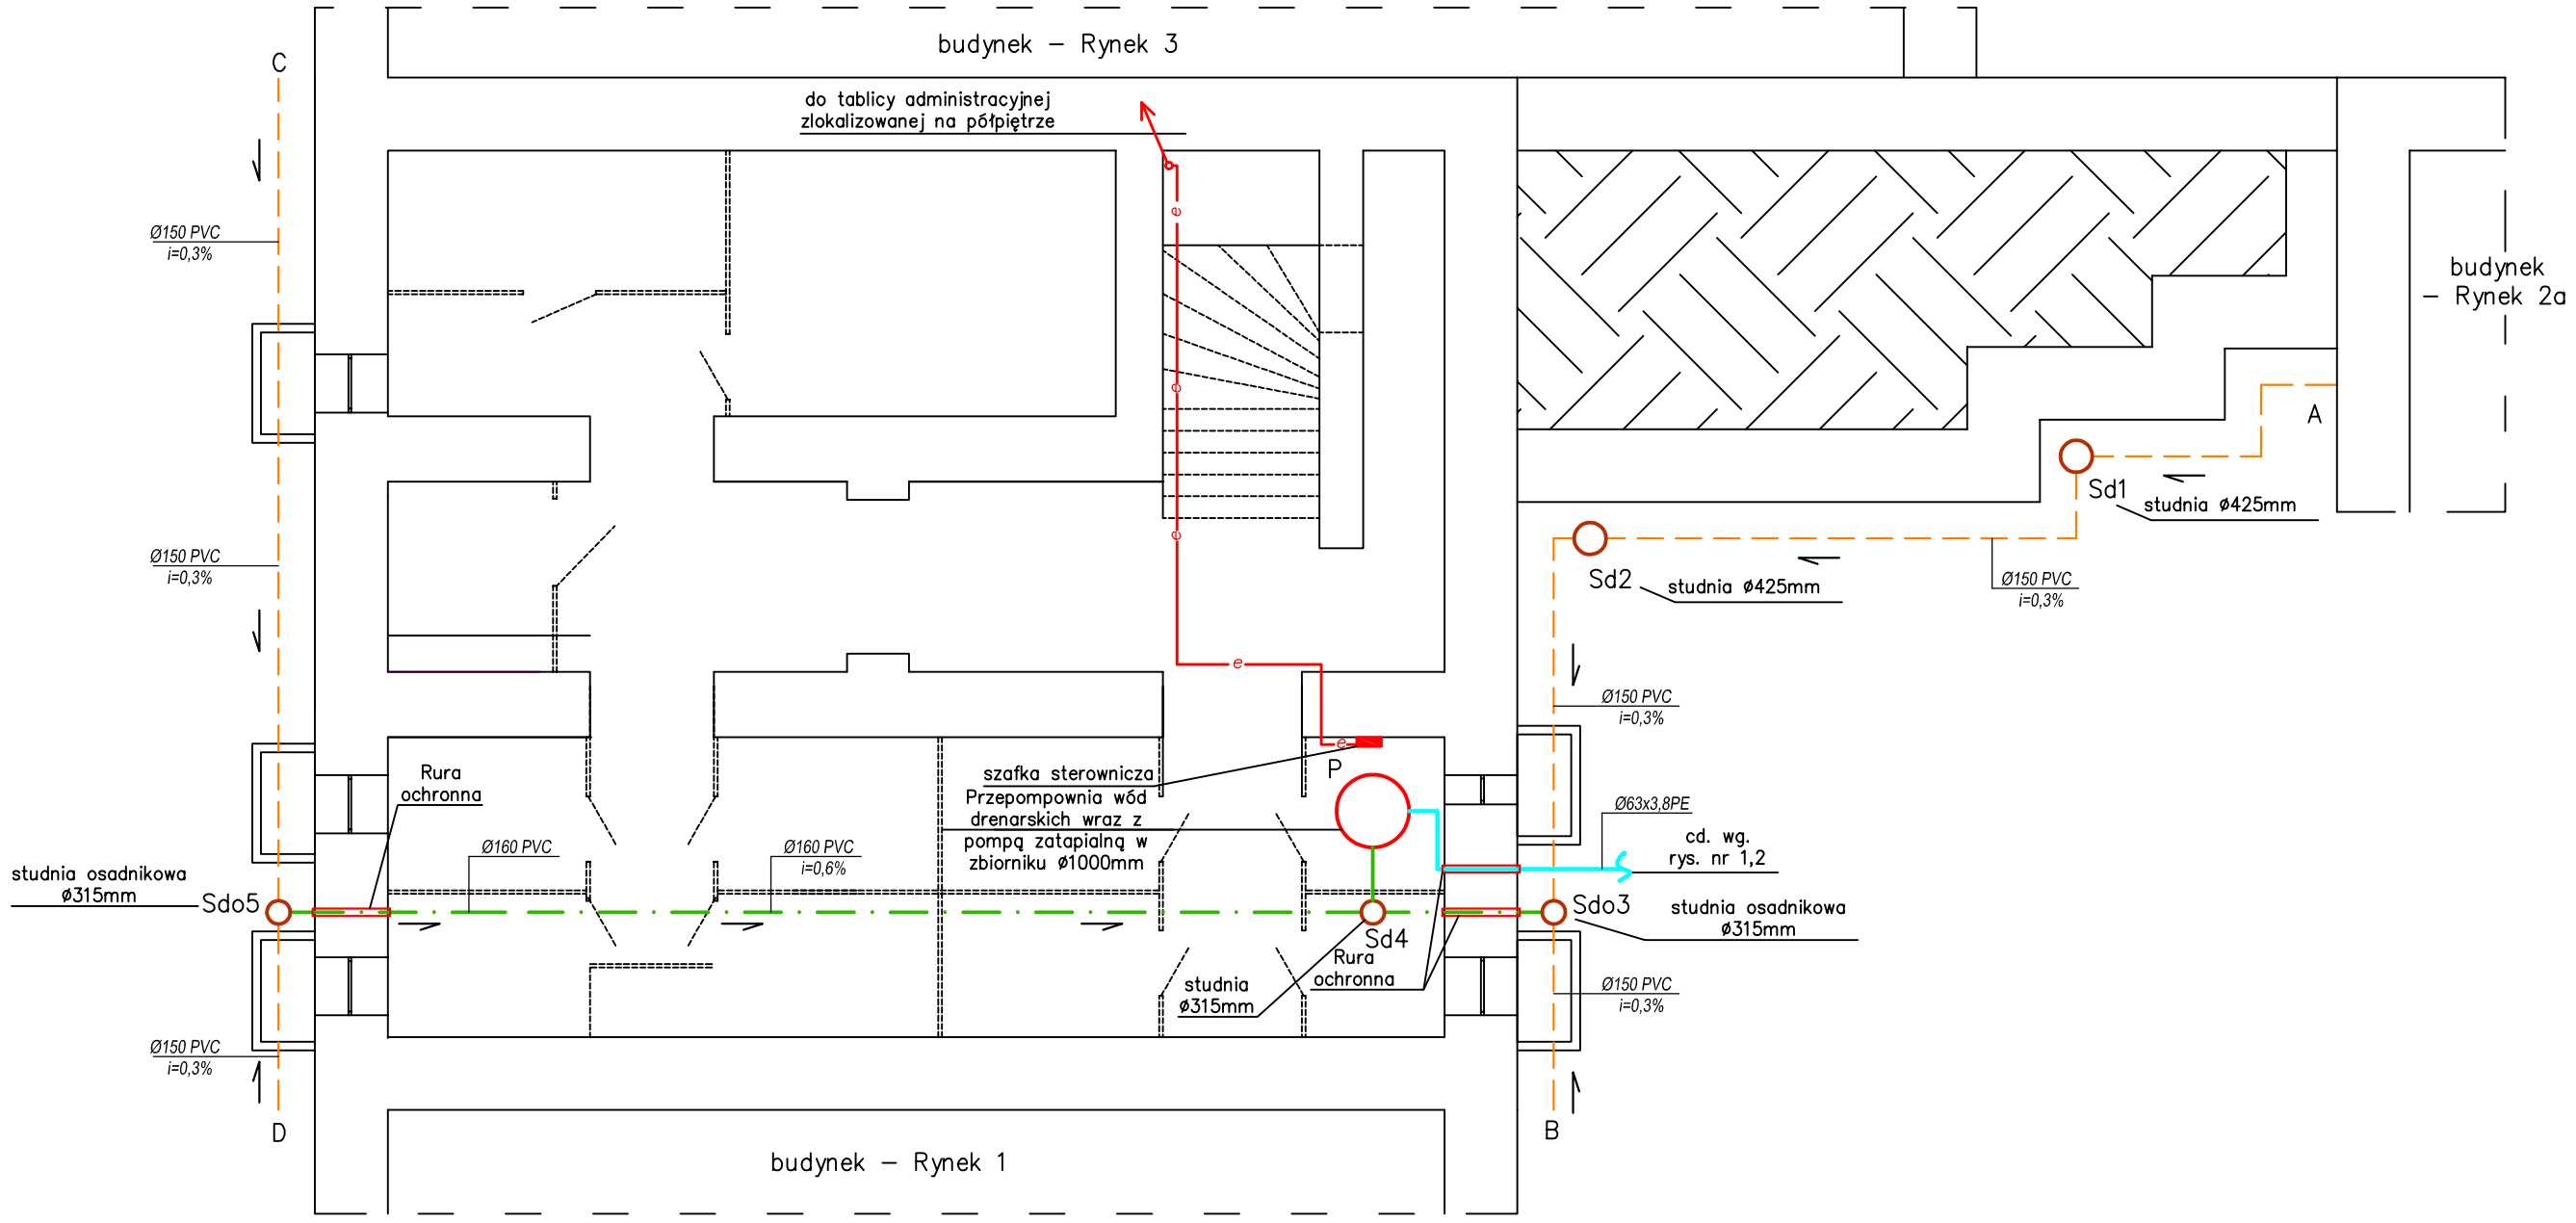

LEGENDA:

– kanalizacja deszczowa prowadzona w wykopie przez pomieszczenia piwniczne ø160x4,0 SN2 PVC

– drenaż opaskowy ø150 z perforacją na ⅔ obwodu

– rurociąg tłoczny ø63x3,8 SDR17 PN10 PE100

– kierunek spływu wód drenarskich/deszczowych

e – przewód zasilający YDY 3x2,5mm2, przewód układać nadtynkowo w rurze ochronnej

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant:	tech.elektryk Rafał Czechowicz	UAN.VI–f/3/227/87		Data: 01.2015
Asystent:				
Temat:	Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Wałbrzychu, dz.nr 328/5, 328/19, 630 obręb nr 27 Śródmieście			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 2; 58–300 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA ELEKTRYCZNA			Nr rys.:7