

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Kominiarski Zakład Kominiarski
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 620 000 ZDRÓ.
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 665-085-20-54

Szczawno-Zdrój dnia 25.11. 2014r.
005911

Opinia Nr

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Fabiana nr 14/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.V. Szczawno-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł gazowy CO z zasilaniem komora podłączony do zewnętrznej sieci powietrzno-spalinowej zgodnie z wymaganiem producenta i w oparciu o projekt
2. Wentylacje wywiewną wentyla można podłączyć do przewodu nr 51 a wentylacje kuchni do przewodu nr 8
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Haveli Paris, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.V. Szczawno-Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

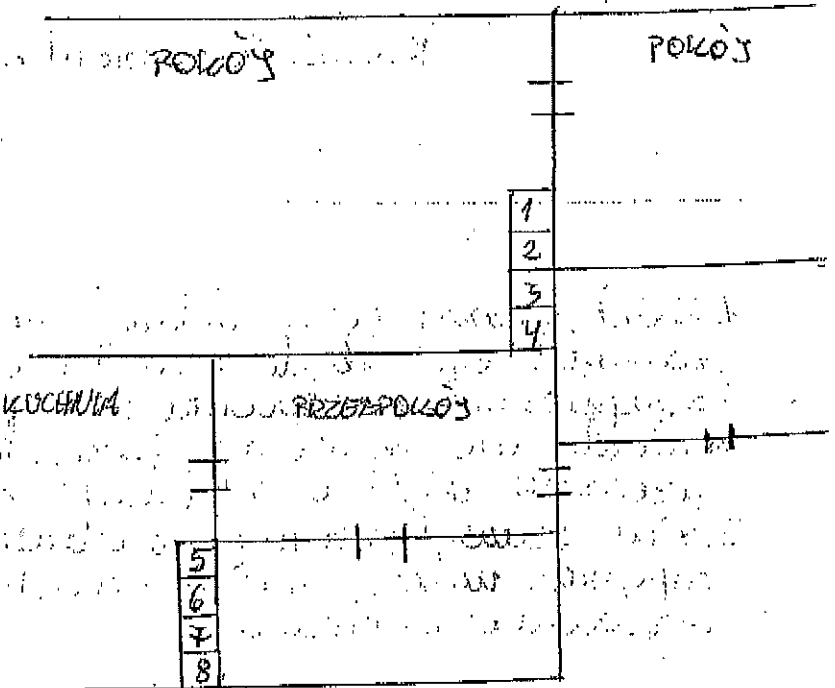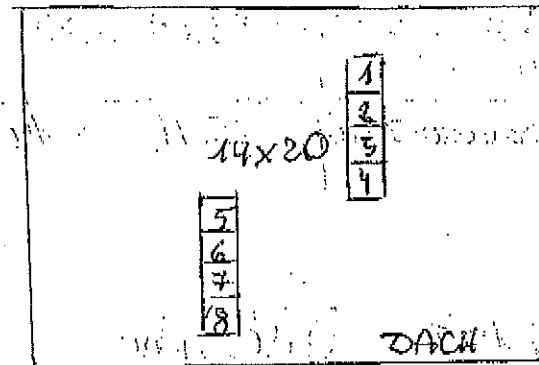

	1	2	3	4	5	6	7	8
STYCH K P		W 3		W 3				
1 P					W 2		W 2	W 2
PARTYER				E 1	W 1			
PIWNICA						0 11		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara