

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

**Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Lubelska 4 w Wałbrzychu**

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

1. Przedmiot zamówienia: **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych oraz przewodów spalinowych dla wszystkich lokali w budynku przy ul. Lubelskiej 4 w Wałbrzychu (w związku ze zmianą z ogrzewania lokalnego na ogrzewanie indywidualne gazowe)- wg załączonych opinii kominiarskich.**
2. Termin realizacji zamówienia: **wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej**
3. Okres gwarancji: **nie dotyczy**
4. Termin związania ofertą: **60 dni**
5. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
6. Termin składania ofert: **13.03.2015 r., do godz. 10:30**
7. Termin otwarcia ofert: **13.03.2015 r., godz. 11:00**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
**Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka, (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl , piasecka-a@mzbwalbrzych.pl**
9. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.**
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
11. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Projektant będzie zobowiązany do uzgadniania z konserwatorem zabytków projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:


www.mzbwalbrzych.pl

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

Edward Bryś
Pieczęć i podpis

USŁUGI KOMINIARSKIE
 57-420 Radków, ul. Hamulowa 7/2
Mistrz Kominiarski Edward Bryś
 Prawiony do kontroli w oparciu o art. 62 § 1 pkt 1 prawa budowlanego
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 005649/2000
 tel. 074-847-98-24, kom. 0 507 561 100
 NIP 888-129-44-75, REGON 891081830

ul. Łobelska 4/4

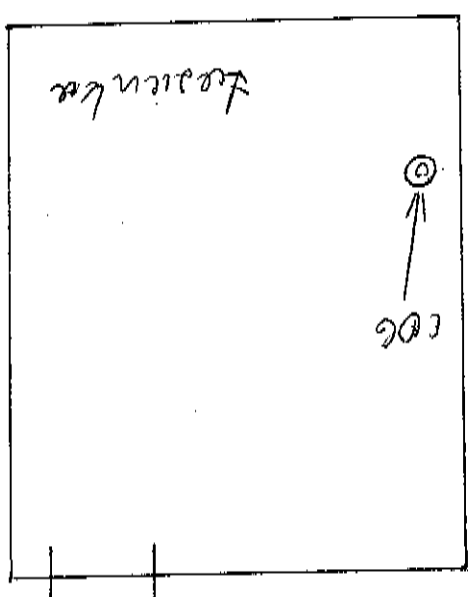

Edward Bryś
 MISTRZ KOMINIARSKI
 KIEROWNIK ZAKŁADU

USŁUGI KOMINIARSKIE

57-420 Radków, ul. Handlowa 7/2
Mistrz Kominiarski Edward Bryś
Uprawniony do kontroli w oparciu o art. 62 i 1 pkt 2 prawa budowlanego
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 005649/2000
tel. 074-847-98-24, kom. 0 507 861 100
NIP 885-123-44-76, REGON 891081880

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Subieckiej nr 4/2 w Wieliczce
Dotyczące urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P. Sidor Dariusza

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Pana Edwarda Bryś w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenie prawidłowości podłączeń.
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Za zgodnym z projektem instalacji przewidzianych kominowych
niezgodnym z projektem przewidzianych kominowych nie zrealizowano
wentylacji kominowej kotła CO z powodu nieumotywowanej
nieumotywowanej wentylacji kominowej kotła CO z powodu nieumotywowanej
Dla wentylacji kominowej wykorzystanej przestrzeni

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. nr. 89 poz. 414)
Ustawę o ochronie p-poż. z dnia 27.08.1991r (Dz. U. nr. 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. nr. 92 poz. 460)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. Dla P. Sidor D
2-kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia..... podpis.....

Uwagi:

Opiniodawca

(uprawniony Mistrz Kominiarski)

1. po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy
zgłosić się do sprawdzenia prawidłowości wykonania

i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

2. szkic orientacyjny na odwrocie.


3. niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

Edward Bryś

Pieczęć i podpis

KIEROWNIK ZAŁOŻENIA
MISTRZ KOMINIARSKI
Edward Bryl

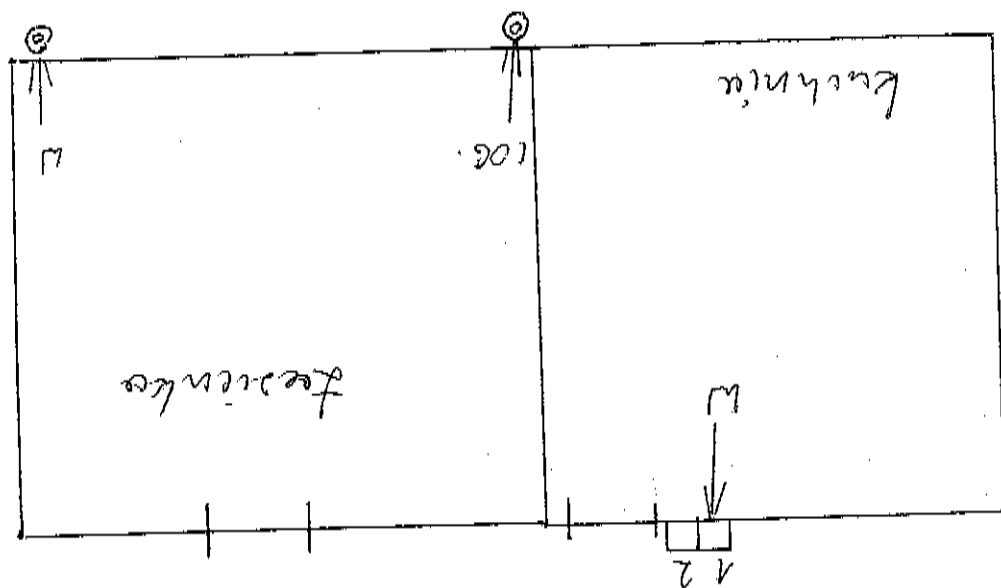

USŁUGI KOMINIARSKIE
67-420 Radków, ul. Handlowa 7/2
Mistrz Kominiarski Edward Bryl
Upoważniony do kontroli w oparciu o art. 62 § 1 pkt 1 prawa budowlanego
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 003649/2000
tel. 074-847-98-24, kom. 0 507 861 100
NIP 666-198-44-78, REGON 991081830

ul. Leśna 4/2

W-ckh dn 5.03.2015

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Leśnej 413 w Wieliczce
Dotyczące urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P. Annę i Andrzeja Nowaków

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Pana Edwarda Bryś w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenie prawidłowości podłączeń.
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Urządzenie kominowe nr 5 o przekroju $0,25 \times 0,45$ m² łączy się do podłączenia kotła nr 12 po stronie po zamianowaniu w budynku z pominięciem z bieżącej kolumny odprowadzającej wentylację podległej do przewodu nr 3. Należy wykonać wtyczkę przyłącza technicznego.

Inne uwagi: Należy wykonać montaż układu kominowego z przewodem nr 5 oraz zamontować wentylację kotła nr 12 po stronie nr 3.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (dz. U. nr. 89 poz. 414) Ustawę o ochronie p-poż. z dnia 27.08.1991r (Dz.U. nr. 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U. nr. 92 poz. 460)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. Dla P. A. A. Nowaków
2-k. kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia podpis

Opiniodawca

Uwagi:

(uprawniony Mistrz Kominiarski)

1. po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić się do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

2. szkic orientacyjny na odwrocie.



3. niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

Edward Bryś

Pieczęć i podpis

Edward Brys
 KIEROWNIK ZAW.
 MISTRZ KOMINIARSKI

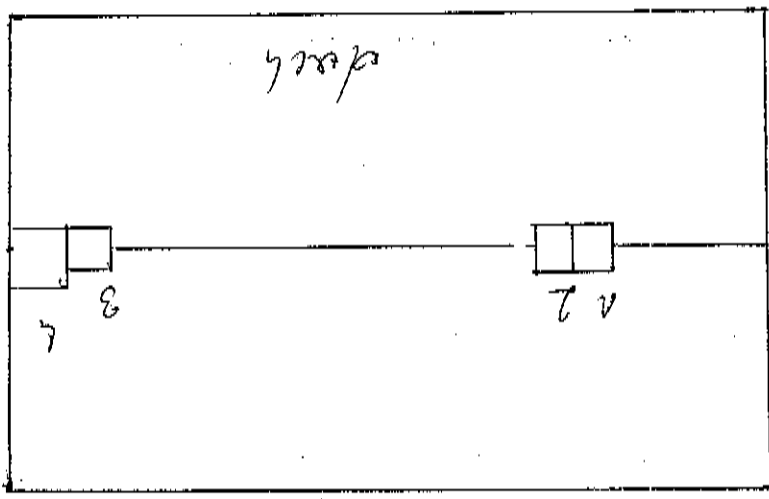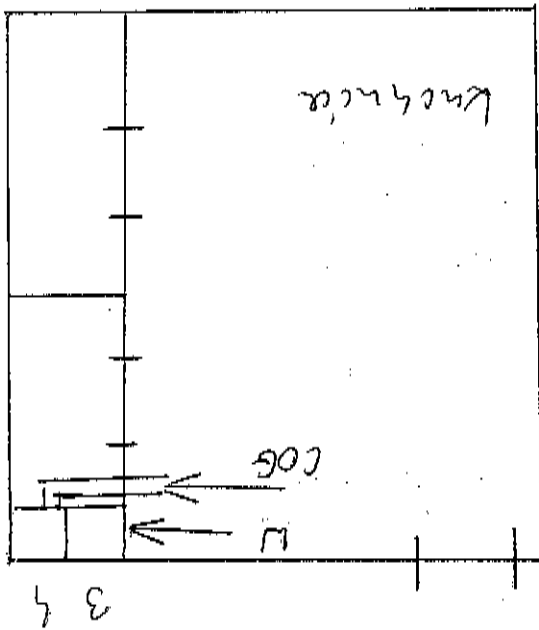

USŁUGI KOMINIARSKIE
 57-420 Radków, ul. Handlowa 7/2
 Mistrz Kominiarski Edward Brys
 Upoważniony do kontroli w oparciu o art. 62 i pkt prawa budowlanego
 DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 005648/2000
 tel. 074-847-98-24, kom. 0 507 861 100
 NIP 888-123-44-75, REGON 881081830

ul. Lubelska 4/3

W-uk dn 5.03.2015

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Łubelskiej nr 41A w Wielkopolce
Dotyczące urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P. Urbaniaka Alinę

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Pana Edwarda Bryś w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenie prawidłowości podłączeń.
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg kominowy o przekroju 0,25x0,45 m nr 4, należy się do
połączenia kotła C.O. gazowego po zamontowaniu wkładu
kominowego z blachy kruszcowej. Wentylację
podłączyć do przewodu nr 3. Nie wolno wykonywać projektu
technicznego.

Inne uwagi: Należy wymienić i usunąć komin z przewodów nr 4
oraz zamontować wentylację kotłowni w przewodzie nr 3.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (dz. U. nr. 89 poz. 414)
Ustawę o ochronie p-poż z dnia 27.08.1991r (Dz.U. nr. 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U. nr. 92 poz. 460)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. Dla P. Urbaniaka A.
2-k. kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia..... podpis.....

Uwagi:

Opiniodawca

(uprawniony Mistrz Kominiarski)

1. po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy
zgłosić się do sprawdzenia prawidłowości wykonania

i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.




2. szkic orientacyjny na odwrocie.

3. niepotrzebne skreślić

KIEDOWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

Edward Bryś

Pieczęć i podpis

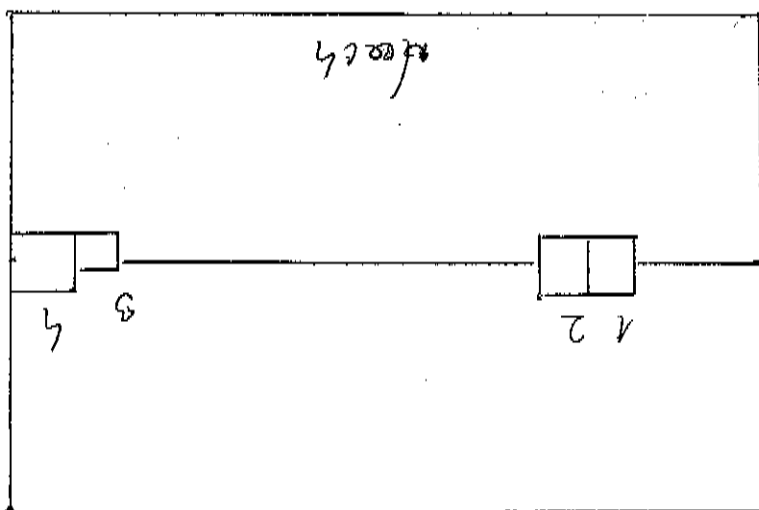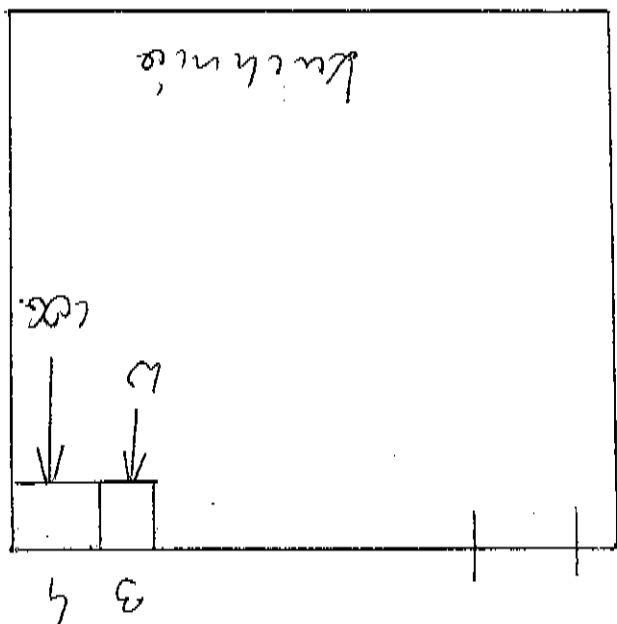

USŁUGI KOMINIARSKIE
57-420 Radków, ul. Handlowa 7/2
Mistrz Kominiarski Edward Bryś
Uprawniony do kontroli w oparciu o art. 62 i pkt prawa budowlanego
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 005649/2000
tel. 074-847-98-24, kom. 0 507 561 100
NIP 885-123-44-76, REGON 391081880

ul. Dąbrowska 413

W-ch dn 5.03.2015

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Lubelskiej nr 43A.5 w Wąbrzychu
Dotyczące urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P. Chuchra B. B.

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Pana Edwarda Bryś w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenie prawidłowości podłączeń.
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Urządzenie kominowe nr 2 nie spełnia wymagań technicznych kotła
co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
z uwagi na brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu
wg projektu technicznego. Polecenie kominowy nr 2 wycofać
z eksploatacji kuchenia.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (dz. U. nr. 89 poz. 414)
Ustawę o ochronie p-poż. z dnia 27.08.1991r (Dz. U. nr. 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. nr. 92 poz. 460)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla P. Chuchra B.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia..... podpis.....

Opiniodawca

Uwagi:

(uprawniony Mistrz Kominiarski)

1. po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy
zgłosić się do sprawdzenia prawidłowości wykonania
i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

2. szkic orientacyjny na odwrocie.



3. niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

Edward Bryś

Pieczęć i podpis

Edward Bryl
 KANCELARIA
 KANCELARIA

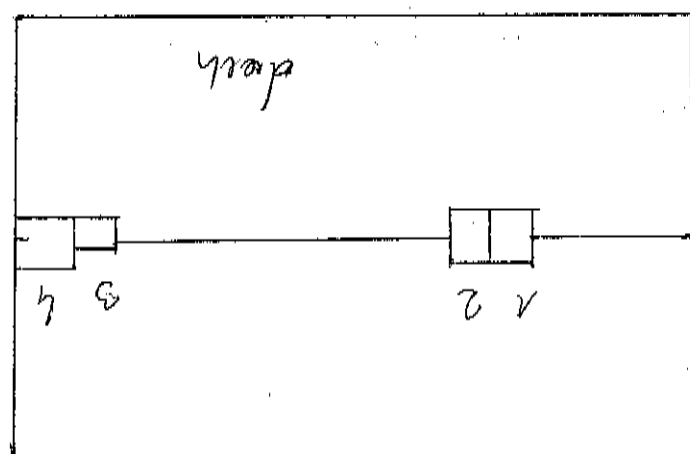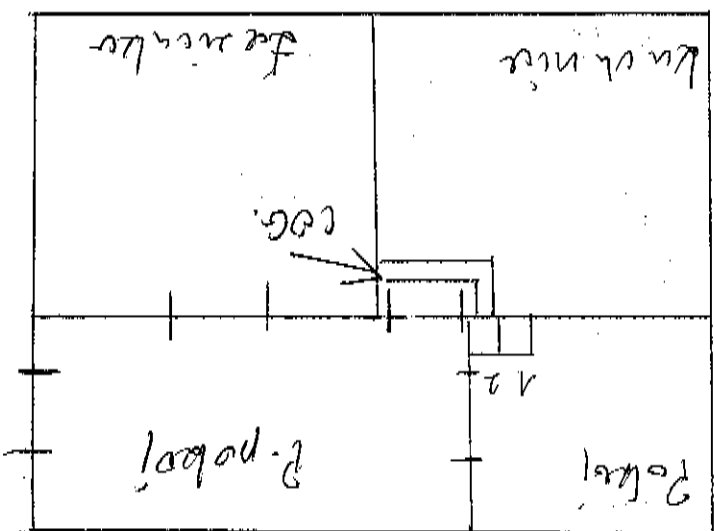

USŁUGI KOMINIARSKIE
 57-420 Radków, ul. Handlowa 7/2
 Mistrz Kominiarski Edward Bryl
 Upoważniony do kontroli w oparciu o art. 62 § 1 pkt 1 Prawo budowlanego
 DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 005649/2000
 tel. 074-847-98-24, kom. 0 507 861 100
 NIP 885-123-44-75, REGON 891091880

1. Kancelaria
 2. Kuchnia
 3. Łazienka
 4. Pokoje