

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w Wroclawie
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WĄCIBRZYCH
TEL: 58-310 8224 WYKŁADNIO ZDRÓ.
J. Kosińska 1, tel: (074) 843-27-32
NIP 898-000-20-54

Sporządzony dnia 05.12.2014r.

Opinia Nr 005931

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kosteckiego nr 153/1 w Wącibrychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.V. Sobiesin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn uszkodzenia urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Tylko przewody nr 3 i 5 mogą być przeznaczane do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kolumną i wentylacji wyrzutowej łazienki. Przewód dla kotła CO zabezpieczyć wkładem spalnicowym, a zassą powietrza wykonać z boku budynku (wyloty powyższych przewodów prowadzić dalej, so, obok przewodu dymowego). Zaleca się przewód nr 3 wk przewód 5 - CO gar.
2. Wentylacja aspiracyjna kuchenki istniejąca w przewodzie nr 4.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenie nawiewne alternatywne: zamiast kotła gazowego do przewodu nr 5 można podłączyć piec CO na paliwo stałe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Budala

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.03.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.V. Sobiesin

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis: [Podpis]

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
[Podpis]
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY

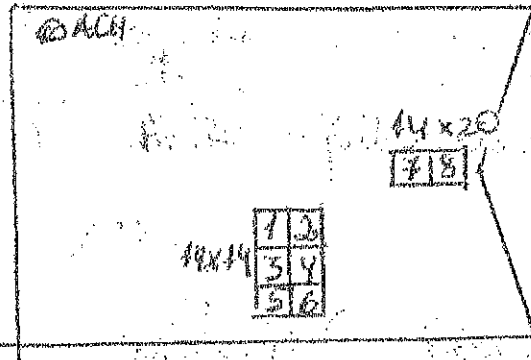

N-2

POKÓJ
N-1

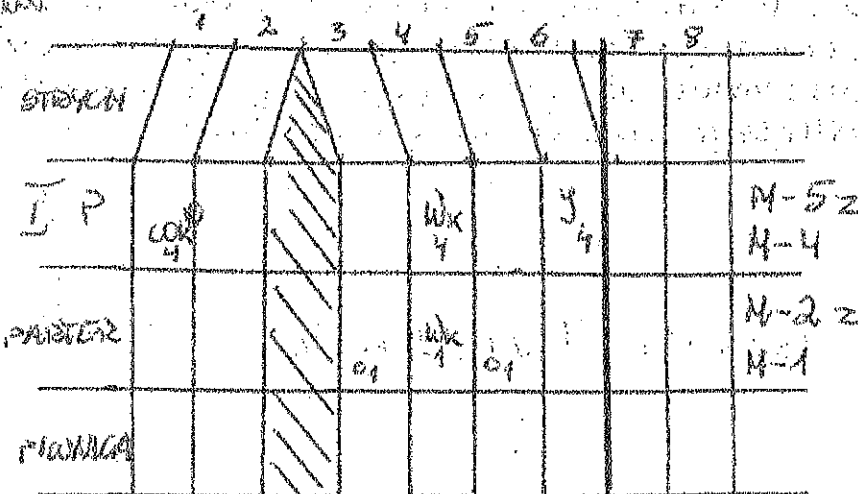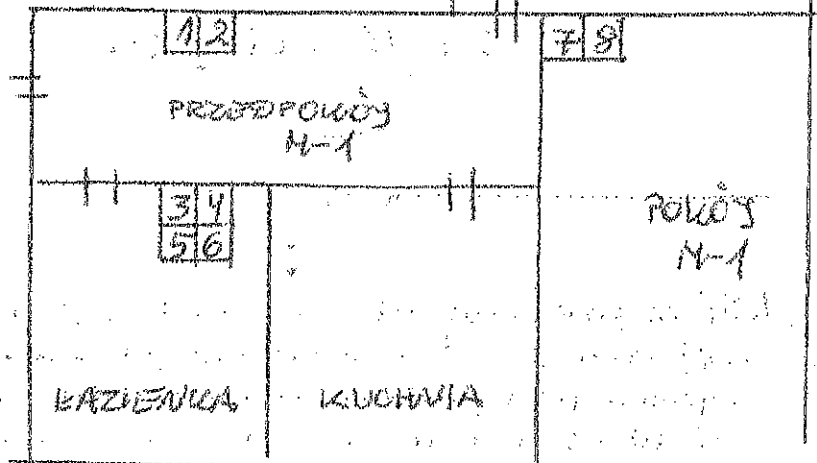

M-2, 5 (niezgodnie) mogą dotyczyć tylko przewodów nr. 1, 2.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara