


Wałbrzych 09.06.2015r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Wałbrzychu
Zespół Ciepłowni

58-206 Wałbrzych, ul. Dąbrowska 25
58-206 Wałbrzych, ul. Dąbrowska 25
tel. 74 686 91 32, fax 74 686 91 40
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Wrocław, IX Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000062924
Kapitał zakładowy 2 064 600 zł wpłacony w całości
NIP: 886-23-64-690
Regon : 890683550

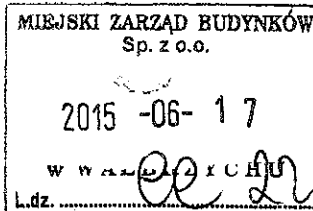

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzenia konserwacji urządzeń kotłowni.


OBIEKT KONTROLI:	Kotłownia w obiekcie należącym do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych ul. Ludowa 1C.
WYKONAWCA:	Grupa serwisowa przy PEC S.A. w Wałbrzychu Petrus Roman 166/E/177/2013 Matiaszkiewicz Tadeusz 166/E/538/D/2010 upr.gaz Edward Kosticha 166/E/1710A/2010
ZAKRES:	▪ Czyszczenie kotła i palnika ▪ Uruchomienie kontrolne kotła ▪ Przegląd palnika w czasie pracy. ▪ Kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB) ▪ Sprawdzenie połączeń elektrycznych ▪ Kontrola pracy automatyki . ▪ Sprawdzenie prawidłowej pracy urządzeń kotłowni
PRZYRZĄDY POMIAROWE:	▪ Miernik uniwersalny MULTIMETR ▪ Manometr analogowy
WNIOSKI I ZALECENIA:	Urządzenia kotłowni zostały poddane gruntownej konserwacji. Wyciek gazu w korytarzu (mufa DN50) . Do wymiany 2 zawory DN50 na instalacji c.o. Do wymiany 2 zawory mieszające DN50z napędami . Brak dostępu do szafki gazowej na zewnątrz.

Serwisant Kotłów
Gazowych i Olejowych
przy PEC S.A. w Wałbrzychu
Sporządził
Dariusz Białas

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Wałbrzychu
Zespół Ciepłowni
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 25
tel. 74 886-91-33, tel./fax 74 842-40-40

Wałbrzych 08.06.2015r.

*Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, LX Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000062924
Kapitał zakładowy 2 064 600 zł wpłacony w całości
NIP: 886-23-64-690
Regon : 890683550*

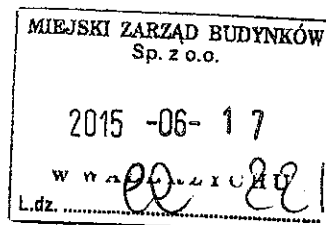

PROTOKÓŁ
Z przeprowadzenia konserwacji urządzeń kotłowni.

OBIEKT KONTROLI:	Kotłownia w obiekcie należącym do Miejskiego Zarządu Budynków Wałbrzych ul. Listopada 118.
WYKONAWCA:	Grupa serwisowa przy PEC S.A. w Wałbrzychu Petrus Roman 166/E/177/2013 Edward Kosticha 022968/148982 Matiaszkiewicz Tadeusz 166/E/538/D/2010 upr.gaz
ZAKRES:	▪ Czyszczenie kotła i palnika ▪ Uruchomienie kontrolne kotła ▪ Przegląd palnika w czasie pracy. ▪ Kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB) ▪ Sprawdzenie połączeń elektrycznych ▪ Kontrola pracy automatyki . ▪ Sprawdzenie prawidłowej pracy urządzeń kotłowni
PRZYRZĄDY POMIAROWE:	▪ Miernik uniwersalny MULTIMETR ▪ Manometr analogowy
WNIOSKI I ZALECENIA:	Urządzenia kotłowni zostały poddane gruntownej konserwacji. Brak siłowników zaworów mieszających . Niesprawna automatyka pogodowa regulacji obiegami grzewczymi. Niesprawne oświetlenie (do wymiany żarówka jarzeniowa).

Serwisant Kottów
Gazowych i Olejowych
przy PEC S.A. w Wałbrzychu.....
Dariusz Białas