

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 05.02.2014 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 570 700
UL. ROZANA 1, TEL. (074) 843 27 32
NIP 896 000 20 55

Opinia Nr 005014

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Daszyńskiego nr 3/2 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 2 można przeznaczyć do podłączenia pieca pokojowego (pokój nr. 1), nr. 3 pieca kuchennego a przewód nr. 6 pieca pokojowego (pokój nr. 2).
2. Wentylację wywiewną kuchni i łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu.
3. ALTERNATYWA: zamiast piecy na opał stały przewód nr. 2 można przeznaczyć do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą komorą spalania po zamontowaniu wkładu spalinowego. Jakiś powietrze dla kotła gazowego wykonać z zewnątrz budynku.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych należy zapewnić przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciak, Kamień Kotowicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
ul. 30a Wałbrzych 61/Gen. Andersa 165

04.02.2014,

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Ziere
Daniel Stara

Pieczęć i podpis

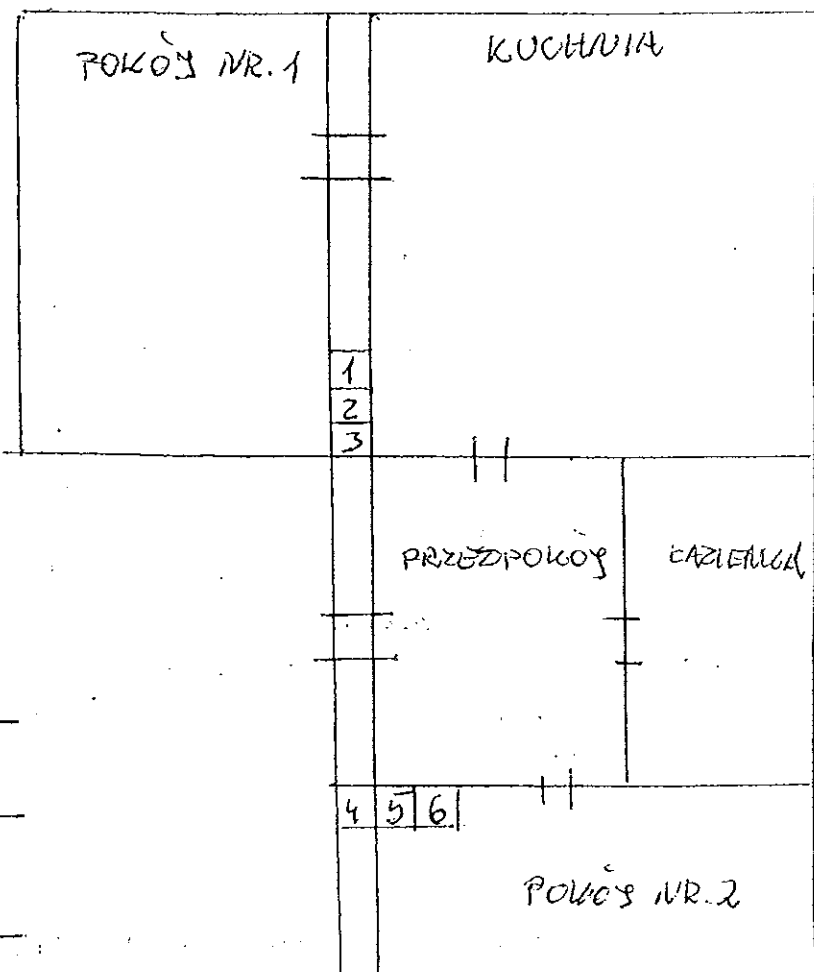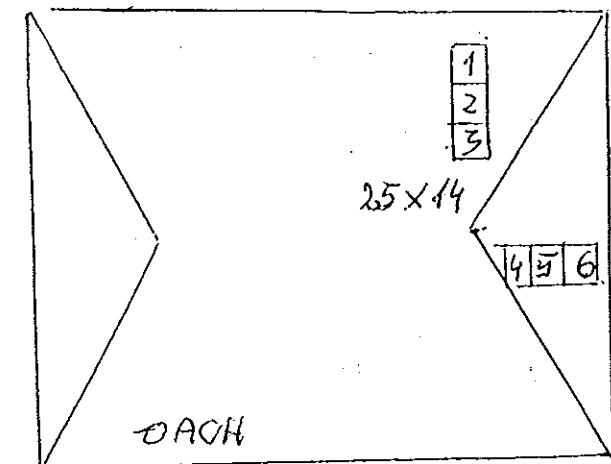

	1	2	3	4	5	6
STYCH						
II P			P ₁₁	E ₁₁		I ₁₁
I P	COK 5				COK 6	
PARTER		0 ₂				
PIWNICA						