

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(Mistrz Zakładu Kominiarskiego) RACJ

"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17

58-301 WALBRZYCH, Paśle Pole 6

Tel. (074) 84 23 286

NIP 886-000-20-54

Opinia Nr 005484

Wrocław, dnia 11.06.2014 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości nr 12/8 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIA Sp. z o.o.
1300 - Podgórne

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

masa + went.

2014-06-12

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Grzejnikach może być podłączony do
przewodu nr 1 o wym. 50x50cm.
Grzejnikach może być podłączony do
przewodu nr 2 o wym. 50x50cm.
Wentylację wywiewną wykonać wg projektu.
Należy zapobiec dopływu powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

3 S. Gmoch

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Podgórne
Wrocław

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowanie urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siora

Podpis i podpis

Optima 05484

50+50cm

1.

← pres
tech.

50+50cm

2.

↑ pres
nok.

pres nok.
protok

pres nok.
protok

50+50cm

1.

2.

50+50cm

IV p. stugch.

P₁₂ V₁₂

P₁₃ V₁₃

V₁₄

III p.

P₇ V₇₈

P₈ P₈

II p.

I p.

pautev

muure

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
W WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Półb.
Tel. (074) 84 23 286
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr

005483

Wrocław, dnia 11.06.2014 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Współdzielności nr 12/13 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
Bett- Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie przeł. + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

2014-06-12

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przeł. kotłowy i przeł. techniczny mogą
być podłączone w dotychczasowe miejsce do
przewodu m. d. o wym. 50x50cm
Wentylacja wykonana w sposób zainstalowany
wg projektu.

Wentylacja zapewnia dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Szmolka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Bett- Podgórze
1 egz. dla RZK Wrocław

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Tęczę i podpis

Opis 05483-

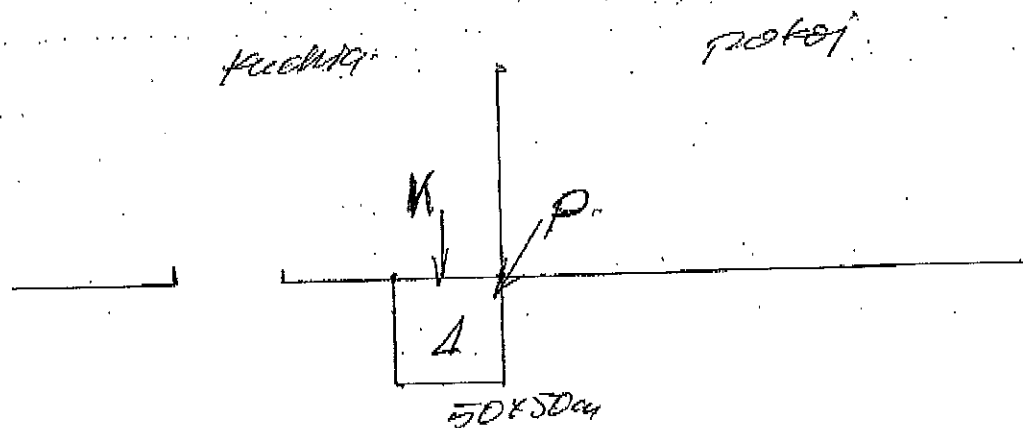

d. 50x50cm

		$\bar{IV}_p$ słych-
P_{VI} B_{13} K_{14}		$\bar{III}_p$
P_8 P_8		$\bar{I}_p$
		$\bar{I}_p$ co gę iny tocin-
		podter
		murca.


WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

TIT-p. H2B

24.08.04

Wałbrzych, 28.07.2014 r.

W/N.5183.1645.2014.MP

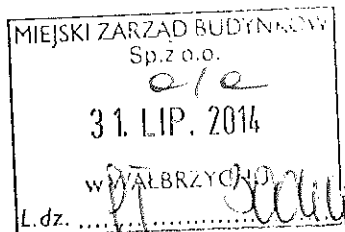

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.
ul. Gen. Władysława Andersa 48
58-304 Wałbrzych

Dotyczy: opinia konserwatorska w sprawie remontu lokalu mieszkalnego budynku przy ul. Niepodległości 172/8 i 9 w Wałbrzychu;

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2014 r., (data wpływu: 16.07.2014 r.) informuję, że tut. Urząd opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie budowlane remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Niepodległości 172/8 i 9 w Wałbrzychu, w poniższym zakresie:

- wymiana instalacji: elektrycznej, wod.kan. i gazowej,
- remont pieców,
- wykonanie wentylacji,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej do lokalu i wewnętrznej, pod warunkiem złego stanu zachownia zabytkowej stolarki,
- wykonanie podłóg,
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty towarzyszące.

Rysunek wykonawczy nowej stolarki okiennej – osteplowano, jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Płuk
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat 75646-13321-7-R
2. a/a

NIEPODLEGŁOŚCI 172/8+9

Zak.

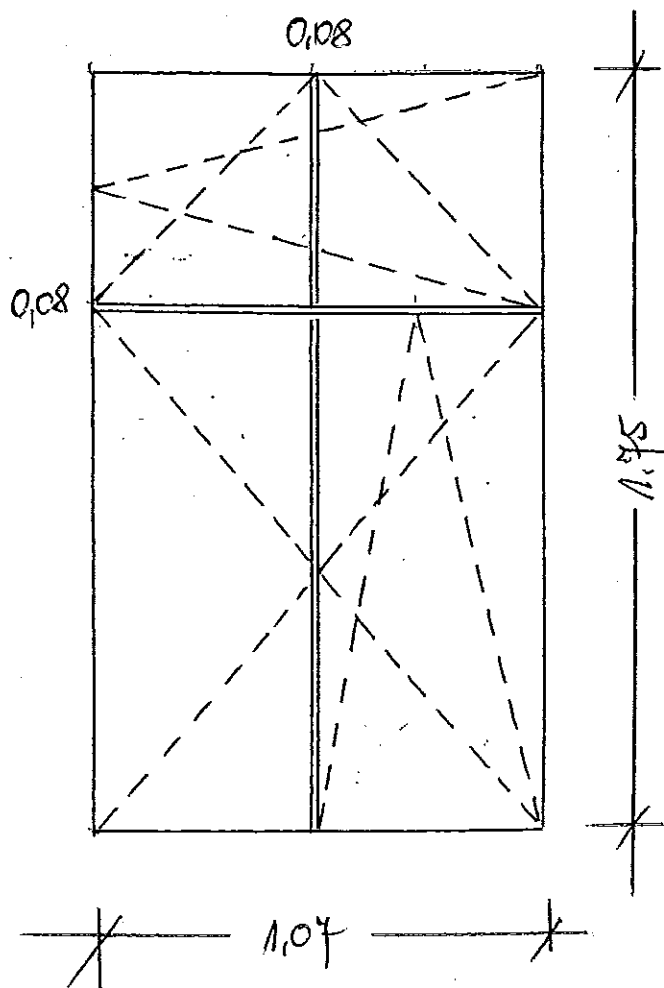

x 5 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. 1. Majejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-63-80

Załącznik do pisma:

znak: W. 10. 5153.1645.2014, 11

z dnia 28.07.2014r.

chip.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60


T-2014/08/10/3000
717p.HZB

2014.08.04

4/1

Wałbrzych, 28.07.2014 r.

W/N.5183.1644.2014.MP

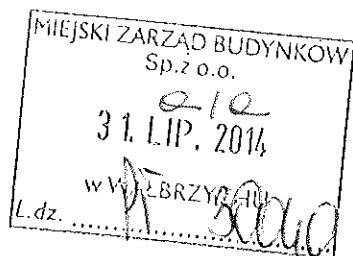

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.
ul. Gen. Władysława Andersa 48
58-304 Wałbrzych

Dotyczy: opinia konserwatorska w sprawie remontu lokalu mieszkalnego budynku przy ul. Niepodległości 172/13 w Wałbrzychu;

(W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2014 r., (data wpływu: 16.07.2014 r.) informuję, że tut. Urząd opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie budowlane remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Niepodległości 172/13 w Wałbrzychu, w poniższym zakresie:


- wymiana instalacji: elektrycznej, wod.kan. i gazowej,
- remont pieców,
- wykonanie wentylacji,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej do lokalu i wewnętrznej, pod warunkiem złego stanu zachownia zabytkowej stolarki,
- wykonanie podłóg,
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty towarzyszące.

(Rysunek wykonawczy nowej stolarki okiennej – ostemplowano, jako załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Ptak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:


1. Adresat 75741-13321-7-R
2. a/a

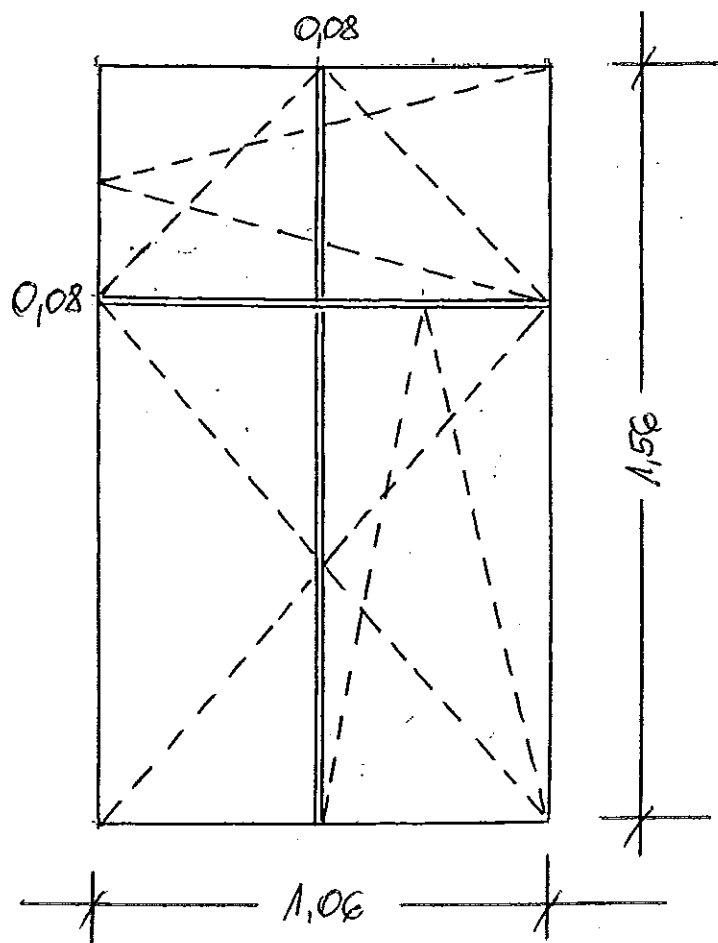

x 3 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-84-18, fax 74 842-89-80

Załącznik do pisma:
znak: W.11.5183.1644.2014.HP
z dnia 28.01.2014.

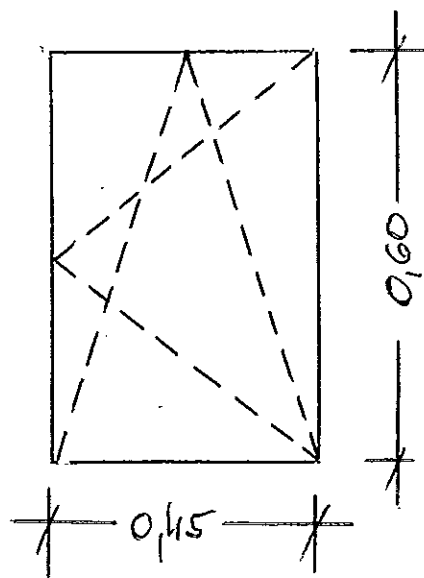

x 1 kpl. (W.C.)