

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(KRAJOWY ZAKŁAD Kominarski)
REJONOWY ZAKŁAD Kominarski nr 19
WAŁBRZYCH
Filia: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-37
NIP 596-060-20-54

Szczawno-Zdrój dnia 18.08.2015 r.

Opinia Nr 006518

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Chwałubińskiego nr 8/6 w Wałbrzychu 3100X
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł gazowy CO z zamkniętą, kominową, miedzianą podłogą do przewodu nr 3 po zamontowaniu wkładu spalinowego w ciągu powietrza dla kotła wykonanej z boku budynku lub kocioł podłączone do zewnętrznej instalacji powietrza spalinowego zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylacja mechaniczna kominowa istniejąca w przewodzie nr 1 po likwidacji wentylacji naturalnej.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi: kocioł produkuje nadmierne ilości dymu i par, które zanieczyszczają powietrze wewnątrz i w okolicy budynku. Wymagane jest podłączenie przewodu do kłosa jest podłączony.

Kontroli dokonał: Marcin Buda, Kamil Kotowicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru
dnia 19. SIE. 2015
Opinię: BOK
"Stary Zdrój" Wałbrzych
podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozrządzeń należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Skic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

Handwritten signature or initials.

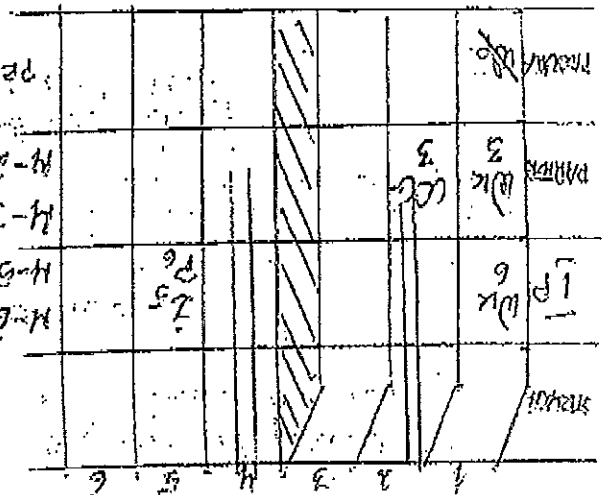

W-2, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ (ZACHOW. NIE PRZEWODY 4,50).

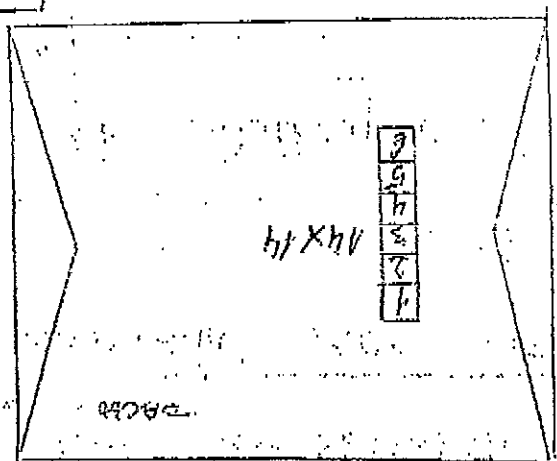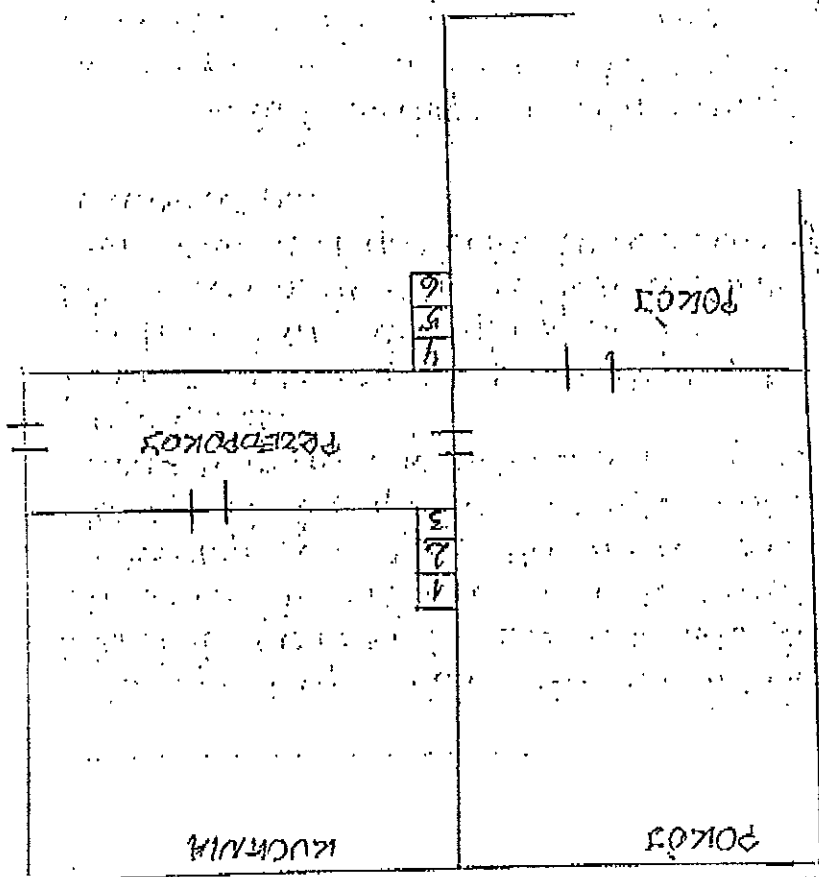

SKŁAD ORIENTACYJNY