

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

MINIARSKA Spółdzielnia Pracy Kominiarskiej
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
EJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
LIA: 56-310 SZCZAWNO ZDR
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27
NIP 666.000.000

Szczawno-Zdrój, dnia 07.02.2014 r.

005017

Opinia Nr

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dwotawskiej nr 86/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Szczawno-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący piec CO na opał stały prawidłowo w przewodzie ul. 9.
2. Istniejąca wentylacja mechaniczna dla pieca CO prawidłowo w przewodzie ul. 10. Wentylację mechaniczną, wykonaną wg obowiązujących przepisów. Drugą, wentylację mechaniczną, przedpięć zlikwidować z przewodu.
3. Zamontować piec CO na opał stały do przewodu ul. 9 po zamontowaniu nr 6. Wkładu spalnicowego będzie można podłączyć kocioł parowy z zamkniętą, komorą spalania. Łazienkę powietrza dla kotła wykonać z zewnętrz budynku.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwą napływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenie mechaniczne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Pająk, Marek Baciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawno-Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

ul. Wrocławska

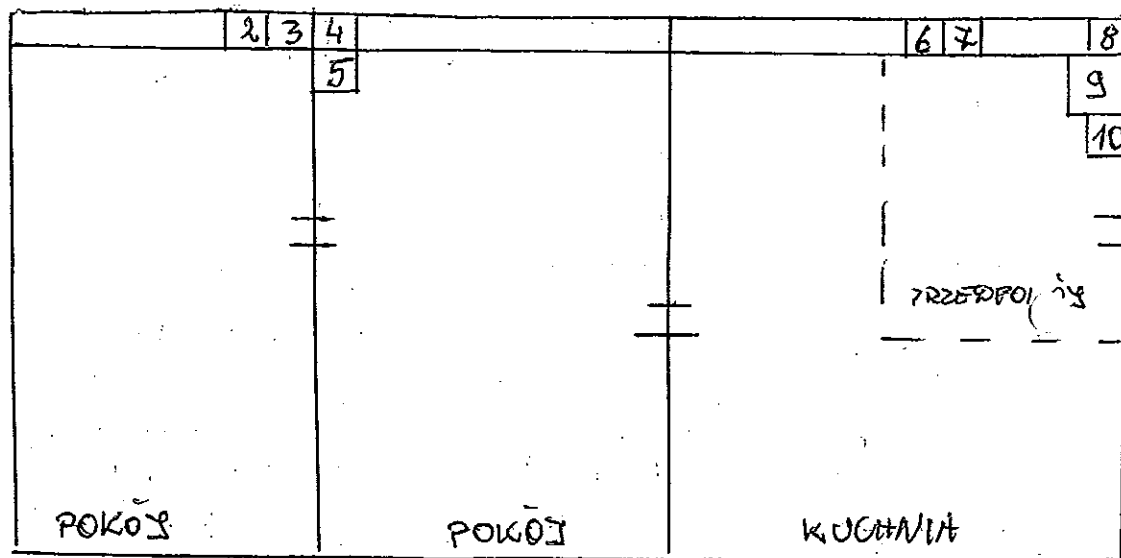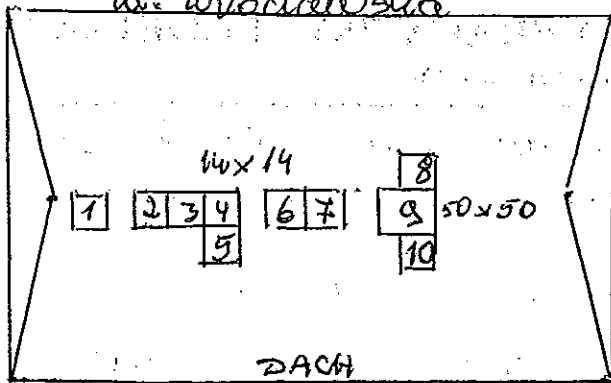

P - piec kaflowy pokojowy
 COK - piec CO opał stały
 E - ekonomik
 WK - wentylacja wspierana kuchenką
 WPP - wentylacja mechaniczna - przedp.
 WKE - wentylacja kuchenki elektrycznej
 WEF - wentylacja elektryczna

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRYCH										
III P		P ₁₂	E ₁₁	P ₁₃			WK ₁₁			
II P					COK ₇	WPP ₈	WPP ₇	COK ₈		
I P				COK ₄		WPP ₅	WKE ₄		COK ₃	WPP ₃
PARTER							WPP ₂			
PIWNICA										

PRZEWODY NIEDROŻNE W OZIEŚCI STRYCHU.

MISTRZ KOMINIARSKI
 Dąb Siara