

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

URZĄD MIEJSTOWY
w Wałbrzychu

Opinia do opinii nr 003131..... z dnia 23.02.2012

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Awdzieja..... nr 79/5
w Wałbrzychu
administrowanym przez P. O. K. Białą Kanię

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Aktualizacja

Uwagi podjęte z kolumny stwierdzenia podłączenia pieca
zauważa w polu do przewodu ul. 1

Wałbrzych 17.09.2013

Rejonowy Zakład Kominiarski /
Rej. Mistrz Kominiarski

Jerzy Stara

18.04.2013

INSPEKTOR
ds. Utrzymywania Budynków
Tomasz Łodziański

OKŁAD MIE-1057
w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(SW. FLORIAN - WROCŁAWSKIEGO)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-64

Szczawno-Zdrój, dnia 23.02.2012 r.

Opinia Nr 003131

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 79/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P.O.U. Pielęgni Kanieta

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 50x50cm można przewodzić do podłączenia pieca pokojowego. Przewód kaminowy nr 2 można przewodzić do podłączenia pieca kuchennego (przewód 50x50cm).
2. Wentylację wypracowaną w kuchni wyprowadzić wg obowiązujących przepisów.
3. Przewód kaminowy nr 1 (50x50cm) alternatywnie do punktu 1 można przewodzić do podłączenia pieca CO na paliwo stałe - zgodnie, koliz. Wentylację wypracowaną w kuchni wyprowadzić wg obowiązujących przepisów.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Rafał Durszanka, Marek Paweł

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: P.O.U. Pielęgni Kanieta
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 27.02.2012

podpis:

Miejski Zespół Wsparcia Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENKI
WAŁBRZYCH
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 165

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztuk orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

Nierównik Zakładu
Rel. Mistrz Kominarski


Pieczęć i podpis
Jarosław Blasz

WZKIC ORIENTACYJNY

ul. Andrzeja

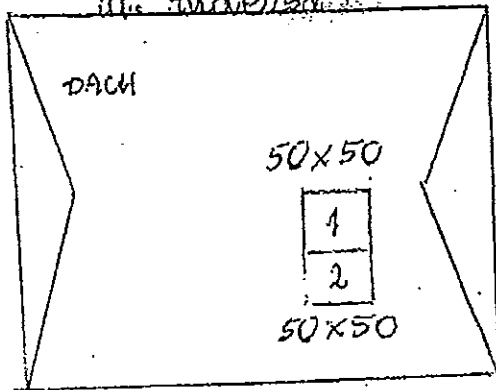

Województwo Lubelskie
w Walbrzychu

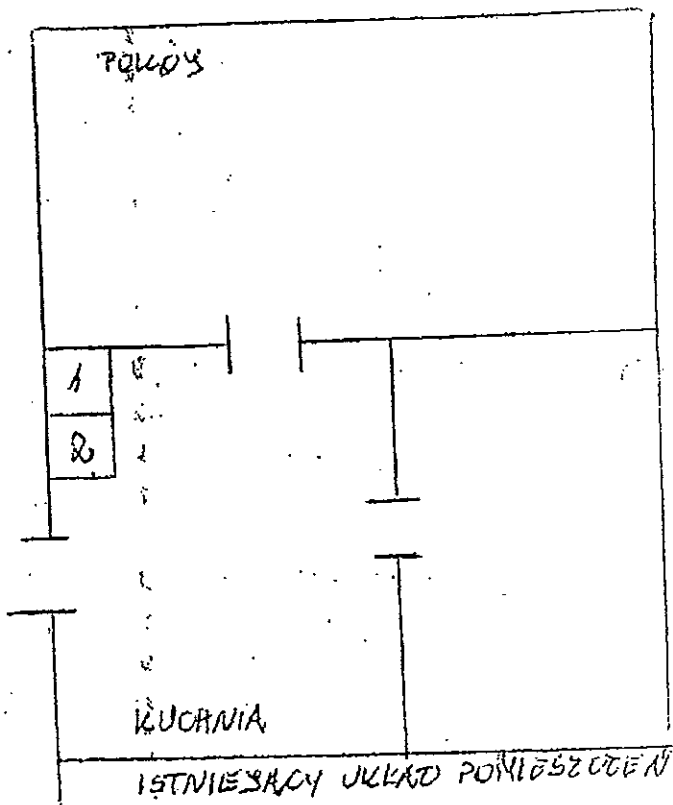

	1	2	
STRYCH			
II P			M-7
I P			M-5 M-4
PARTER		COK 2	M-2

Kierownik Zakładu
Rej. Mistrz Komintarski

~~Jerzy Stara~~