

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 11.03 2015 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
KALIA: 50-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843 27 80
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 006233

w budynku przy ul. Dworcowej nr 44/2 w Dąbrowie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

P.O.U. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 4 po zamontowaniu powinien być do pieca w M-18 będzie można przetranszować do podłączenia pieca kafełkowego.
2. Przewód kominowy nr. 5 może być przeznaczony dla pieca kafełkowego pokojowego (piec istniejący).
3. Wentylację z tyłu budynku wpływać wq obowiązujących przepisów i w oparciu o projekt.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez wloty nawiewne.

Inne uwagi: otwór po dwusieczniku paleniska w piecu kafełkowym należy zabezpieczyć lub osadzić nowe drzwi.

Kontroli dokonał: Marek Pająk, Marcin Buciało

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Szczawienko
1 egz. dla RZK. Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI


Daniel Siara

Pieczęć i podpis

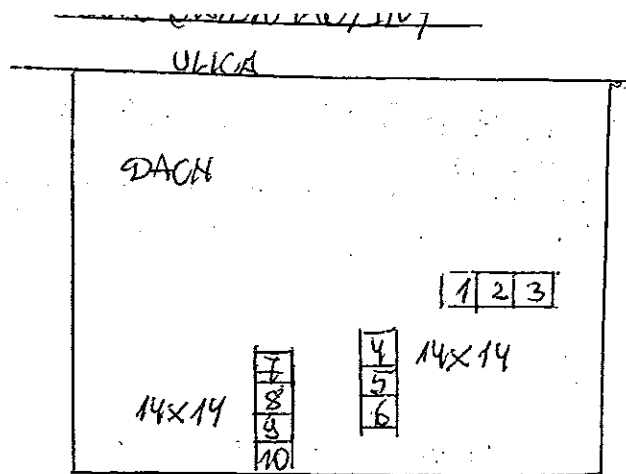

WSPÓLNY PRZEDPOKÓJ

M-1

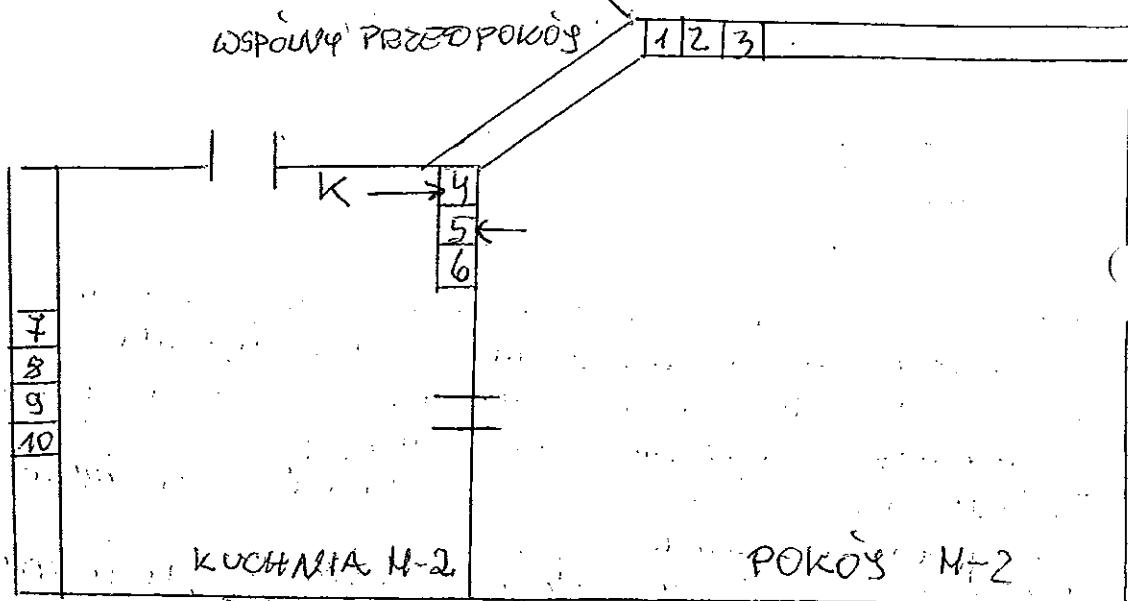

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRICH										
III P	COG 16			018		P 18	WK 18			
II P			P 12		P 12			COG 12		
I P			Y 8					WE 8		
PARTER					P 2					M-1 z
PIWNICA										

MISTRZ KOMINIARSKI
Guare
 Daniel Stara