

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć) "ŚW. FLORIAN" z siedzibą w WROCŁAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
68-301 WAŁBRZYCH, Pałac Północny
Tel. (074) 84 23 208
NIP 896-000-20-54

Walczych, dnia 22-01-2014 r.

Opinia Nr 004969

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dołęgińska w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MiRO Sp. z o.o.
Bok - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie? cożej
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia?
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń?

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy 2. rzutku termowa spalająca
podłączony do zewnętrznej instalacji zgodnie z
wymogami producenta i w oparciu o projekt term.
Wentylacja mechaniczna wykonana wg projektu.

Inne uwagi: W porównaniu term. punkt jest konieczny.

Kontroli dokonał: S. Samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skierowanie na odbiór
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samoty

Pieczęć i podpis

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
58-391 WALBŹYCH, Paśle Paśle
Tel. (074) 84 23 286
Fax (074) 84 23 287

Opinia Nr

003892

Walczyński, dnia 3-01-2013 r.

Opinia o wykonaniu prac przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Porzeczka nr 11A/7 walczyński
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MSB Sp. z o.o.
POK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO gaz
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocera genowu z zaimk. termom. z podaniem
podany i wyprowadzić wg wymagań producenta i
projektu fabrycznego.
Wynikające wykonania z Termini wykonanie wg
projektu
Wynikające wykonania w trakcie istniejącej prawidłowej.

Inne uwagi: W drzewach Termini musi być wykonany przewód o
śred. 120 cm.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: Z. Sankaj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: POK - Podgórze
1 egz. dla RZK w walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztućce orientacyjne na odwrocie,
3. Niepotrzebne skreślić,
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

Z. KŁADU
Mistrz Kominiarski

Stefan Stara

Opis 003892 -

pyt.

prot.

1	2	3
---	---	---

Wzrost

Kciaga


	1	2	3	
				styczeń
	W 7		P 7	III
	W 5		P 5	III
	W 3		P 3	I
	W 1	CO 1		praca
				muzyka

ROZWIĄZANIE
Dy. Między Komisariami
Jerzy Sława

46/121
WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

T-2015/07/10/26003
Wałbrzych, 29.06.2015r.

W/N.5183.1140.2015.MT

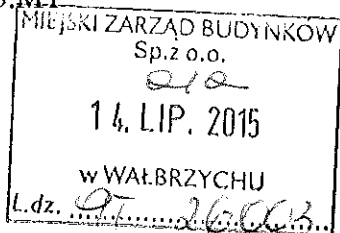

TIT-p. H2B
27.07.16
MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/1835/2015 z dnia 23.06.2015r. (data wpływu: 25.06.2015r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. Poznańskiej 11 a w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- wykonaniu instalacji c.o. na paliwo gazowe;
- wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- wymianie stolarki okiennej (zgodnie z załączonym szkicem);
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania wentylacji nawiewno - wywiewnej oraz instalacji c.o. na paliwo gazowe, przewody instalacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej jak również bocznej ekspozycyjnej.

Szkic stolarki okiennej przeznaczonej do montażu ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Maria Piak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu


12 A. Nowak - 12

Otrzymują:

1. Adresat - 106441-13321-7-R;
2. a/a MT

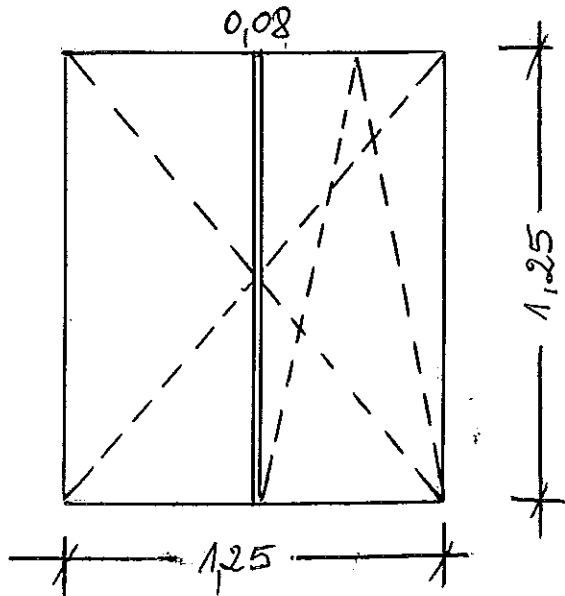


X 1 kpl.

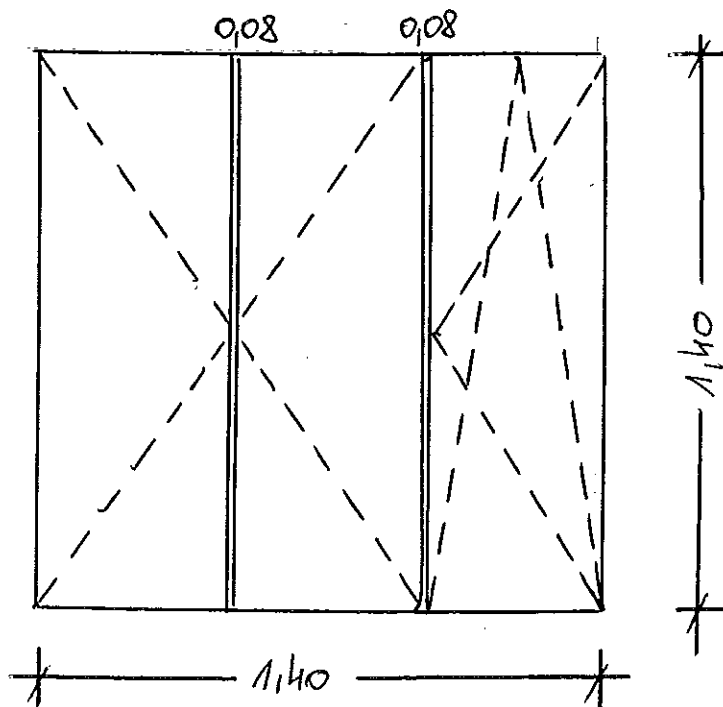

X 1 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-13, fax 74 842-66-60

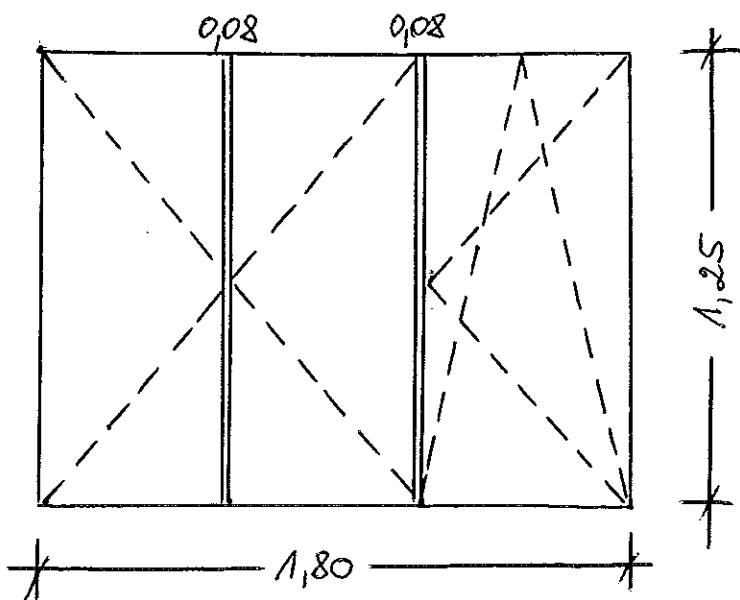

X 1 kpl.

Załącznik do pisma:

znak: WIK.5183.1140.2015 MT

z dnia 29.06.2015