

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" (główny Zakład Kominiarski)

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu

REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WAŁBRZYCH

WILIA: 50-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32

NIP 958.000.20.54

Szczawno-Zdrój dnia 24.09.2015 r.

Opinia Nr 006613

Przebieg

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 33/3A w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Stawy-Zdrój
"Stary Zdrój" Wałbrzych

29. WRZ. 2015

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

L. dz.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 4 można przeznaczyć do podłączenia wentylacji kuchni
2. Istniejąca wentylacja łazienki prawidłowo podłączona do przewodu nr 5, który należy wypuścić ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie przewód umieszczony kończy się w ościeżnicy)
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewowe

Inne uwagi: wentylacje wyciągowe pokoju i przedpokojów zlikwidować

Kontroli dokonał: Marek Paweł Maćkowiak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stawy-Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słukie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara


Daniel Stara

Piszę i podpis

SKIC ORIENTACYJNY

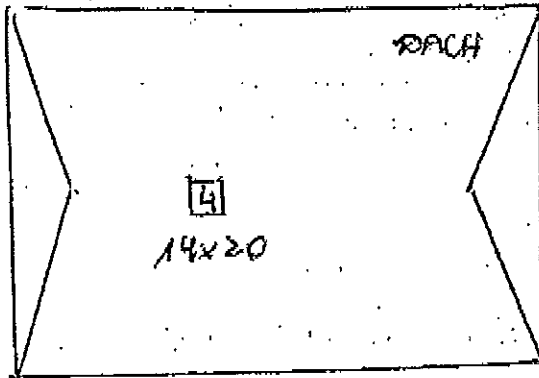

PRZEWODY NADZIEMNE
NR 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 KOLEJA
SIEĆ W OZEBIE STRYCHU

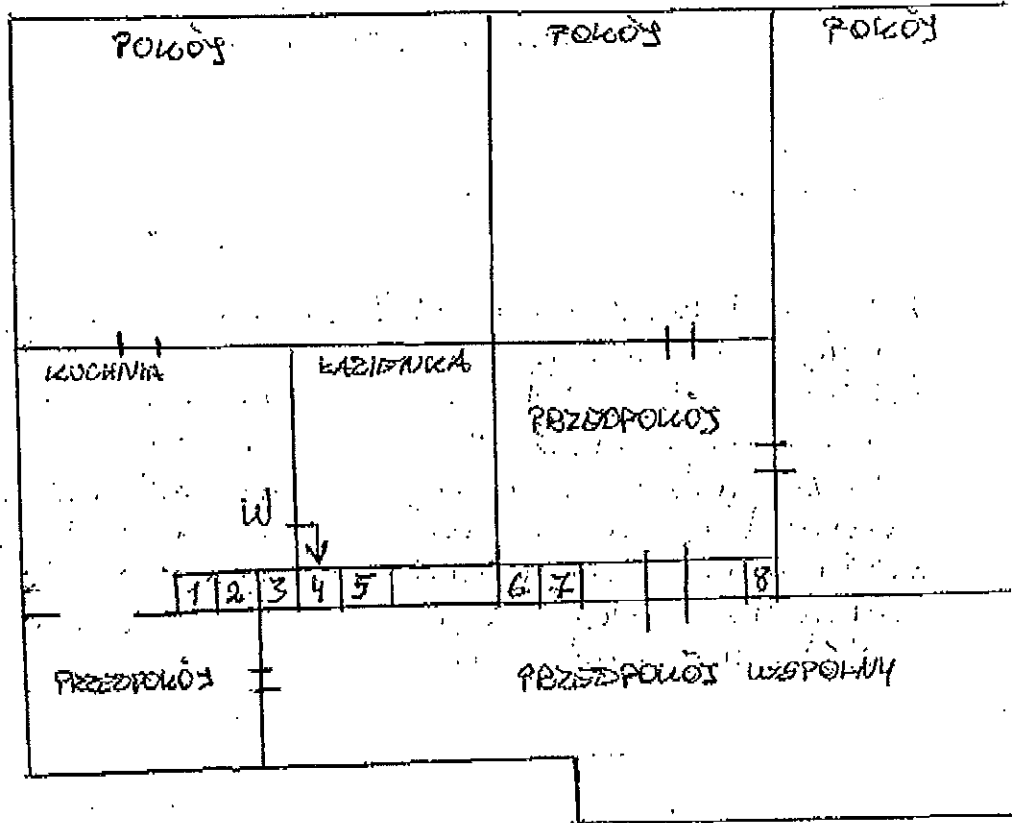

			4						
STRYCH			3		5				
STRYCH	1	2				6	7	8	
I P				o	Wk	Wp	Wp	H-3A	
I P	Wk	J	Wk					H-2	
PARTER								LOKAL UŻYTKOWY	
PIONKA									

MISTRZ KOMINIARSKI
Dantel Stara