

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć) KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" WROCŁAW
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 13
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pow. 4
Tel. (074) 84 23 286
NIP 906-000-20-54

Wałbrzych, dnia 15-11-2015 r.

Opinia Nr 006692

p. Abrasz

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11-go Listopada nr 58/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZK Sp. z o.o.
BOK St. Lachó

Dotyczy:

1. Wskazaniu przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustaleniu prawidłowości podłączenia
3. Ustaleniu przyczyn wadliwego działania urządzeń

p. 40

"Stary Zdrój" Wałbrzych
26.11.2015
L. dz. 44233

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy m 1 (50x50cm) może być
przeznaczony do podłączenia pieca CO na
palimie stałej.
Wentylację kominową - kominiarską
wykonać wg projektu technicznego.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Sawicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK St. Lachó
1 egz. dla RZK MZK Sp. z o.o.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie,
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

pokój

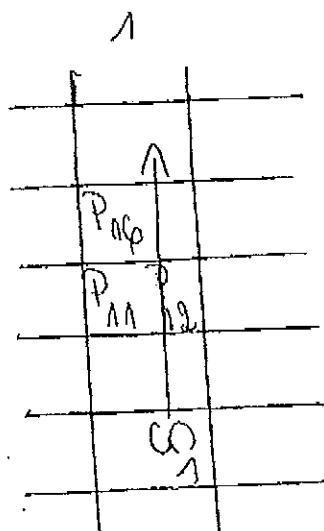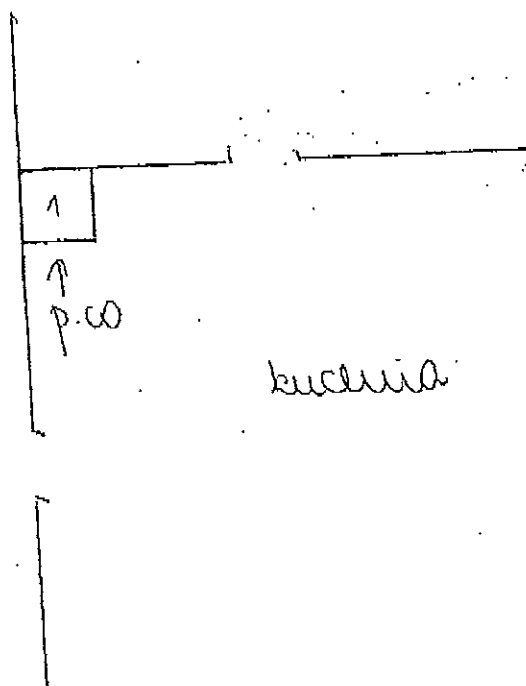

Stylce

III p

II p

I p

parter

piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Danieł Stara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wrocław, dnia 25-11-2015 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN"
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wrocław, Poleska 6
Tel. (074) 84 23 286

Opinia Nr 006693

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

w budynku przy ul. W. W. W. W. nr 58/2 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MKB Sp. z o.o.
BOX St. Lohr

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Stary Zarek
26.11.2015
L. dz. 44232

Przewód kominowy nr 1 (50x50cm) może być
zrealizowany do podłączenia pieca CO na
Wentylacji nymiewno-kamienną
wykonanej wg projektu technicznego.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: G. Sawicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK W. W. W.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława
Pieczęć i podpis

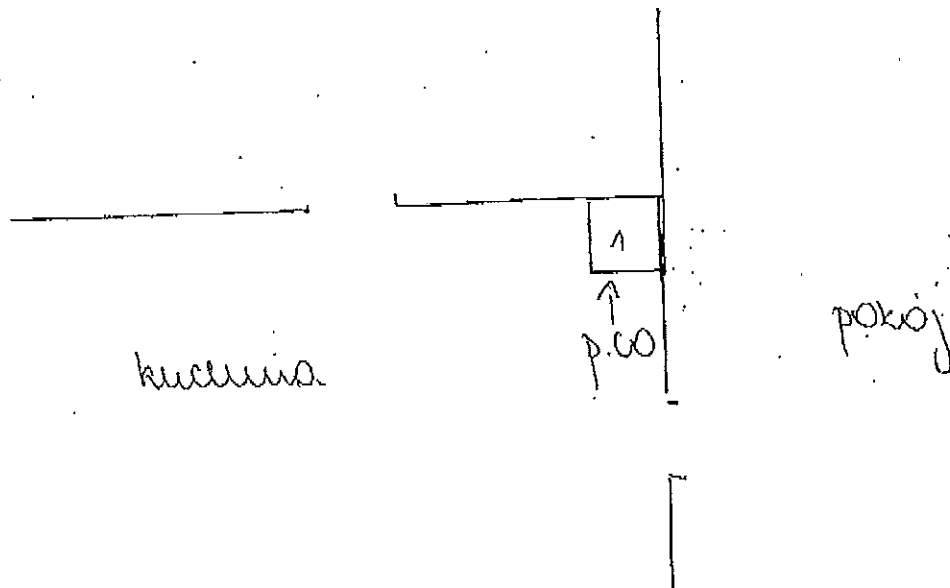

1

CO		
18		
P	K	
13	13	
	CO	
	2	

Stacya

III p

II p

I p

partes

pinica

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara