

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Kominiarska Spółdzielnia Pracy
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD Kominarski
WAŁBRZYCH
FILIA: 53-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 895-080-20-54

Szczawno, dnia 14.12. 2015 r.

Opinia Nr 006729


z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pluga nr 13A/4 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Świdnicze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

47715

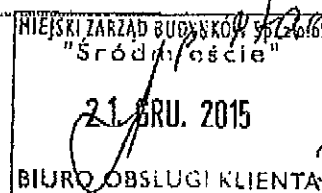

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 może być przeznaczony dla kotła gazowego CO (kocioł istniejący).
2. Przewód kominowy nr 1 może być przeznaczony dla wentylacji mechanicznej łazienki.
3. Wentylacja mechaniczna kuchni - kominowy przez strop podł. dach bez istotnej technicznej poprawki.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy wpływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Burek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz., z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Świdnicze

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na otwarcie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY

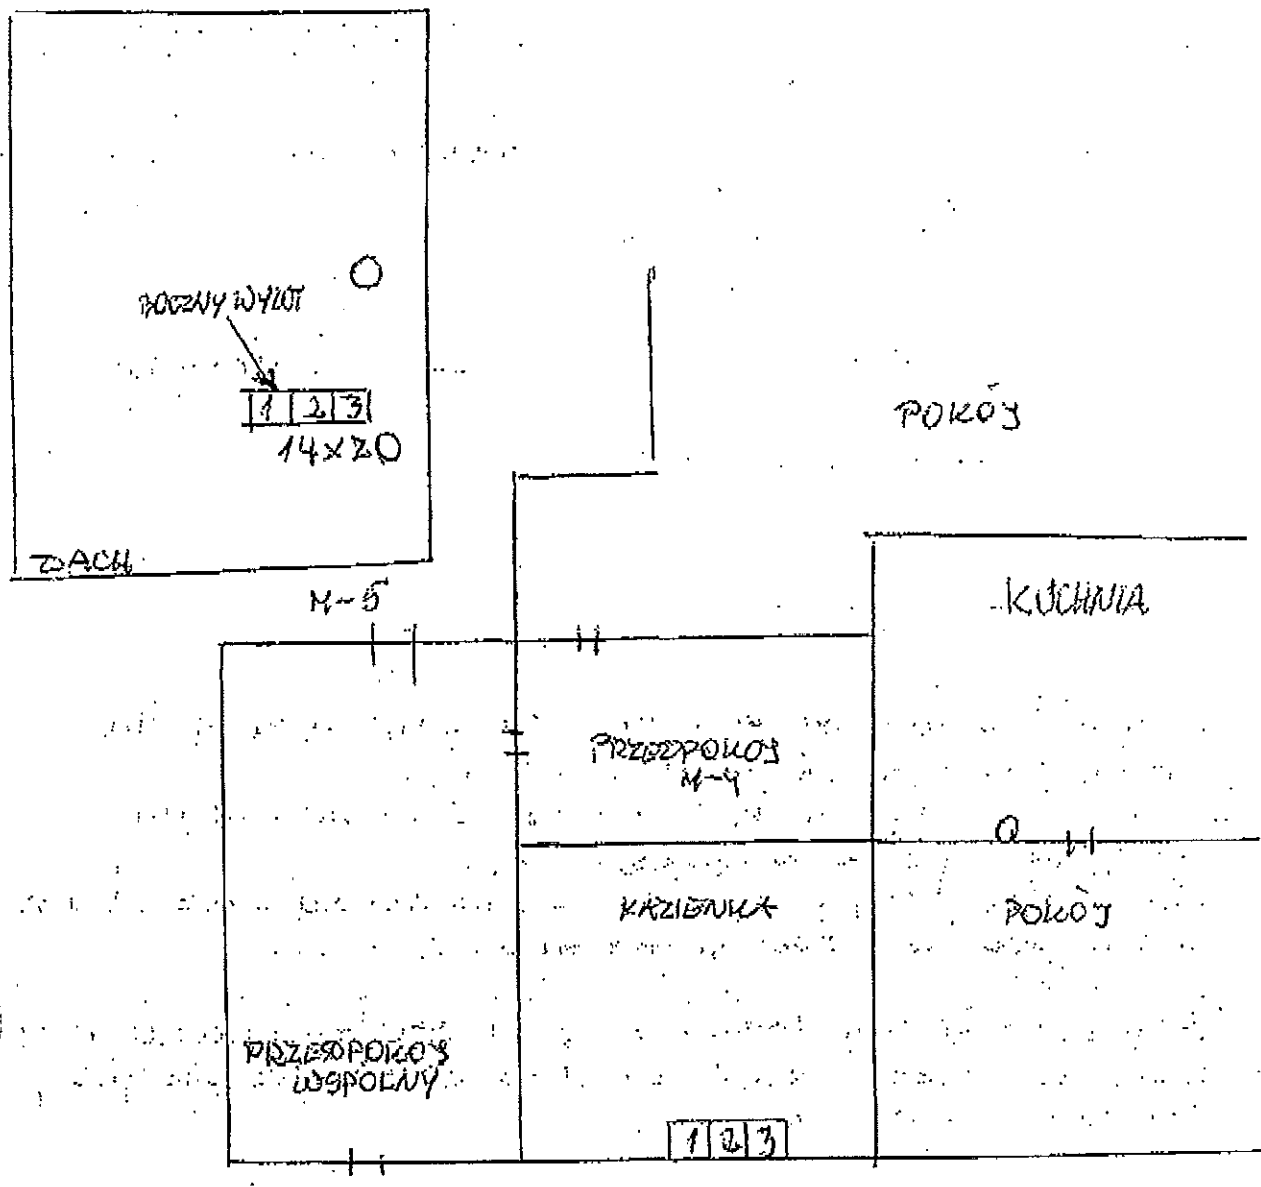

	1	2	3
STRICH			
II P		COG 4	H-4
I P			0
PARZUTER			L. 02.2
PIWNOGA			

MISTRZ KOMINIARSKI
General
 Daniel Sława