

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA Spółdzielnia Pracy "Św. Florian" (Zakład Kominiarski)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁ BRZYCH
KRAJ: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-3
NIP 600.000.20.24

Szczawno-Zdrój dnia 23.04.2013r.

Opinia Nr 004299

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Anna Krapiewej nr 77/18 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Nierozwiązanie na ostatniej kondygnacji
2. Do oparcia wszystkich pomieszczeń proponuje się piec gazowy
O podłączeniu do zewnętrznej instalacji powietrze-spalinowego
zgodnie z zezwoleniem producenta i w oparciu o projekt tech.
3. Wymagające uwzględnienia, gdzie można podłączyć do piekarnika
w. g.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych
zapewnić należy napięcie powietrza z zewnątrz

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Pucioł

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

2013-05-13

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Składe orientacyjnie na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Kierownik Zakładu
Rej. Mistrz Kominiarski

Jerzy Stara

9244C ORIENTACYJNY

ul. An. Kujańskiej

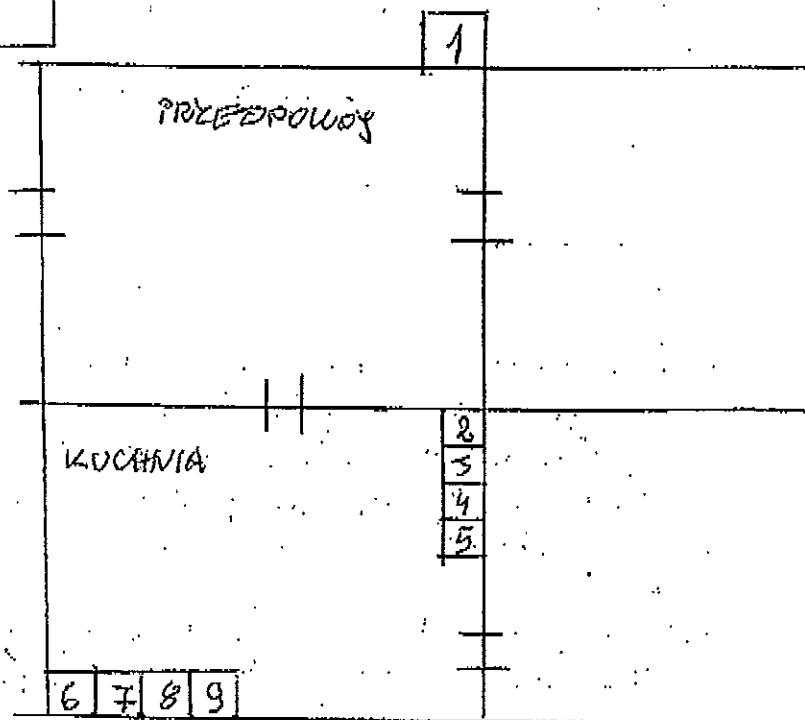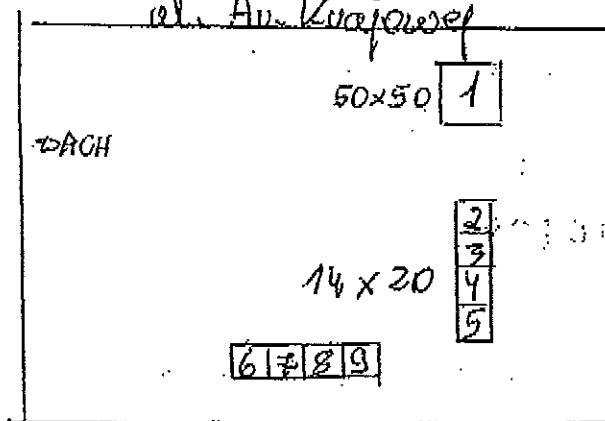

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STRAŻA			P ₁₈						
IV P			K						
III P	P ₁₅		P ₁₆			W ₁₆			
II P	P ₁₀			P ₁₁			Y ₁₁		
I P	P ₅		P ₆			K ₅			
PIKETER				P ₁₂					
WŁAZA								W ₂	

Kierownik Zakładu
Rej. Mistrz Kominarski

Jerzy Stara

Wzrost 1,70 m, Ciężar ciała 60 kg, Ciężar ciała 60 kg


Podpis opinia 004300/13

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-04-18, fax 74 842-06-00

TIT - P. H213

Wałbrzych, 23.05.2013r.

W/N.5183.888.2013.MT

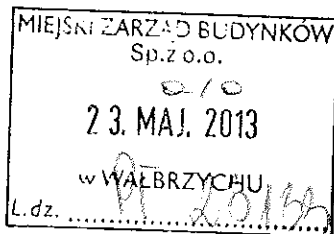

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/963/2013 z dnia 20.05.2013r. (data wpływu: 21.05.2013r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 18, mieszczącego się w budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- wykonaniu instalacji c.o. - na paliwo gazowe;
- wydzieleniu pomieszczenia łazienki i WC;
- wymianie stolarki okiennej (według załączonego szkicu);
- wymianie stolarki drzwiowej;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania instalacji c.o. na paliwo gazowe, przewody należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej.

Szkic stolarki okiennej ostepłowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr *[Signature]*
mgr *[Signature]*
KIEROWNICZKA DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

- ① Adresat – doręczenie osobiste;
2. a/a MT

R. KRAJOWEJ 77/18

ZAK.

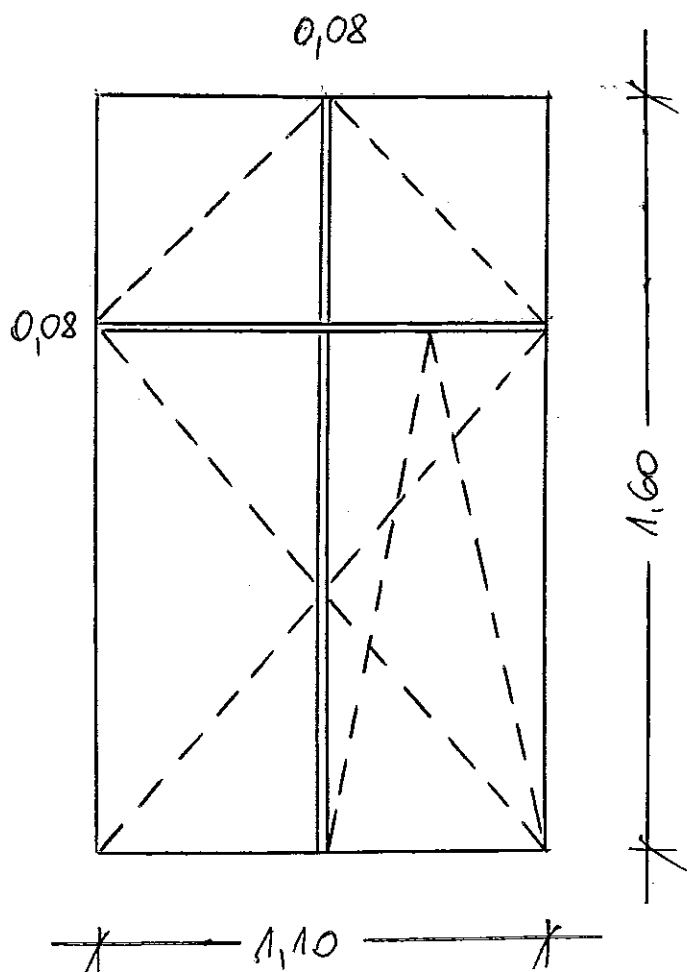

X 2 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYSZACH
ul. J. Matejki 300, 54-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 300
tel. 74 242-64-18, fax 74 242-64-19

z dnia 23.05.2013
znak NIN.5185.888.2013.MT
załącznik do pisma:

10