

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
SELIA: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (974) 843-27-32
NIP 895-000-20-34

Szczawno-Zdrój dnia 16.07.2013 r.

Opinia Nr 004563

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Amalii Kwajewej nr 9/8+9 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec gazowy z zamkniętą kolumną spalania podłączony do zewnętrznego układu powietrznego spalowego zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt
2. Wentylacja mechaniczna kolumny istniejąca w przewodzie ul. 4.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych należy zapewnić napływ powietrza z zewnątrz

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Papis, Marcin Buciele

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Stawy Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia 2013-07-22
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

BOX „STARY ZDRÓJ” Wałbrzych

Opiniodawca



(uprawniony mistrz kominiarski)

Kierownik Zakładu
Rej. Mistrz Kominiarski

Pieczęć podpis

Jerzy Stara

52 KŁK ORIENTACYJNY

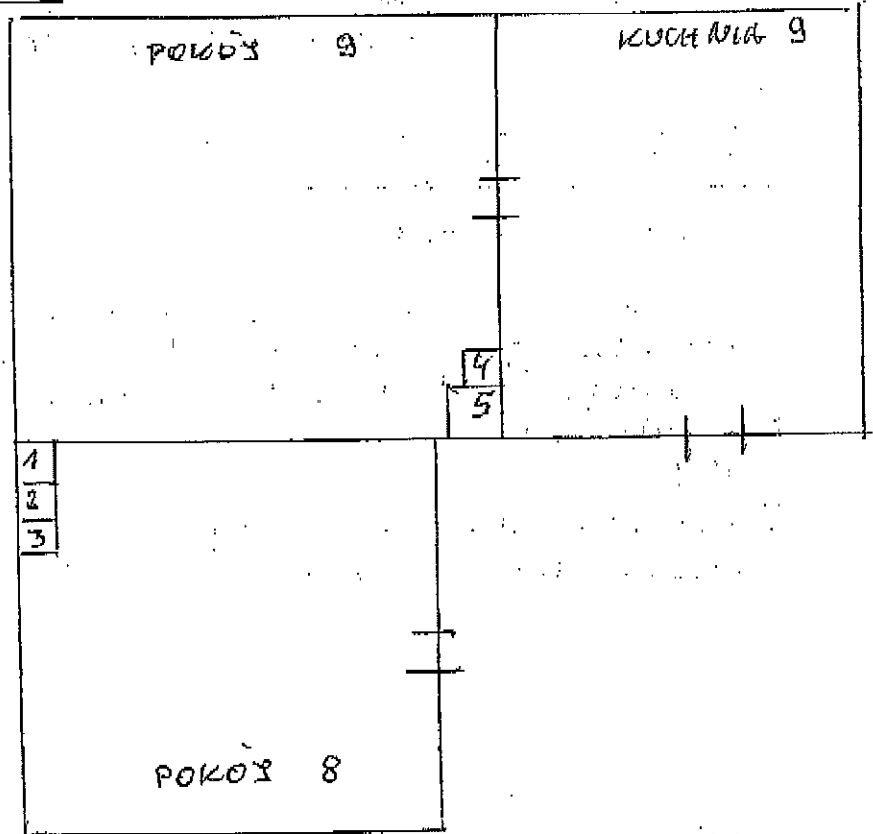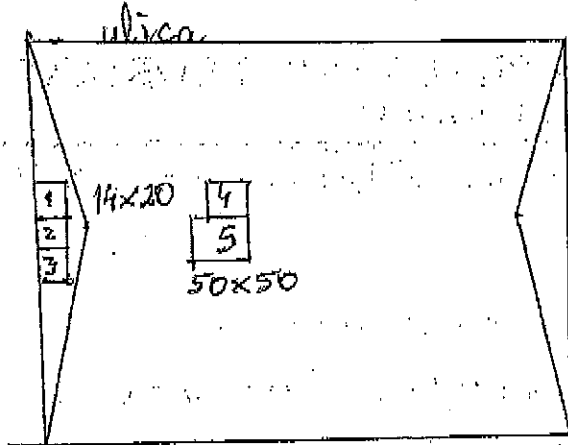

	1	2	3	4	5
STĘŻYCH					
III P	K ₁₂		W _K ₁₂	W _K ₁₃	
II P		P ₈₋₉		W _K ₈₋₉	K ₈₋₉
I P	P ₅			W _K ₅	P ₅
PARKET					O ₃
PŁYTKA					


Kierownik Zakładu
Rej. Mistrz Kominiarski

Jerzy Stara

T-2013/08/10/40236

Wałbrzych, 04.09.2013r.

W/N.5183.1590.2013.MT

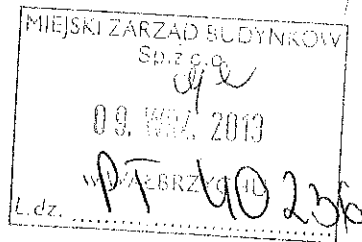

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/1982/2013 z dnia 20.05.2013r. (data wpływu: 30.08.2013r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 8+9 w budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- wykonaniu instalacji c.o. na paliwo gazowe i wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC;
- wymianie stolarki okiennej (według załączonego szkicu);
- wymianie stolarki drzwiowej;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.


Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania instalacji c.o. na paliwo gazowe i wentylacji nawiewno - wywiewnej, przewody: spalinowy i wentylacyjny należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej.

Szkic stolarki okiennej osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Wojewódzkiego
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
we Wrocławiu
[Signature]
mgr inż. Piotr Pisk
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat – 44091-13321-7-R;
2. a/a MT

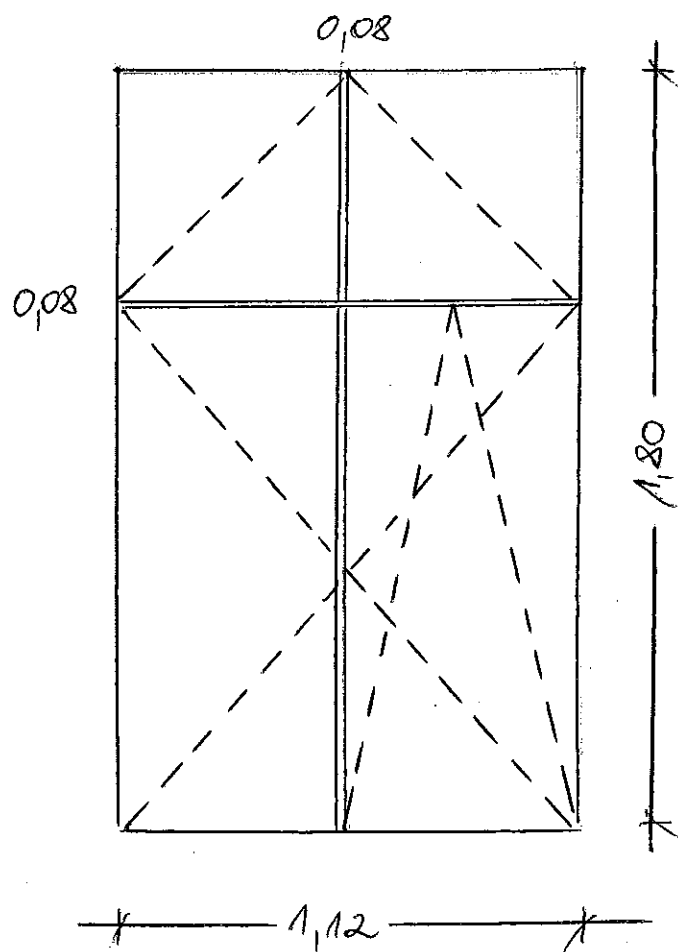

x 3 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-04-18, fax 74 842-06-60

Załącznik do pisma:
znak: MIN 735.1500.303 MT
z dnia 01.09.2013