

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego) PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-901 WAŁBRZYCH, Paśle Pole
Tel. (074) 84 23 288
NIP 666-000-20-84

Opinia Nr

005480

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. M-go Listopada
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

Włb. w Wałbrzychu
MFB. Sp. z o.o.

BOK - Stary Kłob. Wałbrzych

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

piecy + went.

28.06.14
BOK "STARY KLÓB" Wałbrzych

2014-06-13

24608

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piece pokojowe mogą być podłączone
do przewodu m. 4 i 6.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

Wentylacja wykonana zgodnie z projektem technicznym.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontrolli dokonał: 3 Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

Wystawiono ok. 17 - 18.06.14

Optima 05480 -

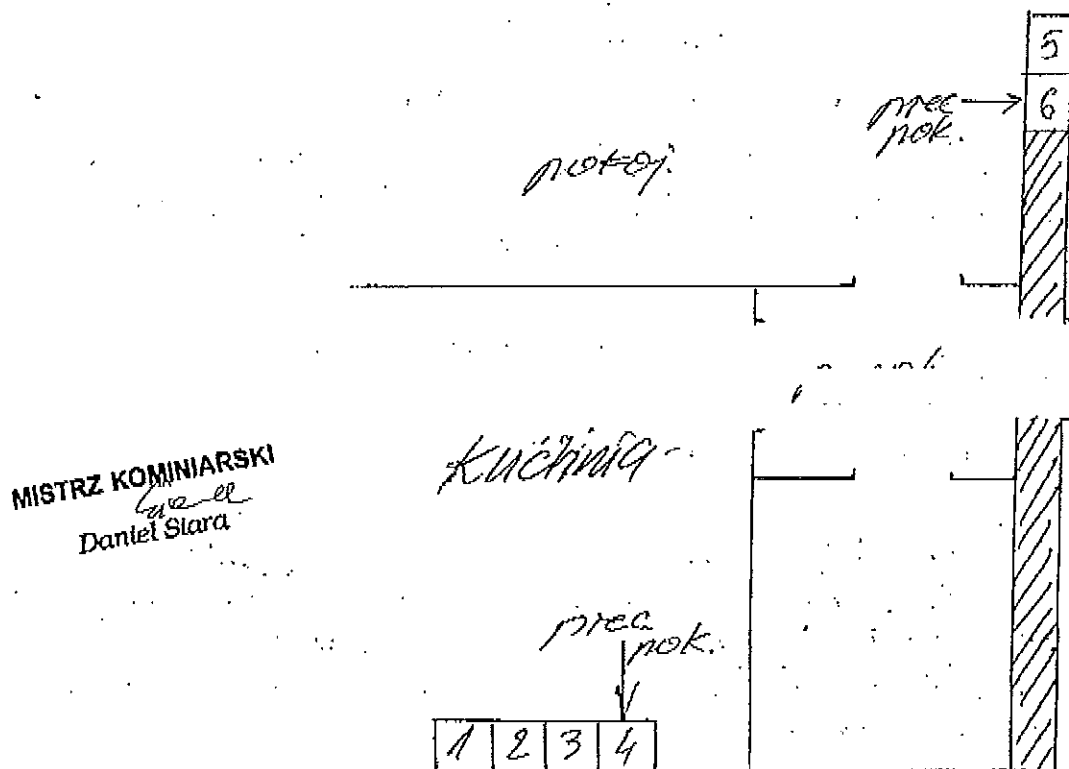[illegible]

T-2014/08/10/32465


WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-80

Wałbrzych, 19.08.2014r.

WN.5183.1767.2014.MT

TIF p. KZB

J.H. p.m.

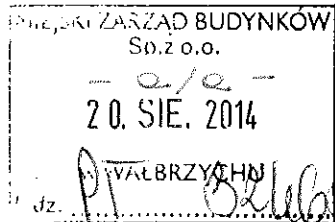

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/2494/2014 z dnia 05.08.2014r. (data wpływu: 06.08.2014r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 11 Listopada 17 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- remoncie pieców kaflowych;
- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wymianie stolarki okiennej (według załączonego szkicu);
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

W związku z zamiarem wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej, wnoszę następujący warunek konserwatorski do planowanego zamierzenia:

- przewody wentylacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach. Dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montażu przewodów wentylacyjnych na elewacji frontowej jak również bocznej ekspozycyjnej.

Rysunek stolarki okiennej, przeznaczonej do montażu osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Płak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:


1. Adresat – 77629-13321-7-R;
2. a/a MT

11 LISTOPADA 17/6

Ztk

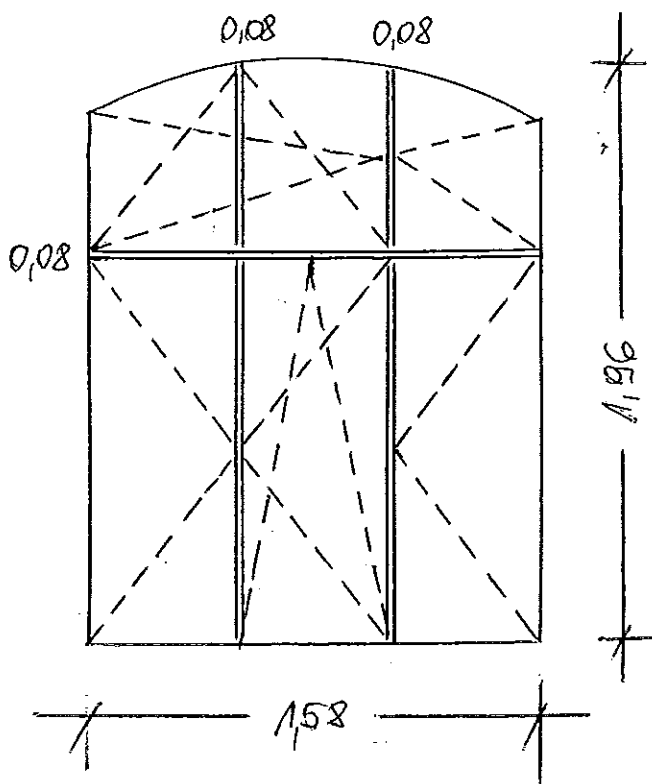

x 1 kpl.

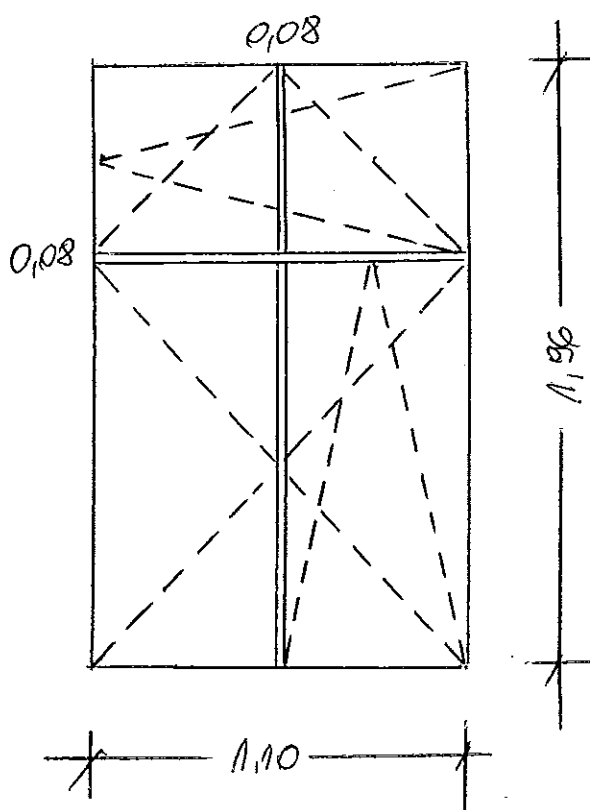

x 2 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-13, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: h.119.5415.1267.2004.021

z dnia 14.11.2004

dm