

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REGON 141401
KRS 0000141401
NIP 780-001-780
REGON 141401
KRS 0000141401
NIP 780-001-780

Wrocław, dnia 1-09-2014 r.

Opinia Nr 004977

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Piłsudskiego nr 76/15+16 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
Bek Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO-gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas oględzin z uwagi na warunki atmosferyczne, nie było możliwe wykonanie pomiarów temperatury spalin, dlatego też wykonano pomiary przepływu powietrza w kominie, zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt techniczny.

Wentylacja mechaniczna w pom. kuchennym i łazienki wykonano w oparciu o projekt techniczny.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: J. Młynarski i J. Młynarski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

T-2014/03/10/11555


WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYSZACH
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Wałbrzych, 19.03.2014r.

W/N.5183.476.2014.MT

TIT- p. HZB

2014.03.26

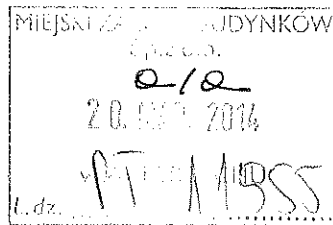

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/776/2014 z dnia 13.03.2014r. (data wpływu: 17.03.2014r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Piłsudskiego 76 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- wykonaniu instalacji c.o. - na paliwo gazowe i wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wymianie stolarki okiennej (wg załączonego szkicu);
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania instalacji c.o. na paliwo gazowe i wentylacji nawiewno - wywiewnej, przewody: wentylacyjny i spalinowy należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej.

Szkic stolarki okiennej przeznaczonej do montażu ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
[Signature]
mgr Małgorzata Płach
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat - 61908-13321-7-R;
2. a/a MT

PIKUSOWSKIEGO 76/16

ZAK

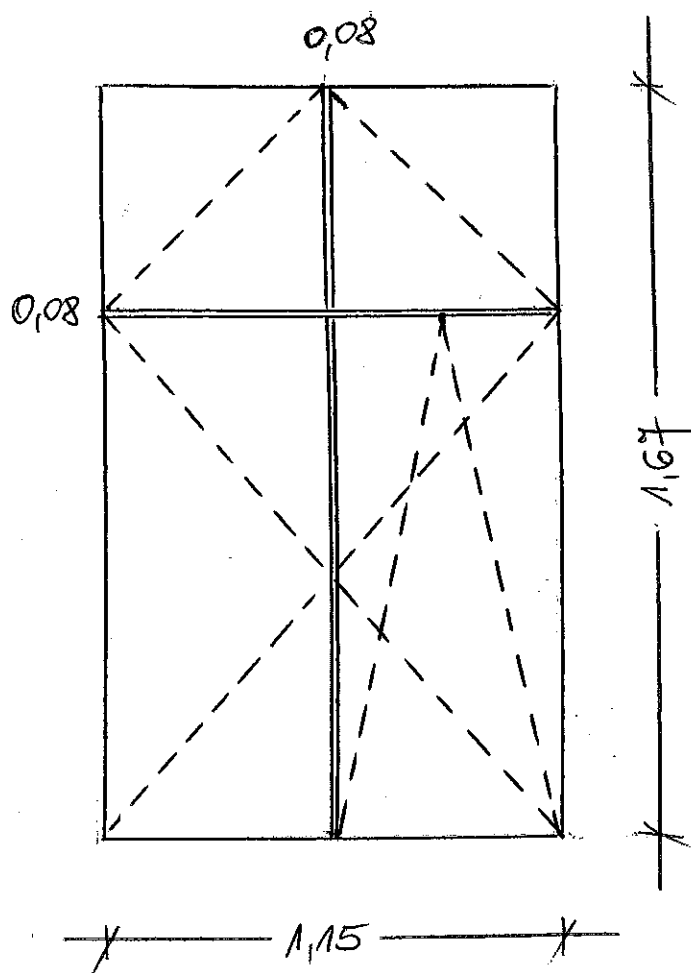

x kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WĄLBZYZCHU
58-300 Wąlbzzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: W/N.5183.4+6.2014 MT

z dnia 19.03.2014