

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(Pieczeć Zakładu Kominiarskiego)

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH

SILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32

NIP 644.000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 14.07. 2014 r.

Opinia Nr 005538

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pocztowej nr 21/4 w Ściborzynie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. a) miejsce istniejącego prawidłowo podłączonego pieca do przewodu nr. 3 miedzi podłączonego przez kominowy podłogowy.
2. Piec kuchenny marka podłączone do przewodu nr. 1
3. Wentylacja wywiewna kuchni istniejąca - komin zewnętrzny prawidłowy.
4. Nowe nr 150 prawidłowy.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Biedek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebna średnica.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Skład i druk: POLDAUR - tel. 74 684 26 05



Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Danilo Stara

Pieczęć i podpis

SEWIC ORIENTACYJNY

ul. Podgórska

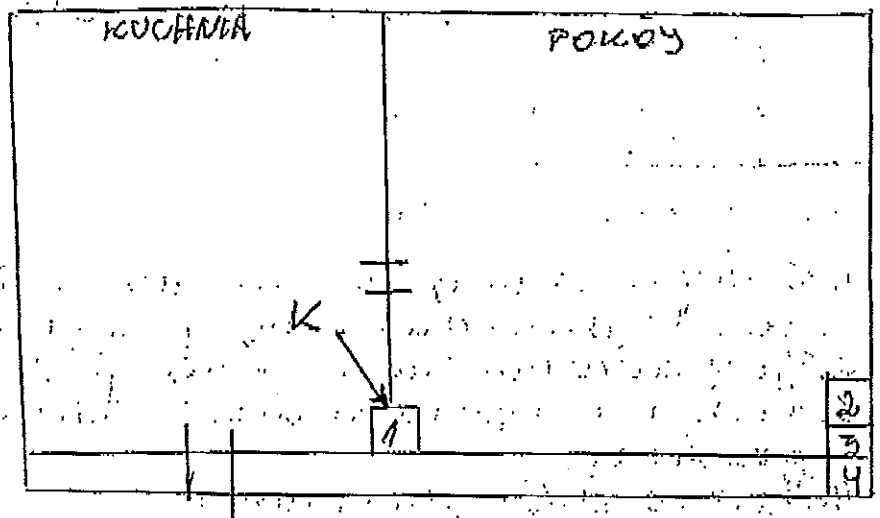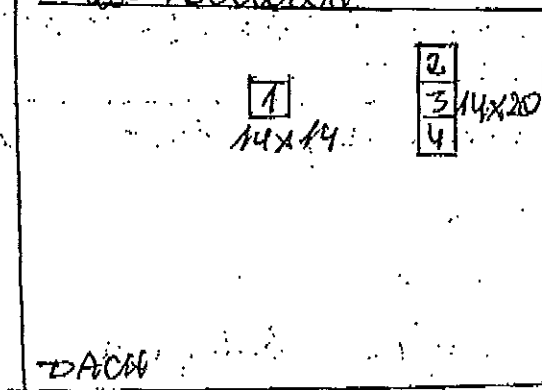


	1	2	3	4
STARYCH 10 P			$\frac{1}{2}$ 10	
I P	P ₇			
I P	K ₄		P ₄	
PARTER				
PIONIERA				

mgr inż. KOMINIARSKI
Daniel Stara

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-13, fax 74 842-66-60

Wałbrzych, 26.09.2014r.

W/N.5183.2062.2014.MT

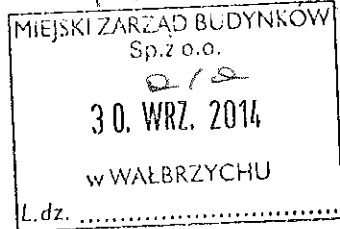

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/3071/2014 z dnia 22.09.2014r. (data wpływu: 24.09.2014r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 4w budynku przy ul. Pocztowej 21 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- remoncie pieców kaflowych;
- wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- wymianie stolarki okiennej (wg załączonego szkicu);
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania wentylacji nawiewno – wywiewnej, przewody instalacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach. Dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej jak również bocznych ekspozycyjnych, posiadających skromny wystrój architektoniczny.

Szkic stolarki okiennej przeznaczonej do montażu ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Artur Plak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat – 81124-13321-7-R;
2. a/a MT

MI. POWSTOWA 21/4

ZAK.

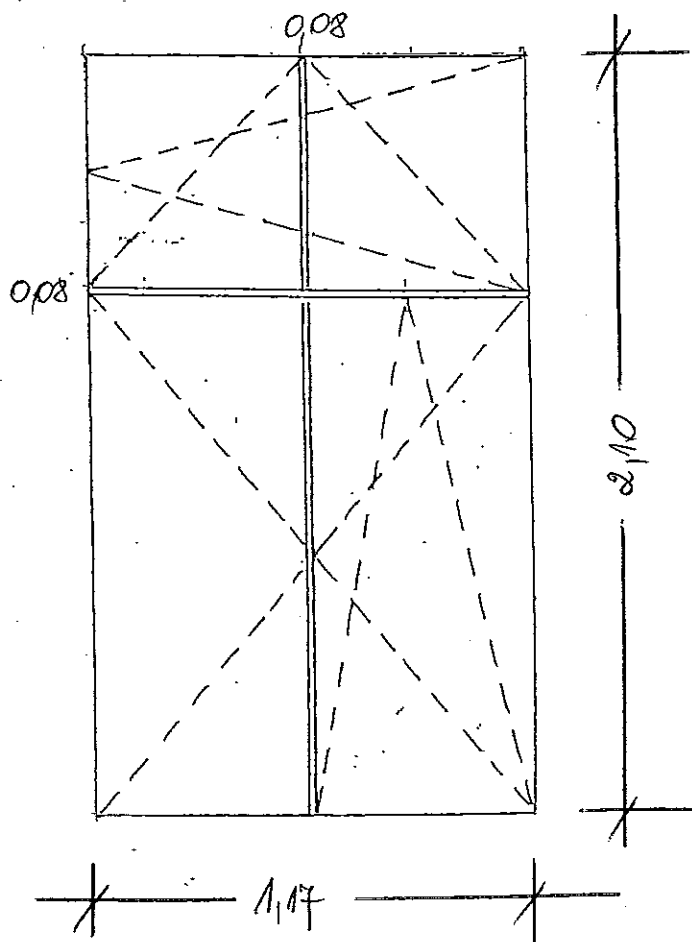

x 3 kpl.

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
we Wrocławiu
ul. Rynek 1, 51-101 Wrocław
tel. 71 323 44 44, fax 71 323 44 44

Załącznik do pisma:
znak: W.11.51.13.2003.10.11.11
z dnia 26.08.2004