

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNÓ ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 943-27-32
NIP 896-000-29-64

Opinia Nr

005794

Szczawno-Zdrój, dnia 14.10.2014 r.

P. Dobrzański

w budynku przy ul. Pocztowej nr 17/5 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące piece: kuchnia przenośna i piec koflowy pokojowy podłączone są prawidłowo do wkładów kominowych $\phi 150$ w przekroju 50×50 cm.
2. Wentylacja wyciepowa kuchni istnieje z wentylacją mechaniczną.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie mechaniczne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Nowela Pawał, Marcin Bucala

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

BOK „STARY ZDRÓJ” Wałbrzych

40783




Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pięczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY

ul. Piotrowa

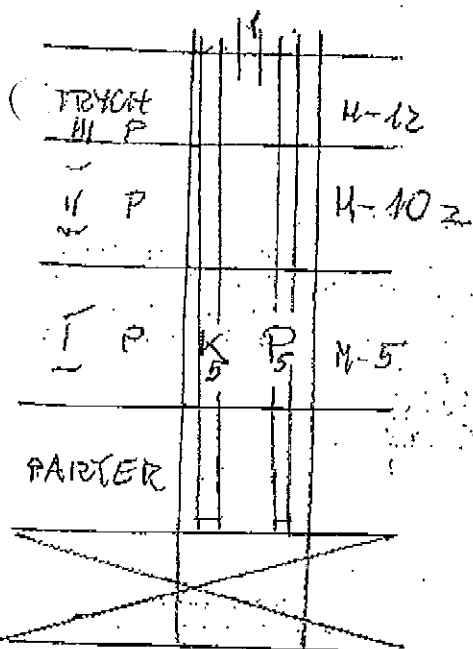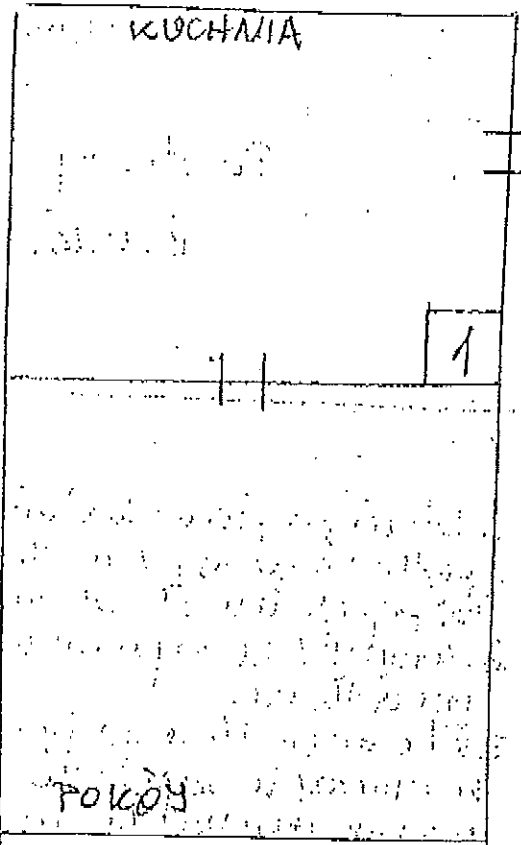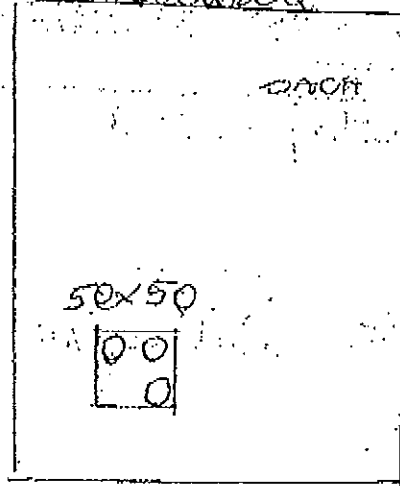

mgr KOMINIARSKI
Daniel Stara

T-2014/10/10/42046


WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-84-18, fax 74 842-28-80

Wałbrzych, 23.10.2014r.

W/N.5183.2245.2014.MT

TIT-p. MZB

23.10.2014

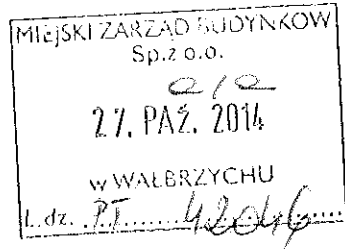

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/3385/2014 z dnia 21.10.2014r. (data wpływu: 22.10.2014r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Pocztowej 17 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- remoncie pieców kaflowych;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- wymianie stolarki okiennej (wg załączonego szkicu)
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Szkic stolarki okiennej przeznaczonej do montażu osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Płak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat – 83808-13321-7-R;
2. a/a MT

M. POGRZONA 17/5

Zak.

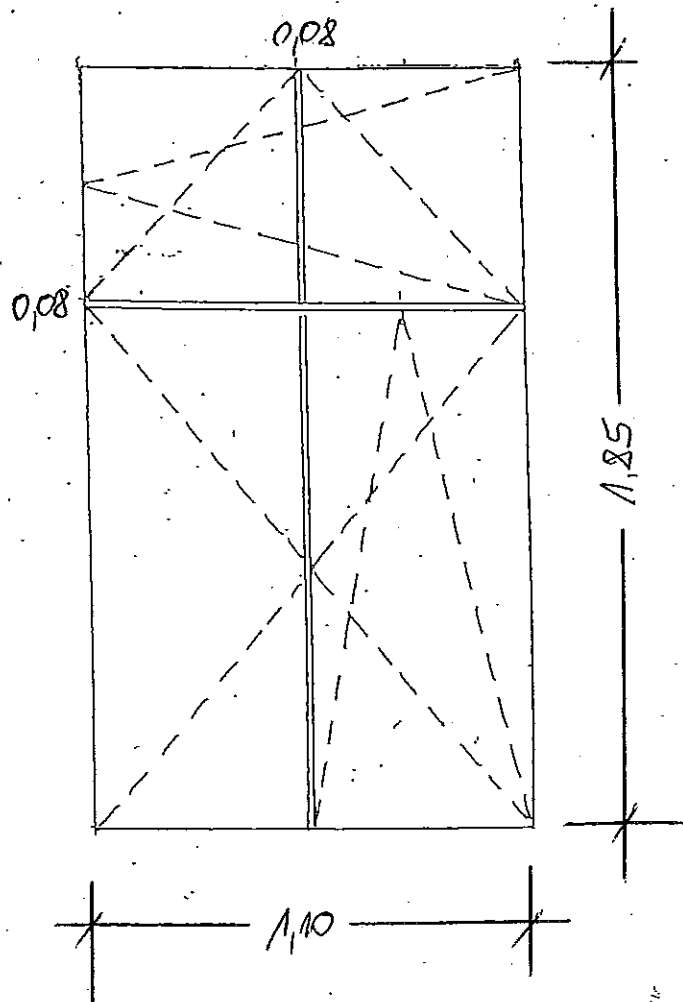

X 3 kpl.

WODKOWSKI TADEO
OCHRONY ZABYTKÓW
ze Wrocławia
KOLEKTORIA W WARSZAWIE
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 812-10-13, fax 74 812-80-00

Załącznik do pisma:
znak: WNP 583.2245 204 MT
z dnia 23-10-2004

dy