

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu

REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WAŁBRZYCH

TEL: 52-310 52 00 00 ZDRÓJ

ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32

NIP 896-000-20-64

Szczecin - Szczecin 09.09.2013r.

Opinia Nr 004732

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Baudouiniego nr 1/2 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Stawny Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK „ŚW. FLORIAN” Wałbrzych

2013-09-19

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec gazowy CO z zamkniętą komorą spalania podłączyć można do istniejącego przewodu kominowego w przewodzie ul. 4 po usunięciu istniejącego wkładu kominowego.
 2. Wentylację mechaniczną, przedpalajną będzie można podłączyć do przewodu ul. 1 po likwidacji wentylacji pomieszczenia parali.
 3. Wentylację mechaniczną, w pełni będzie można podłączyć do przewodu ul. 9 dopiero po prawidłowym przedłożeniu go ponad dach (obecnie przewód umieszczony kończy się w części dachu i gietka, która podłączona jest do wywietrznika dachowego).
 4. Wentylację mechaniczną, kadłub można podłączyć do przewodu ul. 3. Ilościowo 150 ze wzrostem 5% w kierunku komina.
 5. Dla prawidłowości funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnienie prawidłowego złączenia.
- Inne uwagi: porządkowany wkład dla pieca CO z M-2 z przewodem ul. 4 usunąć.

Kontroli dokonał: Marek Paura, Marek Buciel

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

Mierownik Zakładu


Raj. Mistrz Kominiarski

Pieczęć Zakładu

Jerzy Stara

SZKIC ORIENTACYJNY

ulica

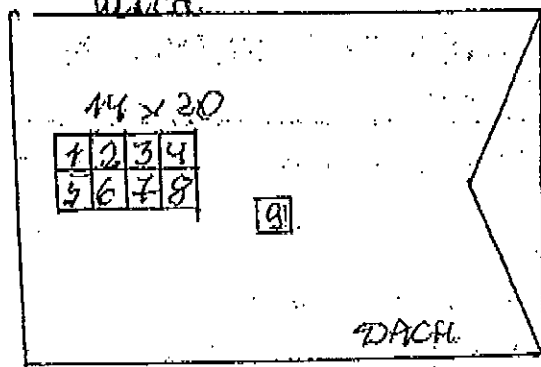

POKOJ
N-2


POKOJ
N-2

U-1

PRZEDPOKÓJ

KUCHNIA

ŁAZIENKA

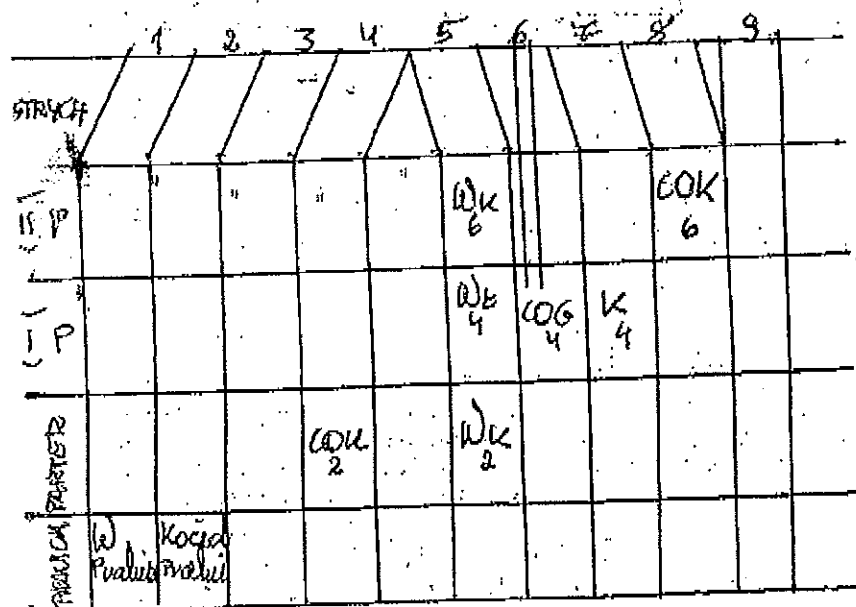

Kierownik Zakładu
Rej. Mistrz Kominiarski


Jerzy Stara

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYSZACH
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-04-10, fax 74 842-06-60

T-2013/10/10/44892

Wałbrzych, 04.10.2013r.

W/N.5183.1806.2013.MT

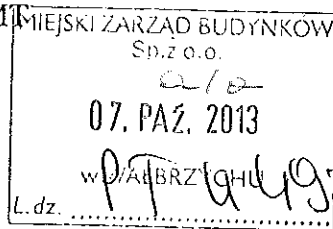

TIT-p. H2B

2013.10.11

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/2241/2013 z dnia 26.09.2013r. (data wpływu: 02.10.2013r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Bardowskiego 1 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- wykonaniu instalacji c.o. na paliwo gazowe;
- wymianie stolarki okiennej (według załączonego szkicu);
- wymianie stolarki drzwiowej;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.


Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania instalacji c.o. na paliwo gazowe, przewody należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż tego typu przewodów instalacyjnych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej.

Szkic stolarki okiennej osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
wrocławskiego Konserwatora Zabytków
mgr Maria Pluk
WIEKOWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:


1. Adresat – 46905-13321-7-R;
2. a/a MT

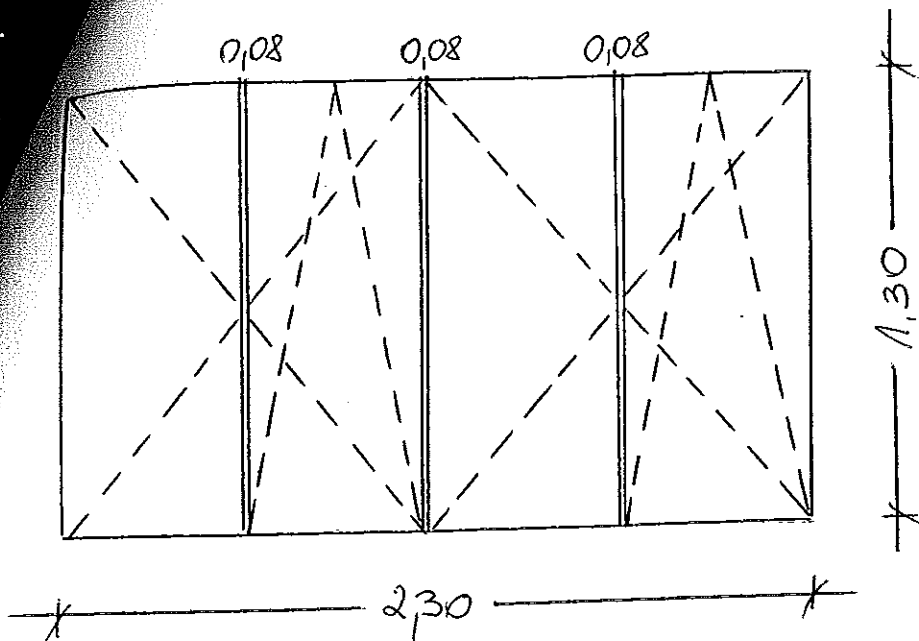

x 2 kpl

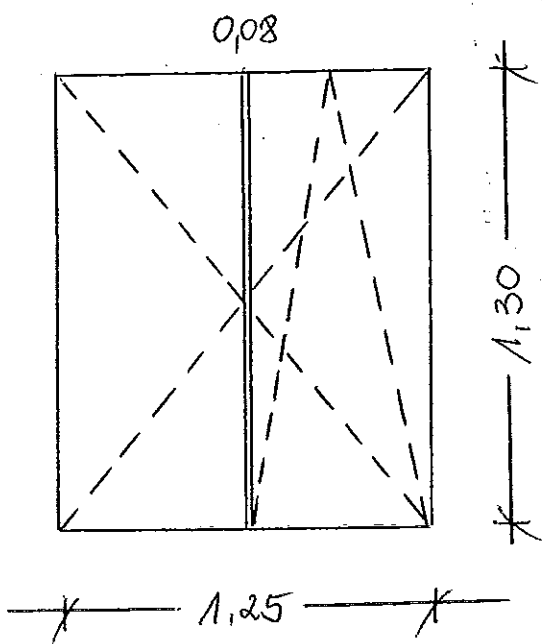

x 1 kpl

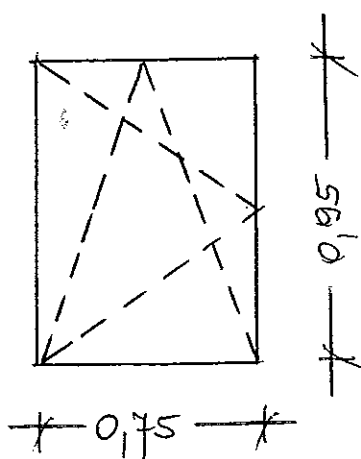

x 1 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: *W/IN 5143 1806 2015 MT*
z dnia *04.10.2015*

Di.