

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-316 6224 WZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 643-27-32
NIP 896-080-20-54

Szczawno-Zdrój dnia 17.02.2016 r.

Opinia Nr 006835

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Piasta nr 3/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą, podłączyć do zewnętrznego układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymaganiem producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylacja wywiewna kuchnia w przewodzie nr 5 będzie prawidłowa po likwidacji wentylacji Tazienki.
3. Wentylacje wywiewne łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

ALTERNATYWA: kocioł gazowy można podłączyć do przewodu nr 1 po zamontowaniu układu spalinyowego. Zaciąg powietrza dla łazienki

Inne uwagi: wykonać z boku budynku Wentylację wywiewną przedpokój wykonać wg projektu.

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

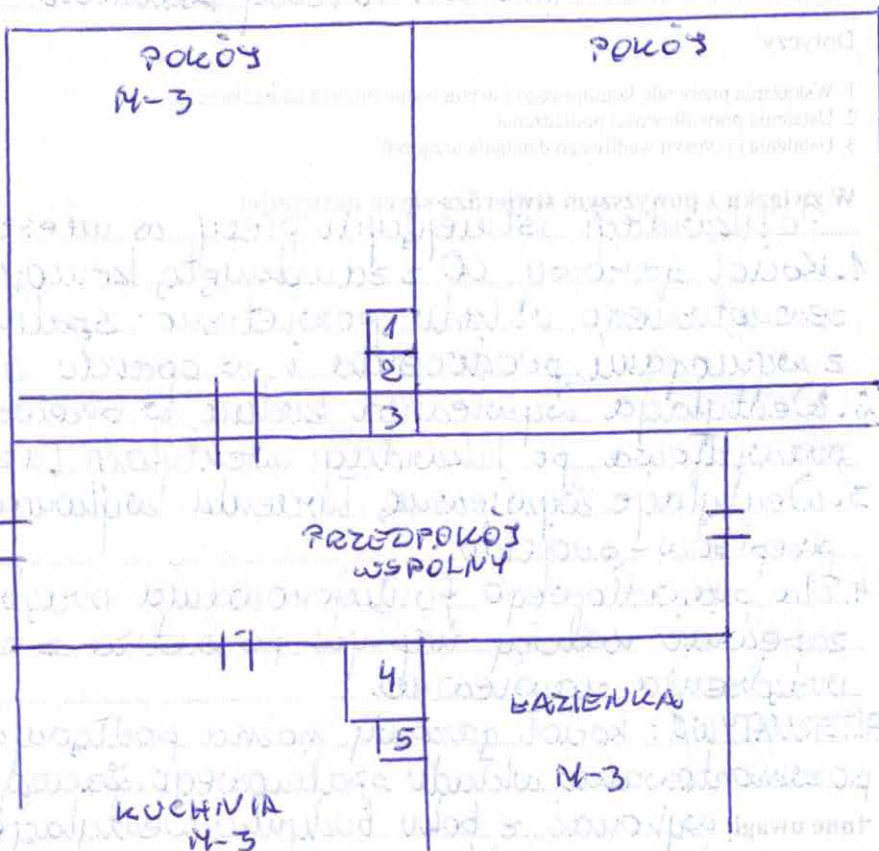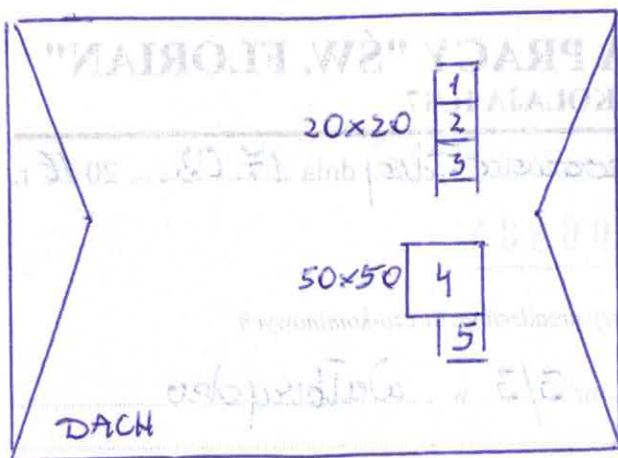

	1	2	3	4	5
STRYCH					
II P				LOK ₅	
I P		Z ₃	P ₃		W _K ₃
PARTER		P ₁	P ₁		W _K ₁
PIWNICA				LOK ₁	

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara