

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 12.02.2016 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 68-310 62 00
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-22
NIP 896-090-20-54

Opinia Nr 006829

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dębowojskiego nr 9/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po likwidacji istniejących piecy w mieszkaniu, przewód kominowy nr. 1 (50x50cm) można przeznaczyć do podłączenia piecy CO, olej.
2. Wentylację wpięciową-nawiewową wykonać wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewowe np. nawiewulki okienne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Bociak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Biały Kamień

1 egz. dla RZK

INSPEKTOR
ds. Utrzymania Budynków

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 15.02.2016



podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

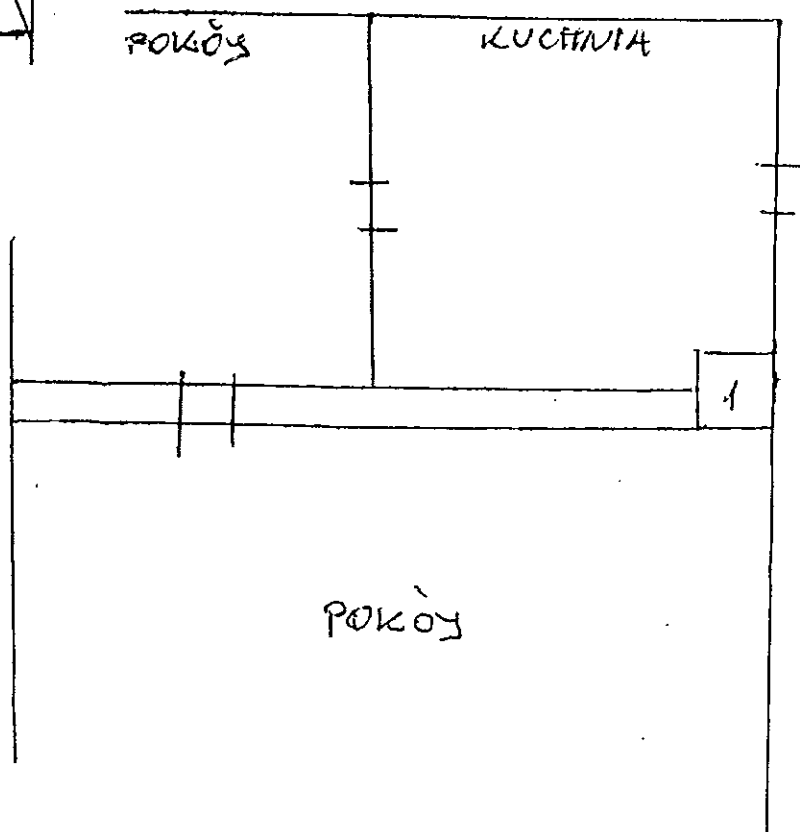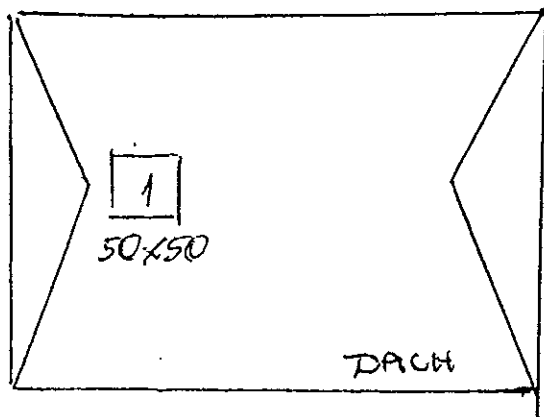

	1	
STRYCH		
II P	COK ₈	M-8
I P	COK ₄	M-5-2 M-4
PARTER	COK X R	M-3
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI
Duczyński
 Daniel Słaba

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYSZACH
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842 92-12, fax 74 842 91-08


T-2016/02/10/550P

Wałbrzych, 16.02.2016r.

W/N.5183.226.2016.MT

TIT-p. KZB

2016.02.17

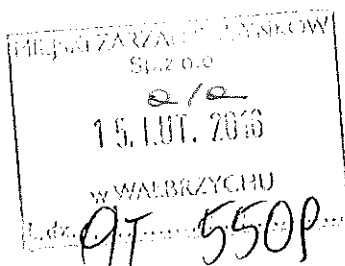

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/474/2016 z dnia 10.02.2016r. (data wpływu: 11.02.2016r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru przeprowadzenia prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 3, położonym w budynku przy ul. Dąbrowskiego 9 w Wałbrzychu, informuję, że przedmiotowy budynek nie figuruje w wykazie zabytków nieruchomych miasta Wałbrzycha, w związku z czym do zakresu prac planowanych do przeprowadzenia w obrębie przedmiotowego lokalu tut. urząd nie wnosi uwag. Natomiast ze względu na położenie ww. budynku na obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Biały Kamień, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 19.05.1978 roku pod numerem 713/694/WI, w związku z zamiarem wykonania instalacji c.o. na paliwo stałe oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej, wnoszę następujący warunek konserwatorski do planowanego zamierzenia:

- przewody instalacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż takich urządzeń instalacyjnych w obrębie elewacji bocznych lub tylnej, z koniecznością zastosowania obudowy w formie lizeny bądź poprowadzenia w bruździe ściany nośnej.

Z up. Podpisano
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Puk
KIEROWNIK DELEGATURY
W Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat - 129068-13321-7-R;
2. a/a MT

