

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
(polecenie zakładu) Kominiarski Zakład  
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 12  
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole 6  
Tel. (074) 84 23 286  
NIP 996 000-20-54

Wrocław, dnia 29.01.2016

Opinia Nr

006797

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Orzedleńców nr 15/4 w Wrocławu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIO Sp. z o.o.  
Bolesław Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piece.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec kuchenny może być podłączony do  
monodoku nr 8  
Piec w pokoju I może być podłączony do  
monodoku nr 4, a w pokoju II do pieca nr 13.  
Wentylacja cyrkulacyjna w kuchni w piecu nr 1  
Wentylacja cyrkulacyjna w łazience istniejąca  
prawidłowa

Inne uwagi: Należy zapewnić dostęp do powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał:

S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Bolesław Nowe Miasto  
w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
Sebastian Samotyja  
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja

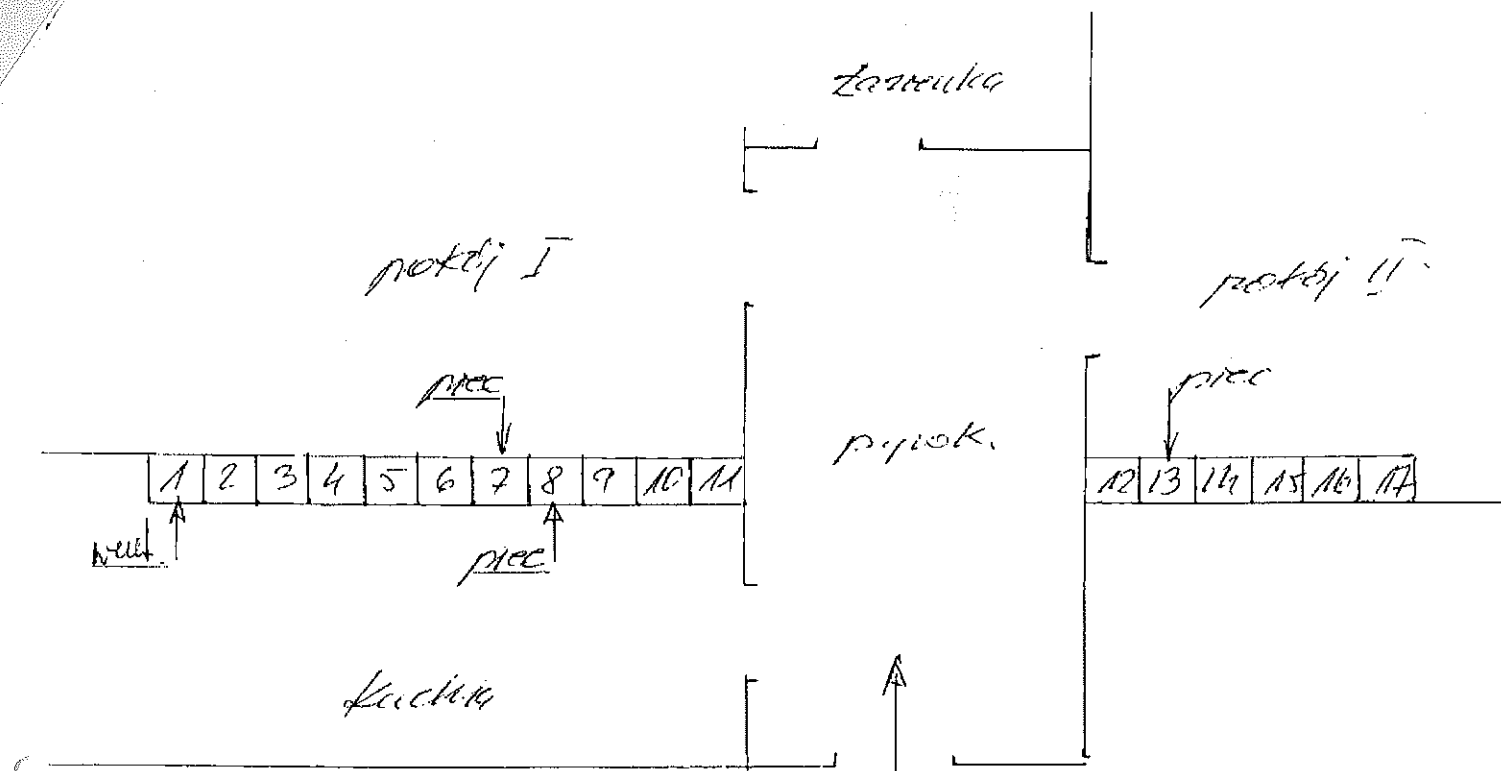

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W <sub>11</sub>						P <sub>11</sub>	K <sub>11</sub>					P <sub>11</sub>			P <sub>15</sub>	$\hat{I}_p$
		W <sub>1</sub>			P <sub>1</sub>		K <sub>1</sub>						P <sub>11</sub>			prace
																między

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj