

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIE  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 896-090-20-84

Szczawno-Zdrój, dnia 04.02. 2016 r.

Opinia Nr 006819

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Parkowej nr 11/2 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn widłowego działania urządzeń

*f. Stary*

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Do przewodów w. 1 (50x50 mm) zgodnie z wymogami producenta można podłączyć kocioł gazowy CO z zamkniętą kominą.
2. Do przewodów w. 1 można podłączyć wentylację mechaniczną, kłody po zamontowaniu wentylacji odwróconej.
3. Wentylację mechaniczną należy wykonać wg obowiązujących przepisów.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnienie należy wykonać poprzez wyodrębnienie nawiewu.

Inne uwagi: przy podłączeniu pieca w. 1 (50x50 mm) powinien być zabezpieczony układem kominowym.

Kontrolę dokonał: Marek Piers, Marek Buczek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:




1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

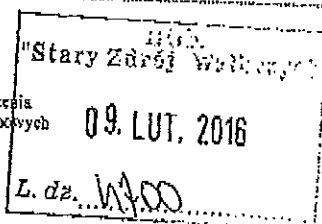

Opiniodawca  
(urządzony mistrz kominarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

*Daneta Stara*  
Piszę i podpis

# SKIC ORIENTACYJNY

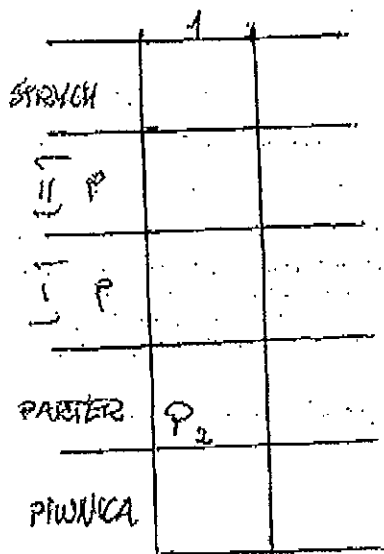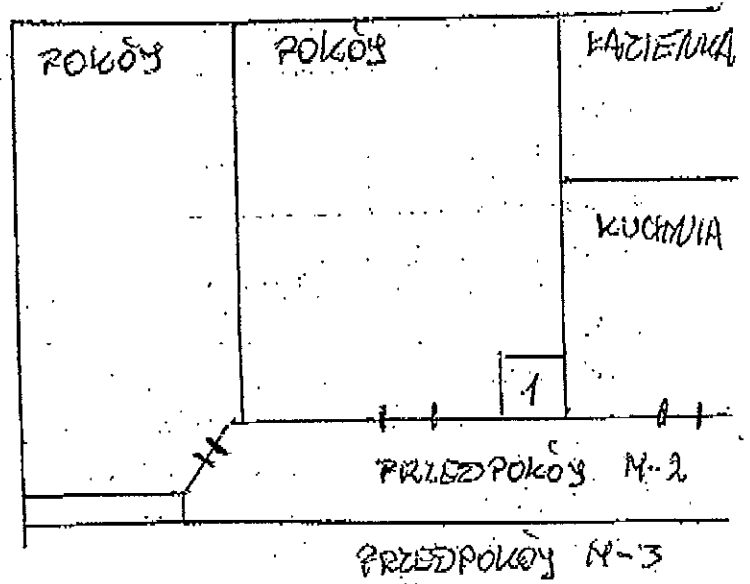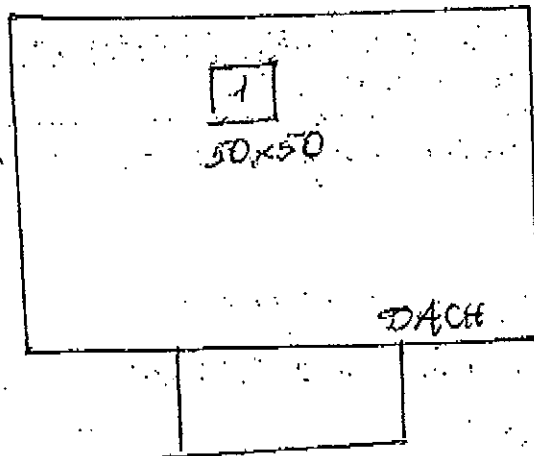

MISTRZ KOMINIARSKI

*Daniel Stara*  
Daniel Stara