


UWAGI I OZNACZENIA:

1. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim.
2. Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.

- - - - - nowa instalacja c.o. zasilanie
- - - - - nowa instalacja c.o. powrót

- - - - - grzejnik płytowy
- - - - - typ grzejnika
C22-600/0,50m
1880W
wysokość grzejnika
długość grzejnika
moc grzejnika

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

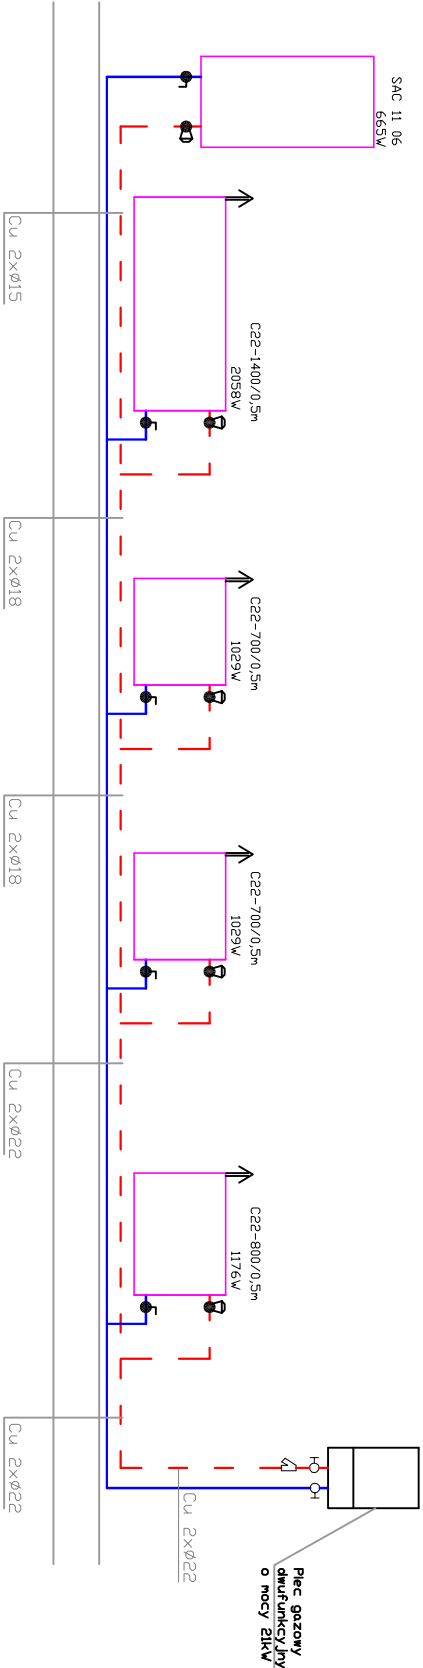

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Walbrzych			
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Watorzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Mickiewicza 40 w Watorzychu	1:50	J-3
	Instalacja centralnego ogrzewania		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak		11.02.2016r.