

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Miarodajny Miarodajny)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-201 WATÓRNICH, Pole Pole
Tel. (074) 84 28 288
KRS 00000000000000000000

Wrocław, dnia *9.03.2016* r.

Opinia Nr *006984*

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Polna 29* nr *1/5* w *Wrocławu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MZB Sp. z o.o.*
BOK - Podgórne

Dotyczy:

OK „PODGÓRNE” Wólbrych

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *precz.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

2016 -03- 10

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przeanalizowałem i mogę być podziwiany do projektu m. d. o wym. 50x50cm. Wentylacja wykonana zgodnie z projektem. Zaproponować należy dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *S. Samoty*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK *Wrocław*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyć orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sébastien Samoty
Piszę i podpis

50x50cm

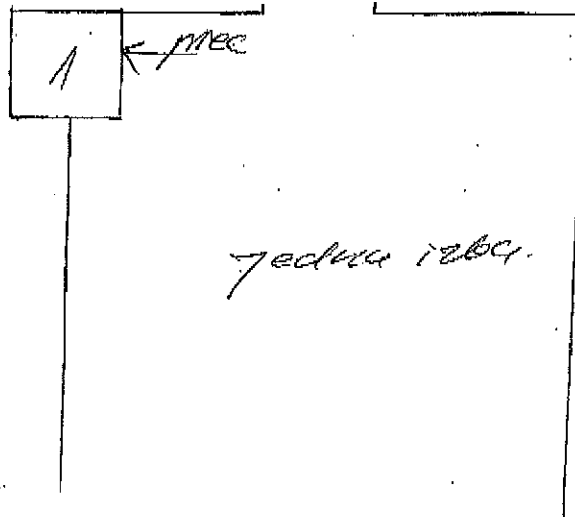

1 50x50cm

		stych
	CD_{12}	$\overline{I}p$
	CD_9	$\overline{I}p$
	P_5	$\overline{I}p$
	CD_3	pracev
		mura

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj
 Sebastian Samotyj

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego PRACY
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pałac Pole 6
Tel. (074) 84 23 286

Opinia Nr 006956

Walczynek, dnia 9.03.2016 r.

Przebieg prac w przeprowadzonych oględzinach - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Polmice 9 III w Walcynku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

2016-03-10

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg prac (notatki I) może być
podłączony do przewodu nr 2 o wym. 50x50cm.
Przebieg prac (notatki II) może być
podłączony do przewodu nr 3 o wym. 50x50cm.
Ogrzewanie techniki realizowane poprzez
ogrzewanie n.p. grzejnikiem i MORA II
Wentylacja mechaniczna w technice ugrzewc
do przewodu nr 4.

Inne uwagi: Zarejestrować należy dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: S. Samoraj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samoraj

ROLNICZA 1/6

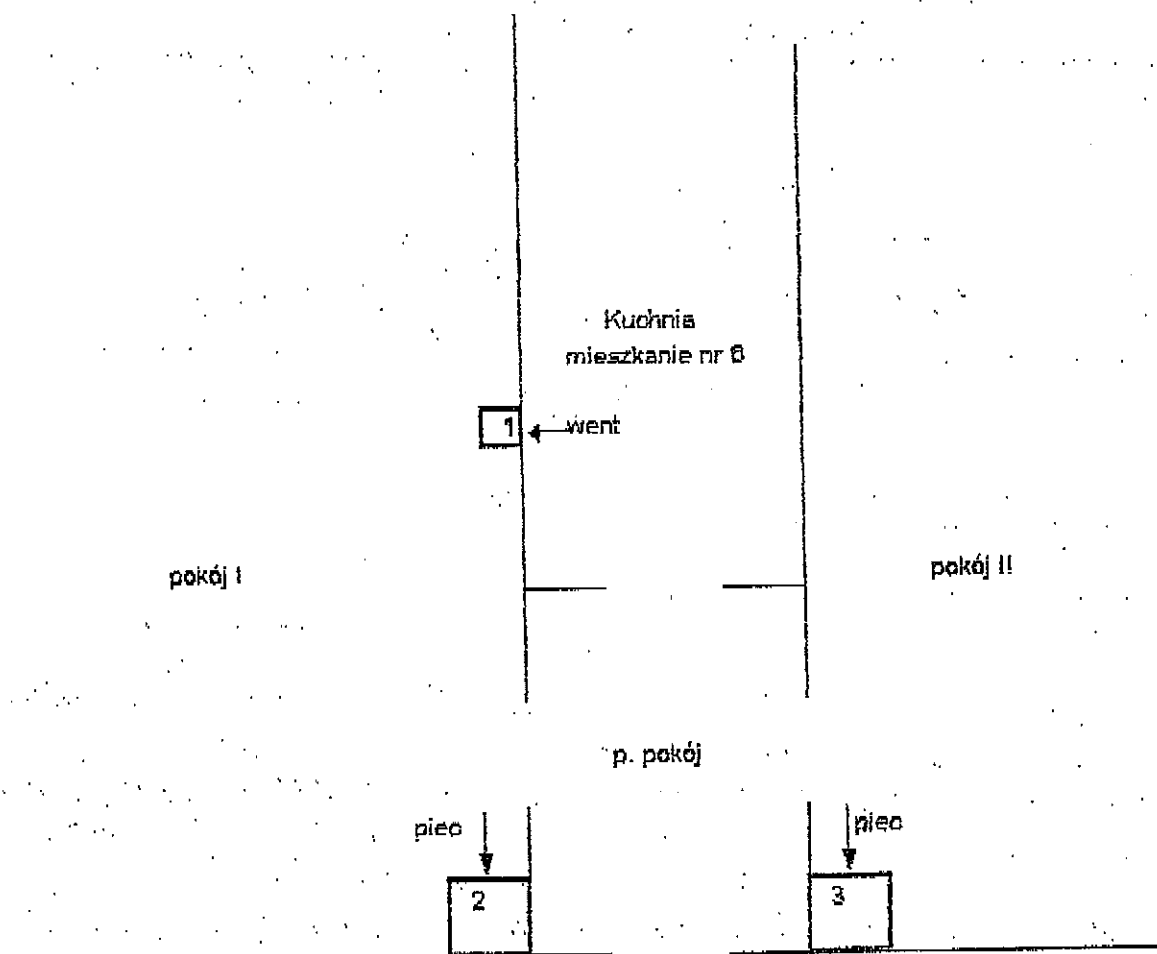

	1	2	3	
				strych
		Co 12	Co 13	III p
	Wk 10	Co 8	P P 10 11	II p
	Wk 6	P P 5 8	P 8	I p
		Co 3	Co 1	parter
				piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
SW. FLORIAN¹ we WROCŁAWIU**
(pociąg) Zatrudnia kandydatów na **RODZINNY** Nr 12
59-301 WALERZYCH, Paśe Pole 2
Tel. (074) 84 23 286
074 842-000-70-54

Wąsoszyn, dnia 9.03.2016 r.

Opinia Nr 006955

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urzędów grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kolmczo nr 11/m w Walcenym
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFO Sp. z o.o
BOH- Pracejone

„OK, FONGÓLET” Waleczny

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia²
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

2016 -03- 19

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg leczenia w 3. moce jest przeznaczony do podawania przez przetworzonego (całkowicie 50x50cm).
Przebieg leczenia (MxMx) w 1. moce jest przeznaczony do podawania wentylacji ujemnej.
Ogromne leczenie realizować poprzez ogromne n.p. gnieździem "MOKA".

Inne uwagi: Zapomnieć należy dopływ podatek z zeznań.

Kontrolir dokona: *S. S. M. H. J.*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(porównany mistrz kominiarski)


Sebastian

MISTRZ KOMINIARSKI:

Podpis i podpis

Sebastian Samotyja

ROLNICZA 1/10

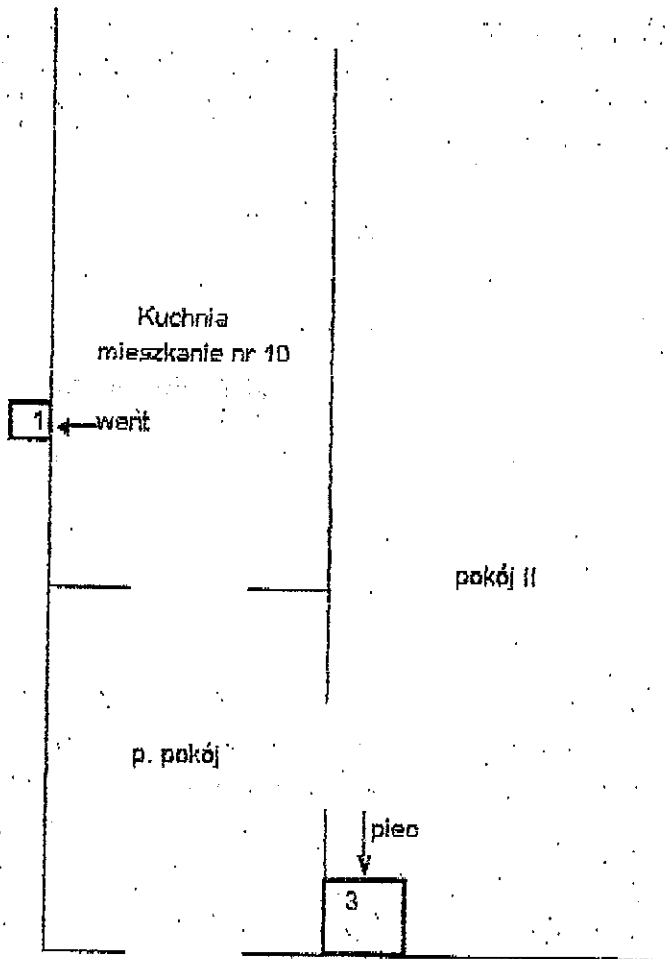

1	
Wk	
10	
Wk	
6	

3	
	strych
Co	III p
13	
P P	II p
10 11	
P	I p
6	
Co	parter
1	
	piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj