

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 88-310 6224 WYKONAWCZO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 666.000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 11.04.2016 r.

Opinia Nr 007023

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dziewiczych nr 3/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący, prawidłowy stan podłączenia nie pozwala na podłączenie pieca CO eta lub kotła gazowego CO z zamkniętą kolumną, w związku z tym dla pieca CO eta lub kotła gazowego CO wymagać nowej przewidywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt.
2. Dostawca ciepła wodnego kolumna prawidłowa: w przewodzie nr 4.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych wykonanie należy wpłynąć polecić z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Małgorzata, Hanna Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____

podpis: _____




Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

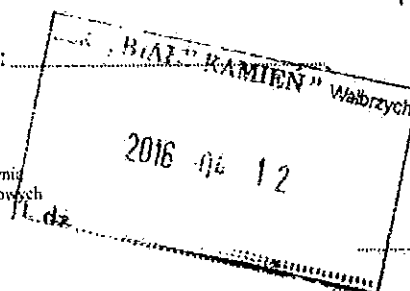

Opiniodawca
(urazdowiony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

- SZKIC ORIENTACYJNY

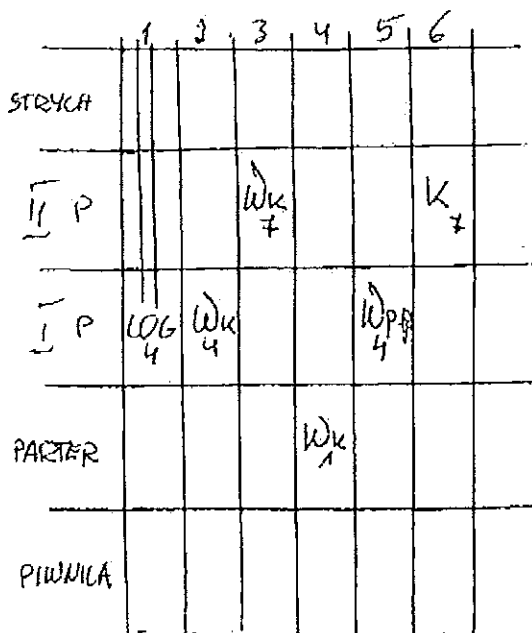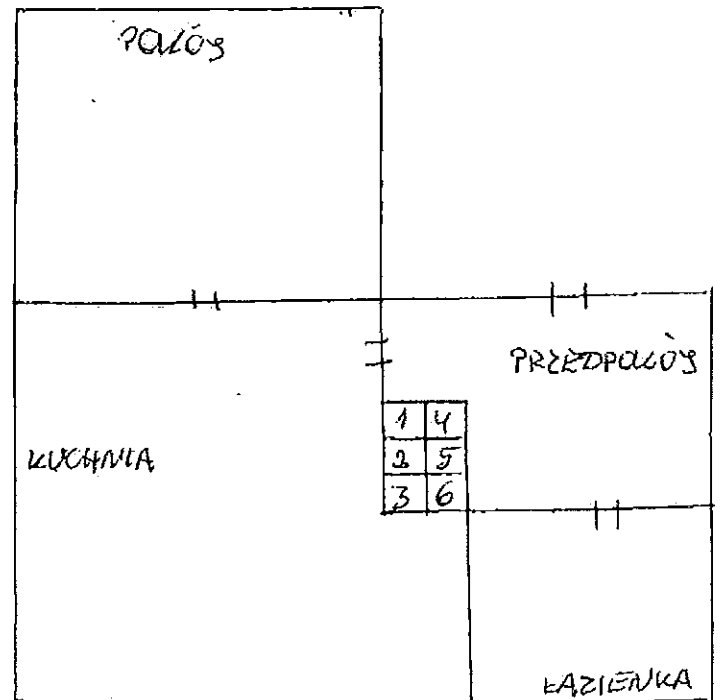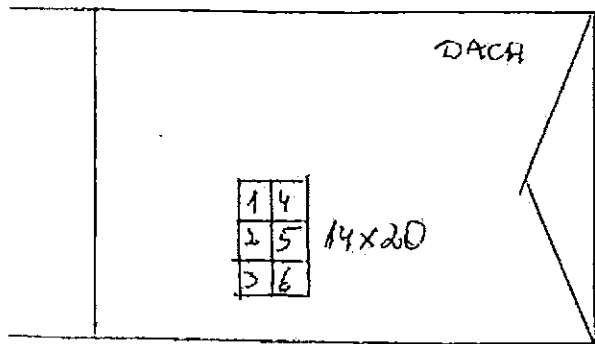

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara