


# Rozwinięcie centralnego ogrzewania:



## Legenda:

- Komin K1** – Koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny (wsp.) Ø125/80mm z adapterem, wyczystką koncentryczną i odkraplaczem. Wyprowadzony przez strop na poddasze oraz 0,8 metra ponad dach. Przewód prowadzony w budynku izolować wełną mineralną gr. 25mm oraz obudować płytami k-g 12,5mm na profilach metalowych. Na poziomie poddasza obudowę tynkować i malować dla ujednolicenia ze ścianą korytarza.
- Pion W2** – projektowany przewód wentylacyjny Ø150 wyprowadzony od wpięcia pod stropem przez strych oraz 1 metr ponad dach. W części do posadzki nieogrzewanego strychu wykonany z rury jednościennej Ø150 mm ze stali kwasoodpornej. W części ponad posadzką poddasza izolować wełną mineralną gr. 25mm oraz obudować płytami k-g 12,5mm na profilach metalowych. W części ponad dachem wykonanie z rur systemowych dwuściennych izolowanych Ø150/225mm. Rewizja na poziomie posadzki strychu. Zakończyć wyrzutnią dachową typu C tzw. parasol. Na poziomie poddasza obudowę tynkować i malować dla ujednolicenia ze ścianą korytarza.
- Pion W1** – projektowany wewnętrzny systemowy komin wentylacyjny Ø150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm, izolowany wełną mineralną 25mm, w obudowie z płyty K-G12,5mm na profilach metalowych. Rewizja wykonana na poziomie kondygnacji poddasza. W części ponad dachem wykonać z rur systemowych dwuściennych izolowanych Ø150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Obudowę tynkować i malować dla ujednolicenia ze ścianą korytarza.

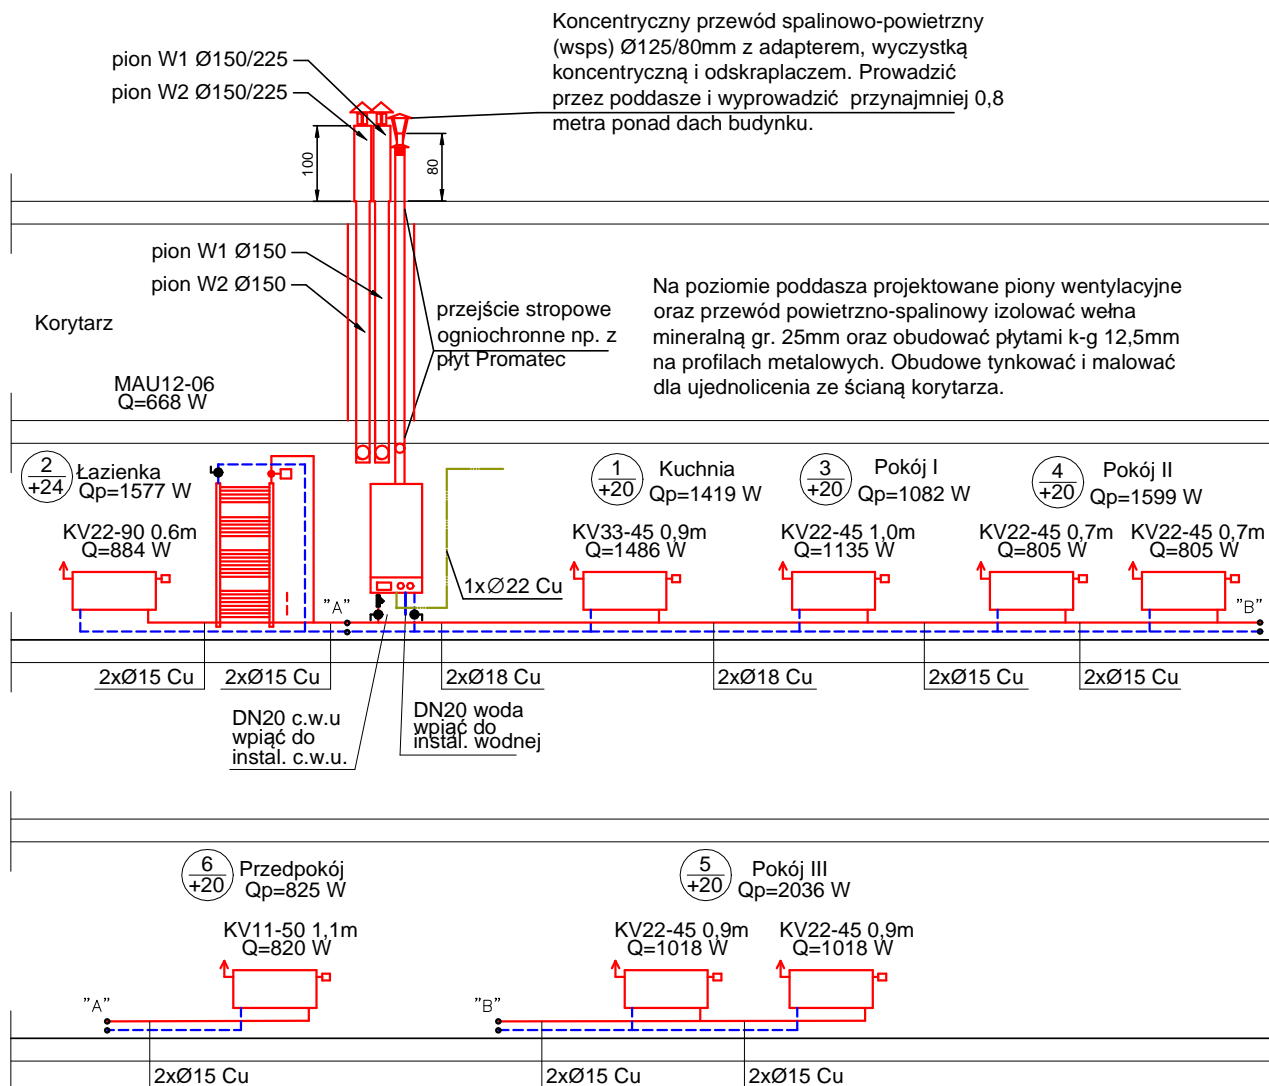

# KAPINUS

**PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Pługa 10/4, 58-300 Wałbrzych	
Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Pługa 10 w Wałbrzych.		Stadium: PB	Data: 04.2016
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Branża: S	Arkusz A4
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Tytuł rysunku: Rozwinięcie instalacji C.O.	
Asystował: inż. Mateusz Ożga		Skala: -	
		Nr rys. 4/S	