

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
SILIA: 82-310 022 400 ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 243-27-32
NIP 898-060-20-87

grzewczo-izolacyj., dnia 15.04. 2016 r.

Opinia Nr 007030

Opiników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Duracza nr 9/5 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Praskowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 4 może być przeznaczony dla gazowego podgrzewacza wody-jednostki, przewód nr 3 dla wentylacji łazienki a przewód nr 9 dla wentylacji kuchni.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenia nasierenne. Istniejące 2 male nawiewniki w oknach PCV to za mało.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Brzuch

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Praskowa Góra
1 egz. dla RZK Grzewczo-izolacyj

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY

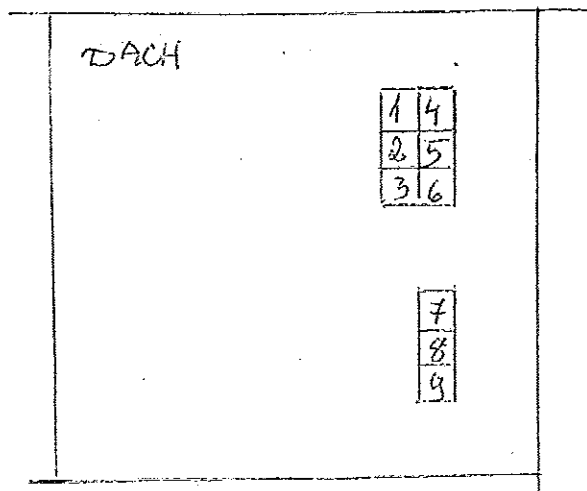

Przewody 2, 5, 8 zbiorcze

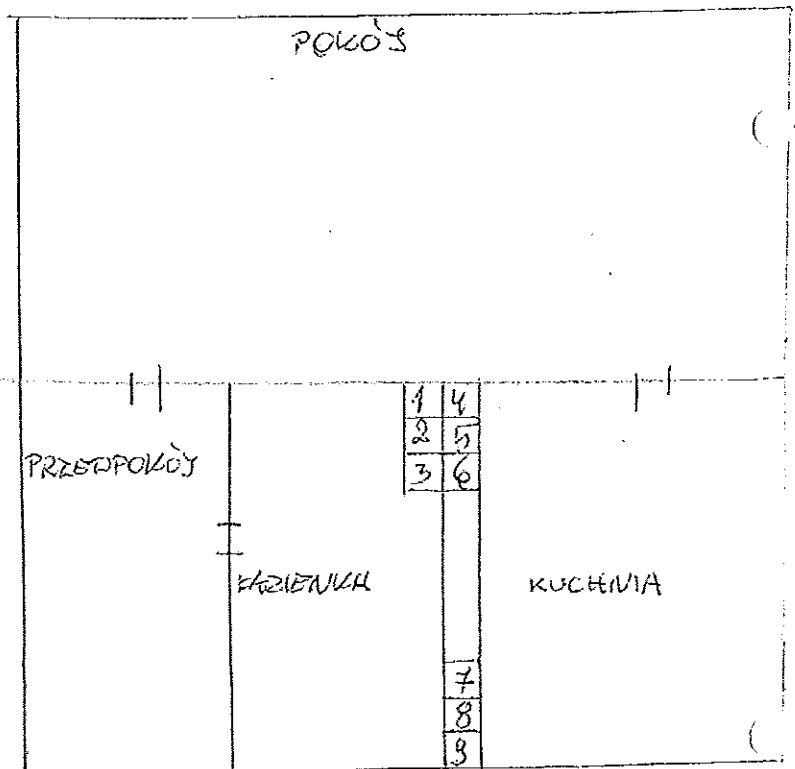

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
IV P										M-25 z
III P	Wk						J	Wk		M-20
II P		Wk	J					Wk		M-15
I P	Wk						J	Wk		M-10
PARTER		Wk	J					Wk		M-5
PINWICA										

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara