

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY WROCŁAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 8
Tel. (074) 84 23 288
NIP 806-000-20-54

Natbnych, dnia 24.04.2015.

Opinia Nr 1106057

2015-01-20

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Czerwikowskiego 3/1 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MŁB Sp. z o.o.
B.Oli - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg CO na palno stałe, może być
podłączony do piekarni w 7.
Wentylacja wykonana w kuchni wykonanej do
piekarni w 3.
Wentylacja wykonana z WC. może być do
piekarni w 6 (istniejąca) na przed potopu,
potrzebne wykonanie kominu.
Wentylacja wykonana w 9 projektu.
Alternatywne: do piekarni w 7 podłączony
może być komin z went. kominowa spalająca.
zgodnie z wymogami producenta.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.03.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.Oli - Podgórze

1 egz. dla RZK W. Wierzbicki

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawozdania prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(urządzenie RZK Kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Pierwszy i drugi

WYKRESY I PLANY WYKONANE PRZECIEM

Cyframi 06057

potok

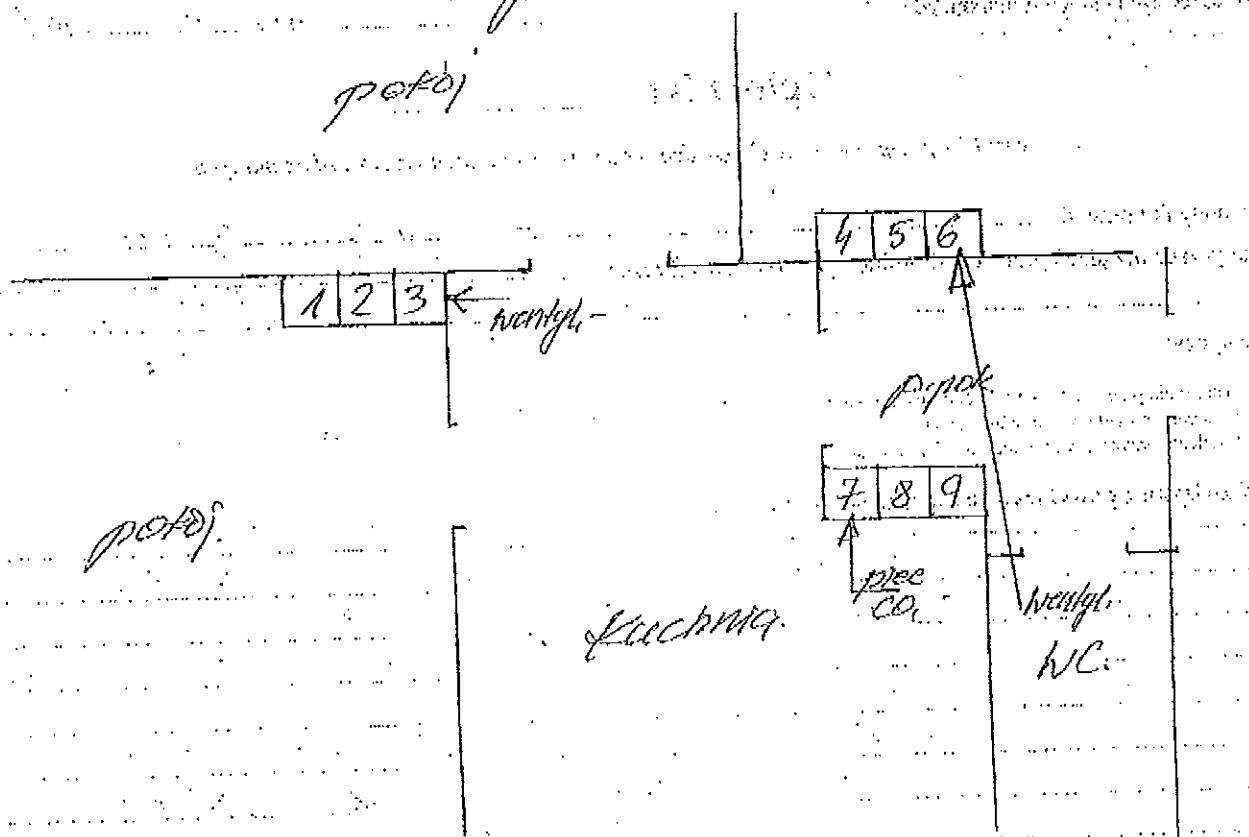

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						WE		
						7	CO	
						WE		
						4		
	P							
	4							
		WK			WC	CO		
		1			1	1		

stych

Ip m7

Ip. nr 4, 5 bez podł.

prez. nr 1, 2 bez podł.

murow

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Szmoty