

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 82 02, 58-310 82 03
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 664-000-26-64

Szczawno-Zdrój dnia 14.07.2016 r.

Opinia Nr 007216

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Lelewela nr/lok. wytkowy w Dąbbrzydzu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 2 (50x50cm) można przesuwać do podłączenia piecy lub pieca CO na opał stały. Alternatywa: kocioł gazowy CO z zamkniętą kolumną podłączyć do zewnętrznej okładki powietrzną-spalinową zgodnie z zapytaniem producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylację mechaniczną kuchni podłączyć można do przewodu nr. 1a ewentualnie wentylację łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy właściwą wentylację z zewnątrz poprzez urządzenie mechaniczne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Duda, Romuald Szaduk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia podpis: Jat

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia.

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
niezależnie i pozbawienie

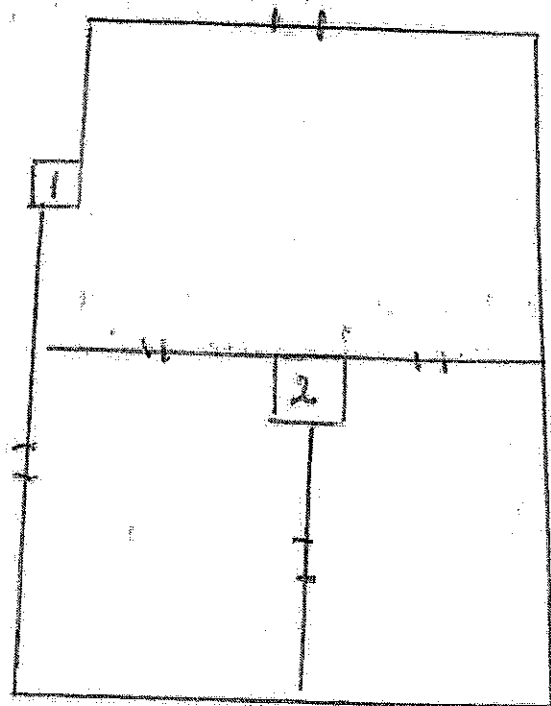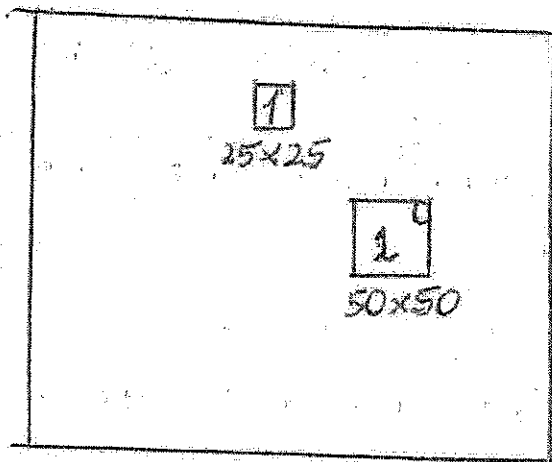

	1	2	
STRYCH		P ₈	M-8
III P		COK ₈	M-7
I P		Kawalek	M-6
		5	M-5
			M-4
I P		COK ₃	M-3
			M-2
PARTER			Lok. użytkowy
PINAWICA			

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj
 Sebastian Samotyj