

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
TEL: 58-310-8224  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-2777  
NIP 896.000.20-54

Opinia Nr

006036

Szczawno-Zdrój dnia 16.01.2015 r.

w budynku przy ul. Darżyńskiego nr 25/10 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Można pozostawić istniejące podłączenie kotła gazowego CO z zamkniętą kolumną do wkładu kaminowego w przewodzie nr. 1 (50x50 cm), po zamontowaniu wkładów zawieszonych dla piecy COK i paleniska kominowego z H-5.
2. Wentylacja wywiewna, przewidziana gdzie zamontowany jest piec COK, powinna być prawidłowo w przewodzie nr. 2. Wentylację nawiewną o 110 z kolumną nieprawidłową. Wentylację wywiewną kolumny i tarasu wykonać wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.
4. Alternatywnie do punktu 1: kocioł gazowy CO z zamkniętą kolumną podłączyć do zewnętrznego układu powietrze-spalinowego zgodnie

Inne uwagi: z wyłączeniem producenta i w oparciu o projekt.

Kontroli dokonał: Marek Paws, Marcin Buciało

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia ..... podpis: .....

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

19.01.2015

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Stara  
Pieczęć i podpis

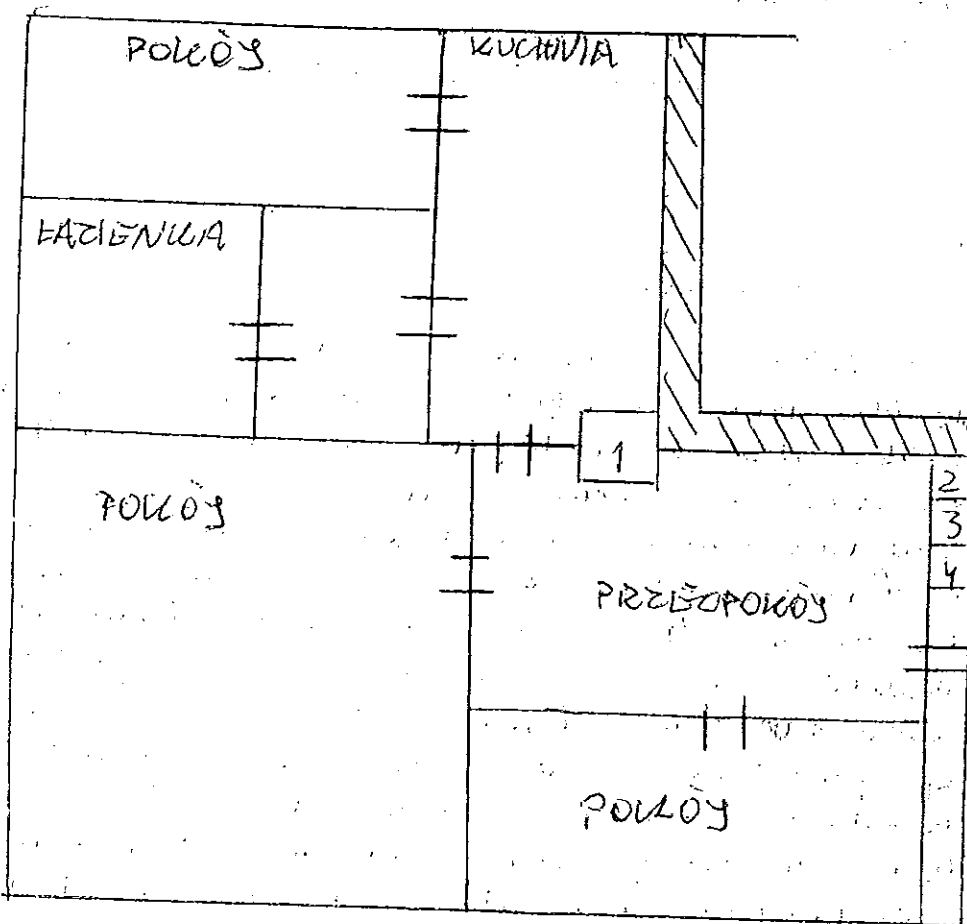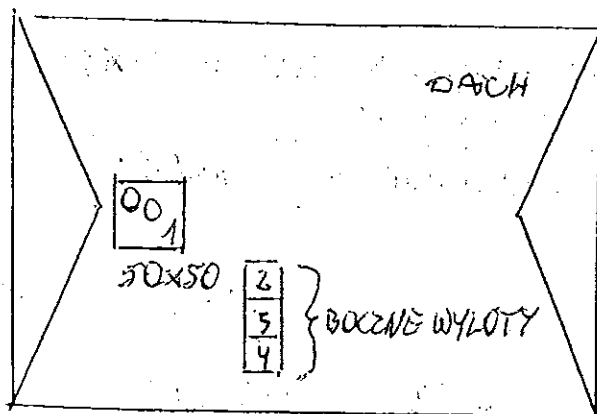

STAN ISTNIEJĄCY

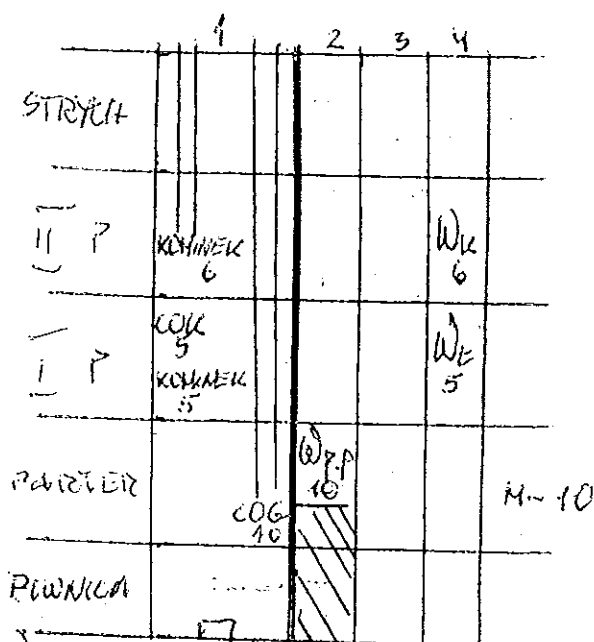

W.p.p. wentylacja przedpokoju

MISTRZ KOMINIARSKI  
Danieł Stara