

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 50-310-5522, 50-310-5523
ul. Różana 1, tel. (674) 543-27-32
NIP 666-030-10-12

Opinia Nr 946845

2.1.17.2 Szczawno-Zdrój, dnia 24.02. 2016 r.

w budynku przy ul. Pocztowej nr 17/3 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 3 z wkładem kominowym może być przeznaczony dla pieca (piec istniejący)
2. Wentylacja wypierowa przedpokoiu istniejąca w przewodzie nr 2
3. Wymagana wentylacja nawiewowa dla CO'opiekarki wg obowiązujących przepisów
4. Wentylacja wypierowa kuchni i łazienki prawidłowa dla prawidłowego i funkcjonowania zapewnić należy napływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenie nawiewne np. nawiewnik dachowy

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marek Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szcik orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

SPŁAC ORIENTACYJNY

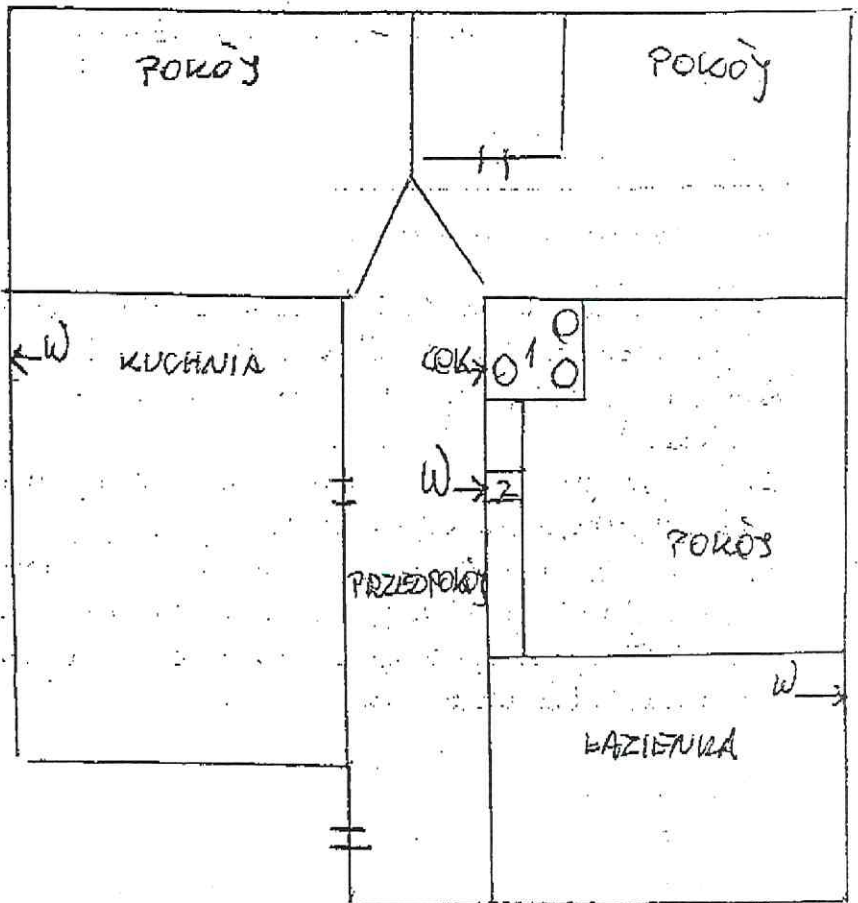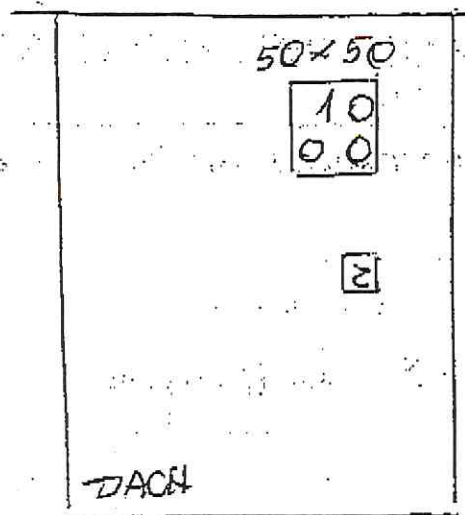

	1	2	
STRYCH	0		M-11
I P	0		M-6
I P			WOK Wp. M-3
PARTER			

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara