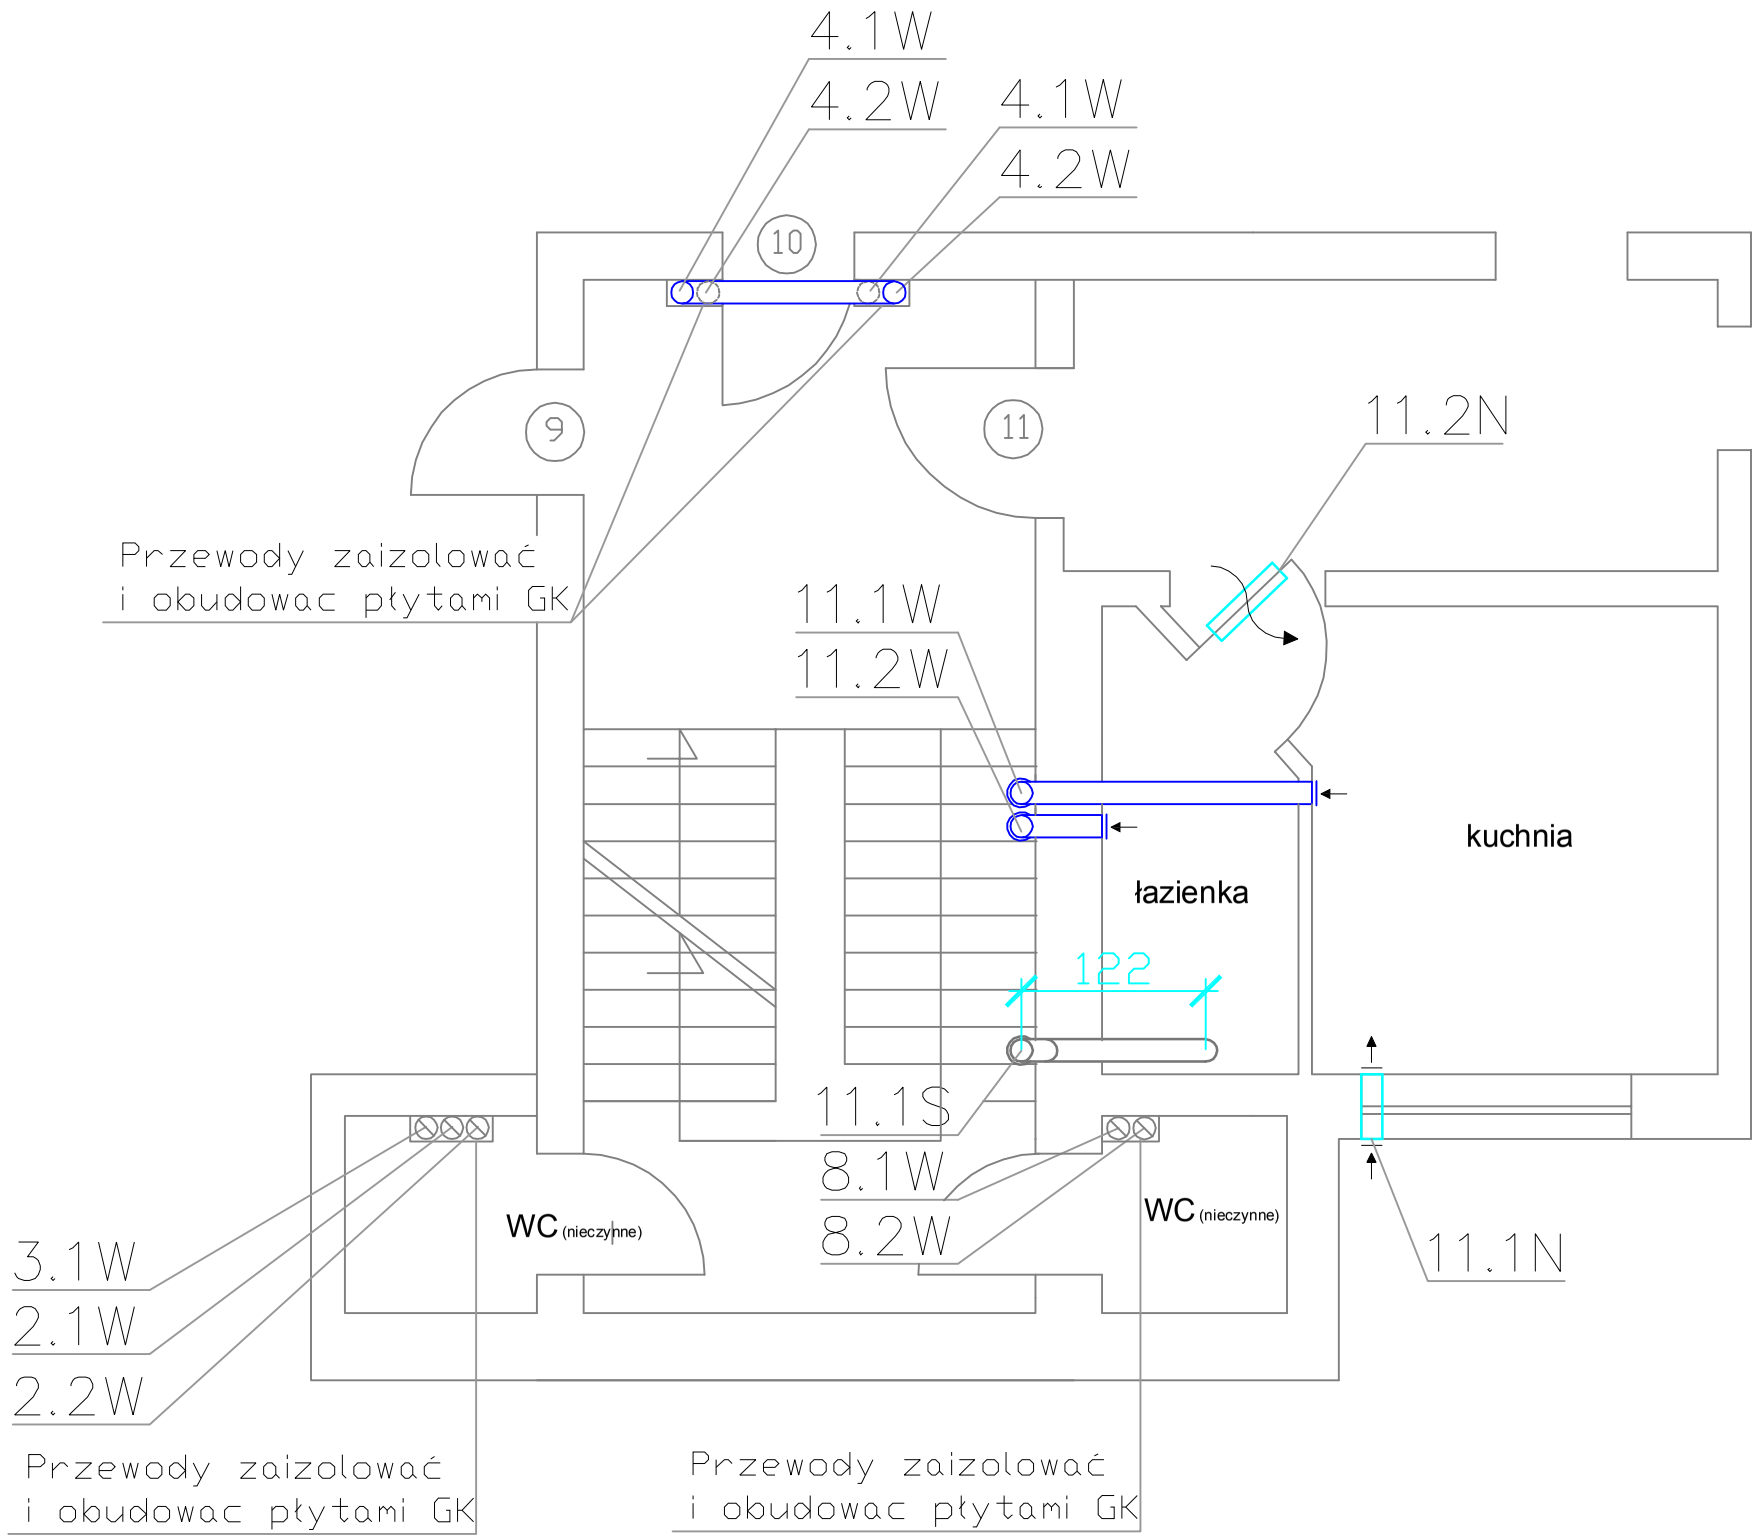

UWAGI:

1. Zestawienie przewodów wentylacji nawiewnej zgodnie z tabelką 2.5 opisu technicznego.
2. Zestawienie przewodów wentylacji wywiewnej zgodnie z tabelką 2.6 opisu technicznego.
3. Kanały wentylacyjne prowadzone po korytarzu klatki schodowej zaprojektowano jako przewody jednościenne o średnicy 160mm. Od poziomu dachu kanały wentylacyjne zaprojektowano przewody wentylacyjne wykonane z rur systemowych dwuściennych o średnicy 160/220mm wyprowadzone ponad dach na wysokość min. 60cm ponad poziom dachu.
4. Przewody wentylacji wywiewnej prowadzone po korytarzach klatki schodowej należy zaizolować wełną mineralną i obudować płytami GKF.
5. Kanały wentylacyjne nalezy mocować do ścian za pomocą obejm. Na wylocie przewodów wentylacyjnych należy zamontować parasol. Na załamaniu przewodów wentylacyjnych należy zamontować drzwiczki rewizyjne do wyczystek. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
6. Drzwiowe kratki nawiewne powinny mieść powierzchnię min. 220cm2.

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	**Wykonanie wentylacji wywiewno nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr 2, 3, 4, 8, 11, 13 w budynku przy ul. Limanowskiego 6 w Wałbrzychu.** Wentylacja lokalu nr 11		1:50	J-4
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak	135/02/DUW	31.12.2016r.	