


UWAGA:

Wpięcie do istniejącej instalacji gazu budynku nr 4 nastąpi w piwnicy budynku nr 5. Budynek nr 4 należy wpiąć do istniejącej instalacji po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji gazowej. Nie dopuszcza się wpięcia budynku nr 4 bez wykonania niezbędnych prób.

- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu. W obrębie budynku montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm wraz zaworem odcinającym dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakład Gazowniczym w Wałbrzychu
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Gazomierze oraz planowane podejście montować w naściennych szafkach gazowych stalowych, wentylowanych o wym. 400x400x250mm.

Projektowana naścienna szafka gazowa 700x1000x400mm z głównym kolumnowym zaworem odcinającym dn50 i monoblokiem izolacyjnym oraz 2 zaworami odcinającymi dn32 dla budynków nr 4 i 5.

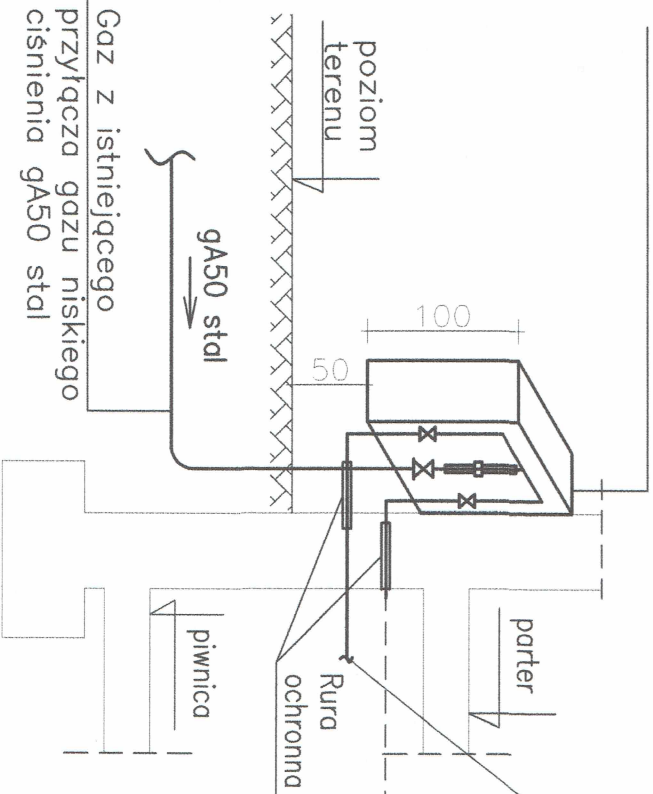

wpięcie do istniejącej instalacji gazowej zasilającej bud. nr 4

Rura ochronna
300x170x17
NE 126.3202/2017
Krzysztof Olszewski

Biurowie projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorewska	124/DOŚ/06	DOŚ/IS/0471/06	Data:	24.01.2017r.
Temat:	"Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Ludowej 5 w Wałbrzychu" dz. nr 17 obręb nr 18 Biały Kamień			Stadium:	PB
Inwestor:	Nazwa Sp. z o.o., ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			Skala:	1:50
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA GAZU			Nr rys.:	4

Zakład w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji Gazu Wałbrzych
ul. Chłogowska 1, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 842 72 35 faks 74 846 93 41
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Do lokalu
mieszkalnego nr 1

Rura
ochronna

Ø25stal

P1

Do lokalu
mieszkalnego nr 2

I piętro

Ø25stal

Ø32stal

150

parter

Rura
ochronna