




UWAGA:

Wpięcie do istniejącej instalacji gazu budynku nr 4 nastąpi w piwnicy budynku nr 5. Budynek nr 4 należy wpiąć do istniejącej instalacji po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji gazowej. Nie dopuszcza się wpięcia budynku nr 4 bez wykonania niezbędnych prób.

- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu. W obrębie budynku montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm wraz zaworem odcinającym dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakład Gazowniczym w Wałbrzychu
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Gazomierze oraz planowane podejście montować w naściennych szafkach gazowych stalowych, wentylowanych o wym. 400x400x250mm.

Projektowana naścienna szafka gazowa 700x1000x400mm z głównym kotłowym zaworem odcinającym dn50 i monoblokiem izolacyjnym oraz 2 zaworami odcinającymi dn32 dla budynków nr 4 i 5.

wpięcie do istniejącej instalacji gazowej zasilającej bud. nr 4

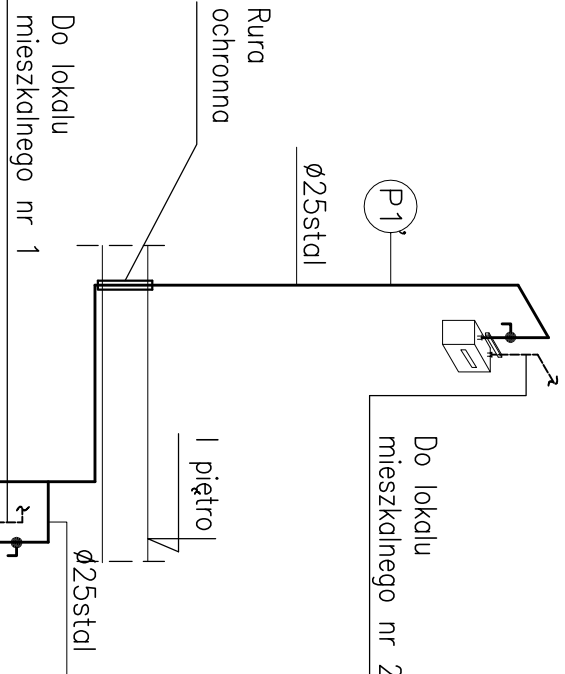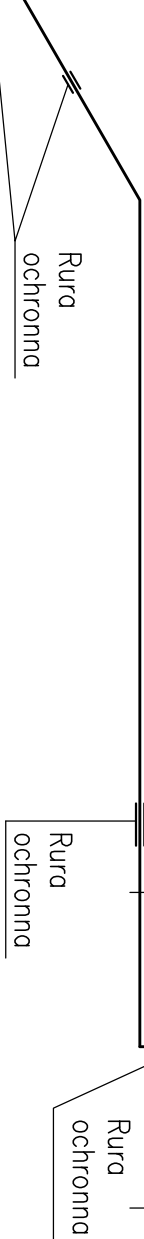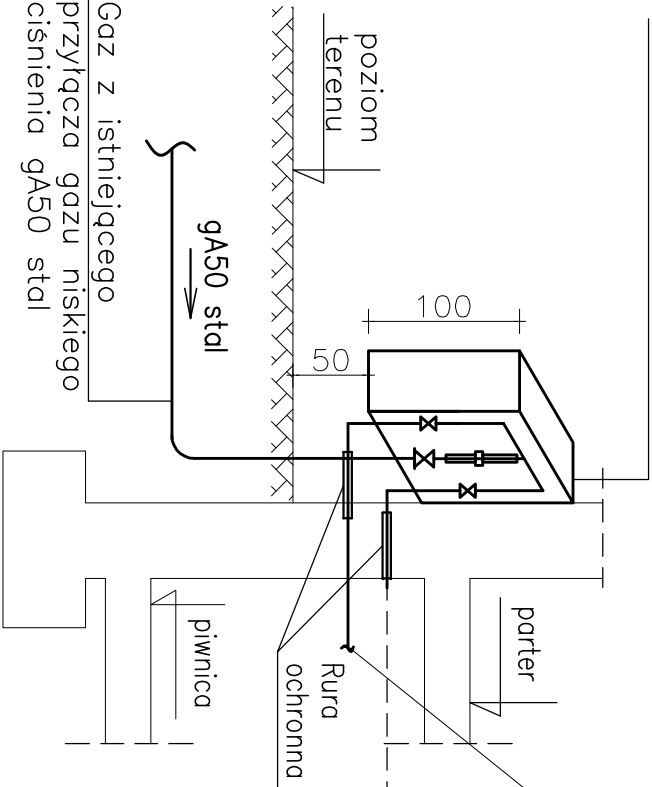

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w wałbrzychu

| | | | |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------|
| Projektant: | mgr inż. Sylwia Tchorowska | 124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06 | Data: 24.01.2017r. |
| Temat: | "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Ludowej 5 w Wałbrzychu" dz. nr 17 obręb nr 18 Biały Kamień | | Stadium: PB |
| Inwestor: | Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych | | Skala: 1:50 |
| Tytuł rys.: | RZUT PARTERU – INSTALACJA GAZU | | Nr rys.:4 |