

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" (z siedzibą w Kominiarskim)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI RA 17
WALBRZYCH
Filia: 56-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-080-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 13.08.2015 r.

Opinia Nr 006517


z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pl. Kościelny nr 2/10 w Szczawno-Zdroju
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Świdmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

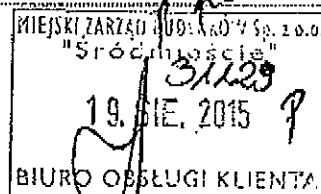

1. Przewód kominowy ul. 1/50X50cm może być przeznaczony do podłączenia pieca CO na paliwo stałe po likwidacji istniejącego przewodu kaflowego. Zamontować pieca CO na paliwo stałe, kocioł gazowy CO z zamkniętą kolumną podłączoną do zewnętrznej ulotki powietrzno-spalinowego gładzi z wyłączeniem producenta i w oparciu o projekt
2. W obrębie kuchni brak przewodu wentylacyjnego w związku z czym wentylację kuchni wykonać wg obowiązujących przepisów - projekt
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwą aspirację powietrza z zewnętrznego powietrza

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Brzda, Karol Kotorek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Świdmieście
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Spmoty

SZKIC ORIENTACYJNY

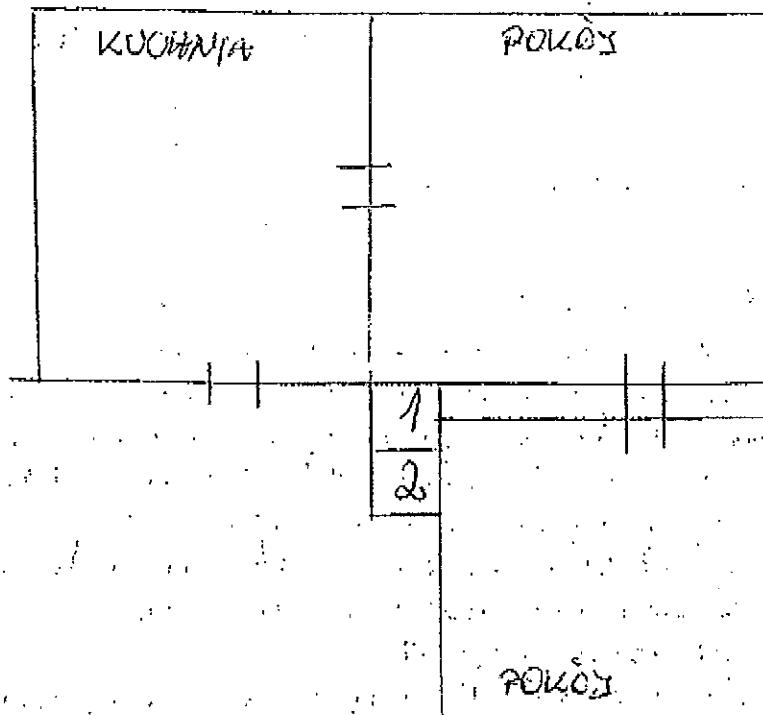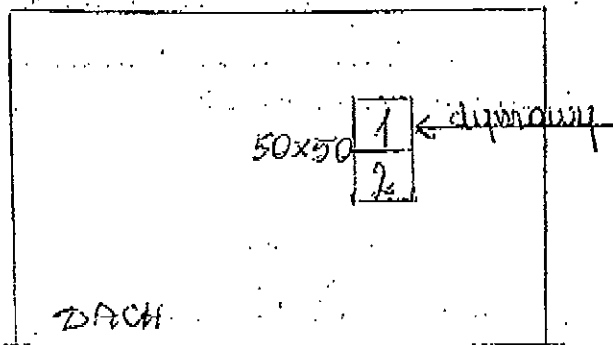

	1	2	
STRYCH:			
III P	P ₁₀ P ₁₀		M-10
II P			M-4 - NIESPRAWDZONE M-7 - - - -
I P		LOG ₂	M-2
PARTER			1.0. Żył. NIESPRAWDZONE
PIWNICA			

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja