


# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" (pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
REJONOWY ZARŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Rożana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 696-000 20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 07.12.2016 r.

Opinia Nr 007397

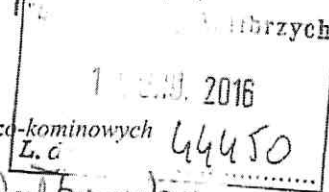

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Awarii Krajowej nr 81/4 w Walbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Idzój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 (50x50cm) może być przeznaczony dla pieca koflowego podłogowego (piec istniejący).
2. Wentylację wywiewną kulminę wykonać wg obowiązujących przepisów istniejąca nieprawidłowa.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych należy zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paus, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Idzój  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Paus  
Marek Paus

# SZKIC ORIENTACYJNY

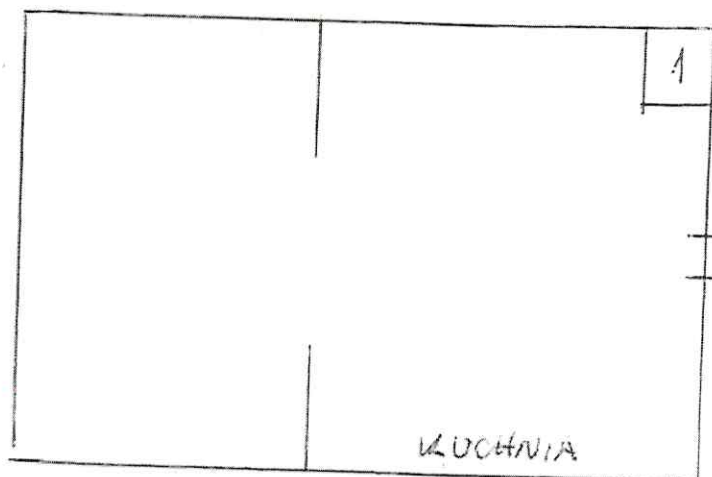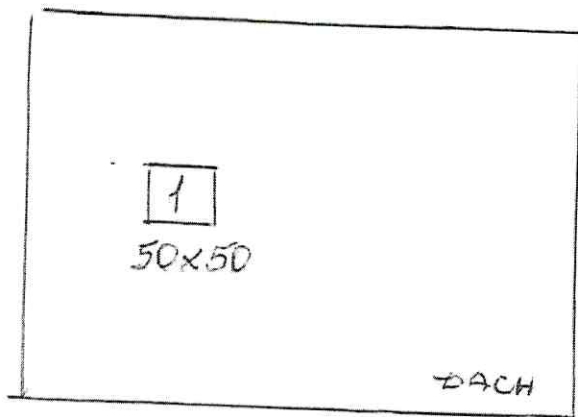

	1	
STRYCH III P	P <sub>11</sub> P	M-11
II P	2 10	M-10
I P	P <sub>4</sub>	M-62 M-4
PARTER		M-2
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Pauś*  
 Marek Pauś