

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (71) 643-27-32
NIP 496-000-24-50

Szczawno-Zdrój, dnia 06.04.2017 r.

Opinia Nr 007721

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Annii Krzywej nr 9/10 w Wąlboryku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 (45x45 cm) może być przeznaczony dla pieca kaflowego pokojowego i pieca kuchennego (pieca istniejące).
2. Wentylacja odpowietrzeniowa kuchni prawidłowo w przewodzie nr 1.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napięto powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciak, Artur Kabuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Pieczęć i podpis

Marcin Buciak

SEK. ORIENTACJA

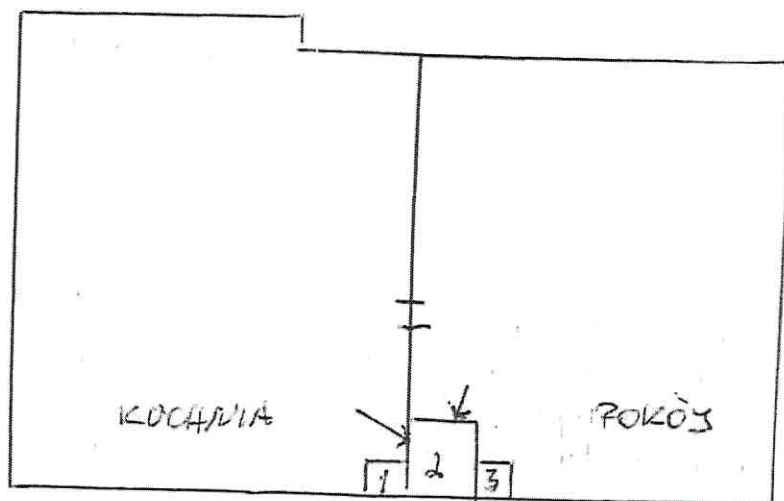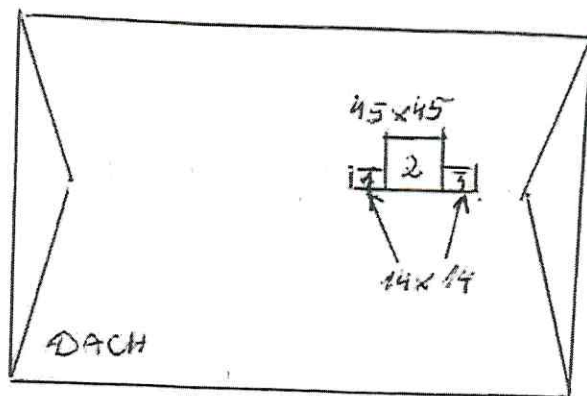

	1	2	3
STRYCH			
III P		P ₁₄	
II P	WK ₁₀	P ₁₀ K ₁₀	
I P	WK ₆	P ₆ P ₇	
PARTER		E ₁ P ₂	

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Bucław

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 343-27-32
KID 256.006-20-34

Szczawno-Zdrój, dnia 06.04.2017 r.

Opinia Nr 007722

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 9/14 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 może być przeznaczony dla pieca kaflowego pokojowego (piec istniejący) i pieca kuchennego.
2. Wentylację wyciągową, kuchenną można podłączyć do przewodu nr 1.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napięcie powietrza z zasysztą poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciak, Artur Kabuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stawy Zdrój

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciak

SZKIC ORIENTACYJNY

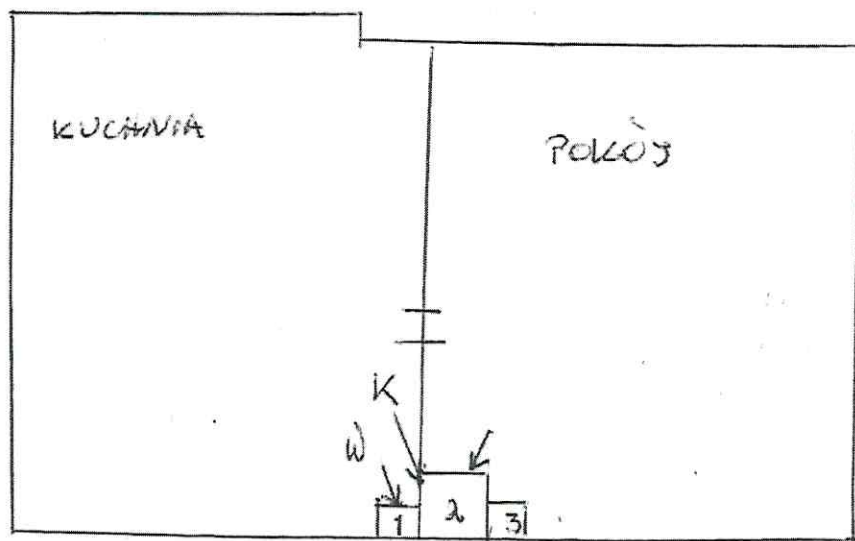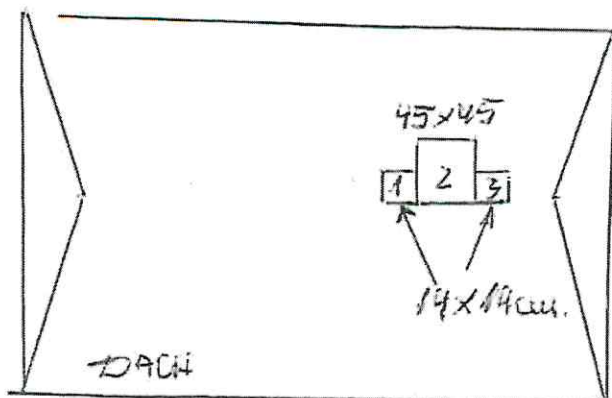

	1	2	3
STRYCH			
III P	W ₁₄ 14	P ₁₄ 14	
II P	W ₁₀ 10	P ₁₀ K ₁₀	
I P	W ₆ 6	P ₆ P ₇	
PARTER		E ₁ P ₂	

MISTRZ KOMINIARSKI

Martin Buciak

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 886-000-20-25

Szczawno-Zdrój, dnia 06-04-2017 r.

Opinia Nr 007723

p. Dładzi


wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Adm. Krajowej nr 3/15 w Dalboryku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

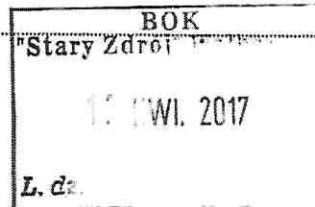

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 6 można przeznaczyć dla pieca kuchennego a przewód nr 2 dla pieca pokojowego. Przy podłączeniu pieca pokojowego zachować również wpięcie w stożek do pokojowego z H-14.
2. Dewytlacja wpięcia na kulinie i istniejąca w przewodzie nr 1.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy wloty powietrza z zewnętrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buclak, Artur Kabuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Stawy Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słzkie orientacyjne na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Buclak
Pisownia podpis

SEVIC. ORIENTACIJA

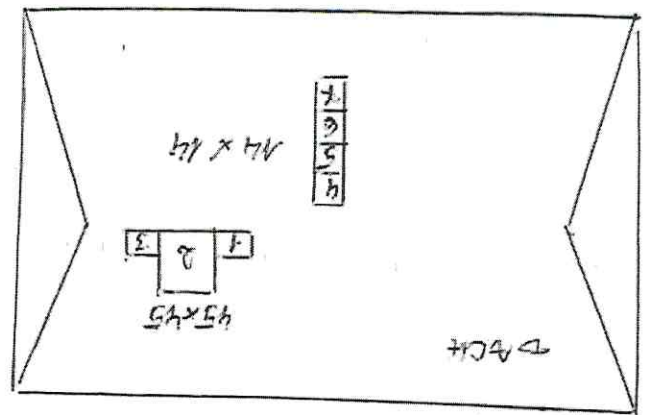

M-14

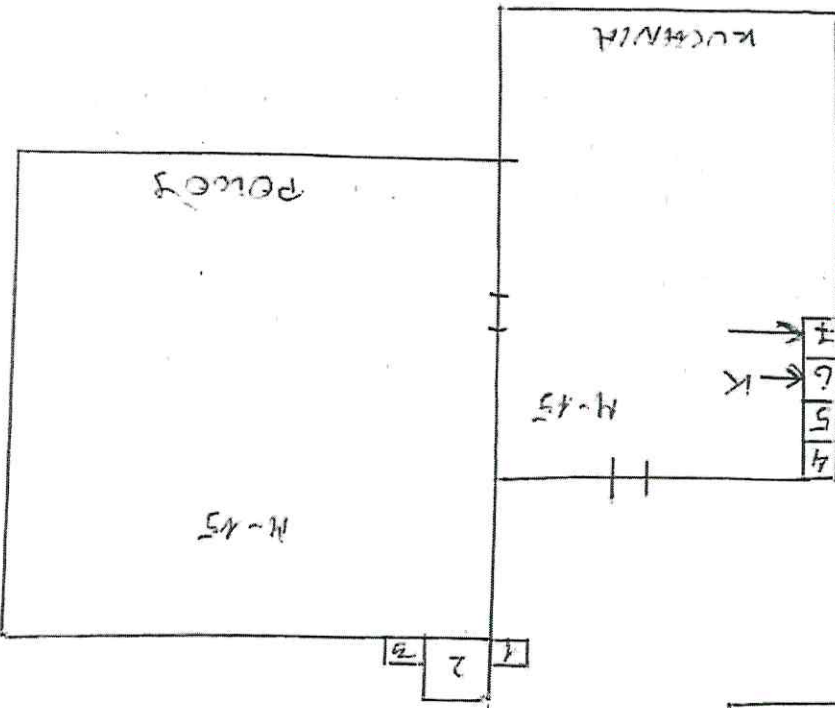


1	2	3	4	5	6	7
STRYLA						
III P	P ₁₄ 15 K ₁₄ 15					
II P	P ₁₀ 10 K ₁₀ 10					
I P	P ₆ 6 K ₆ 6					
PARTER	P ₂ 2 K ₂ 2					

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Buciak

T-2017/05/10/15533

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

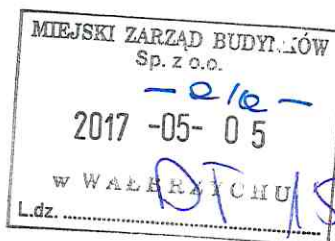

Wałbrzych, 04.05.2017r.

W/N.5183.907.2017.MT

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

TIT p. H. Implet

2017.05.08

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/1252/2017 z dnia 20.04.2017r. (data wpływu: 25.04.2017 r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie stolarki okiennej;
- wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- remoncie pieca kaflowego pokojowego oraz trzonu kuchennego;
- wymianie instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej po istniejącej trasie;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- pracach tynkarsko – malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.


Rysunek stolarki okiennej przeznaczonej do montażu ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Ptak
KIEROWNIK DELEGATURY
W Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat; 179842-13321-7-R
2. a/a MT

d2 24/11 06:00 20 STARY 20207

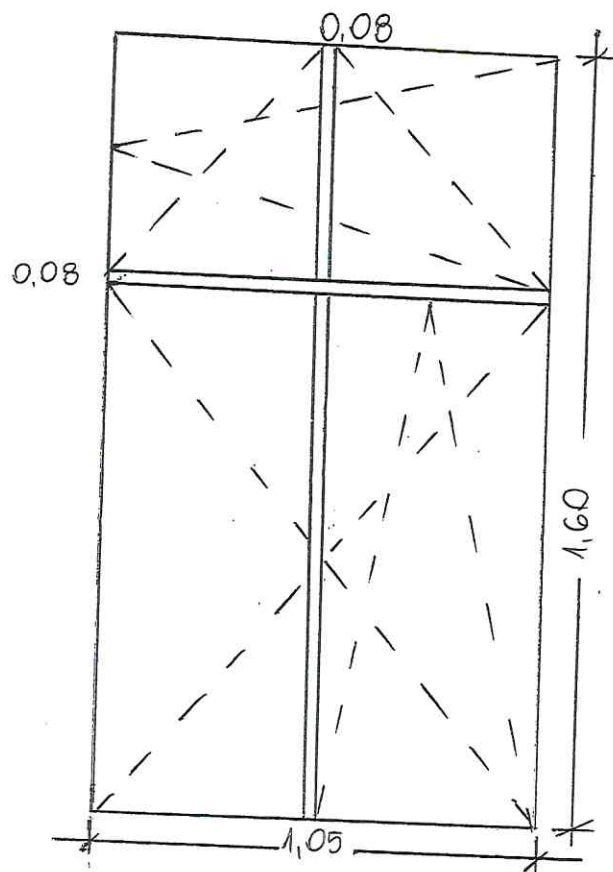

$(1,05 \times 1,60) \times 3 \text{ szt}$

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW**
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: W. 5183.907.2017m

z dnia 04.05.2017r.

a m.

T-2017/05/10/15532

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Wałbrzych, 04.05.2017r.

W/N.5183.906.2017.MT



TIT p. H. Inplst

Inf. 27.05.09

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/1253/2017 z dnia 20.04.2017r. (data wpływu: 25.04.2017 r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie stolarki okiennej;
- wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- remoncie pieca kaflowego pokojowego oraz trzonu kuchennego;
- wymianie instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej po istniejącej trasie;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- pracach tynkarsko – malarskich;


informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Rysunek stolarki okiennej przeznaczonej do montażu osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Doiñośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Piak
KIEROWNIK DELEGATURY
W Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat; 179843-13321-7-R
2. a/a MT

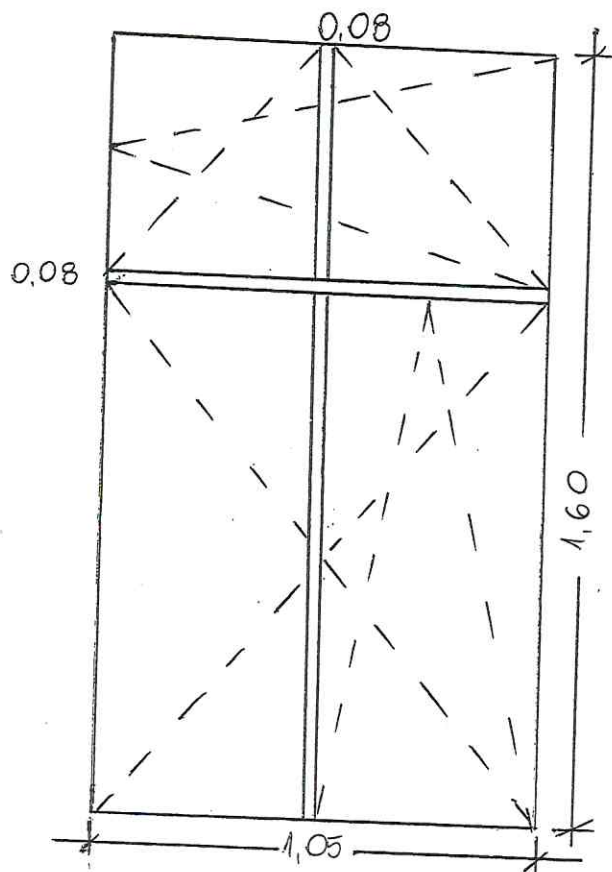

$1,05 \times 1,60 / \times 3 \text{ szt.}$

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: K/M.5783.906.2017m

z dnia 04.05.2017r.

q. Dm.