

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN"

W WROCLAWIE

REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1

58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Pole 8

Tel. (074) 84 23 286

Opinia Nr

007801

Walczych, dnia 14.05.2017

Przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 37/10 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

TBOK - Podgórze

Podgórze

PODGORZE
WAŁBRZYCH

2017-05-17

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piece grawicy.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piece grawicy w techn. może być podłączony do przewodu m. d. o wym. 50x50cm.
Niec grawicy pokojowy może być podłączony do przewodu m. d. o wym. 50x50cm.
Wentylacja wywiewna wywiewa zewnątrz (grawitacyjna) wg projektu technicznego.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz na potrzeby spalania; wentylacja oraz na potrzeby życiowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

TBOK - Podgórze

Walczych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca/
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samoty

Pieczęć i podpis

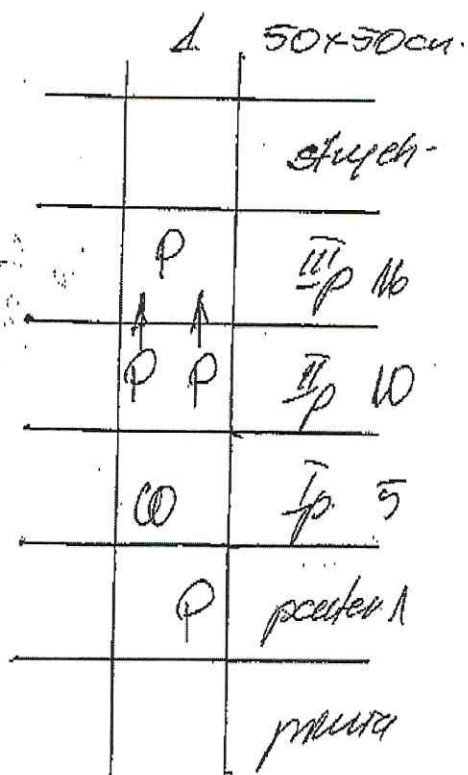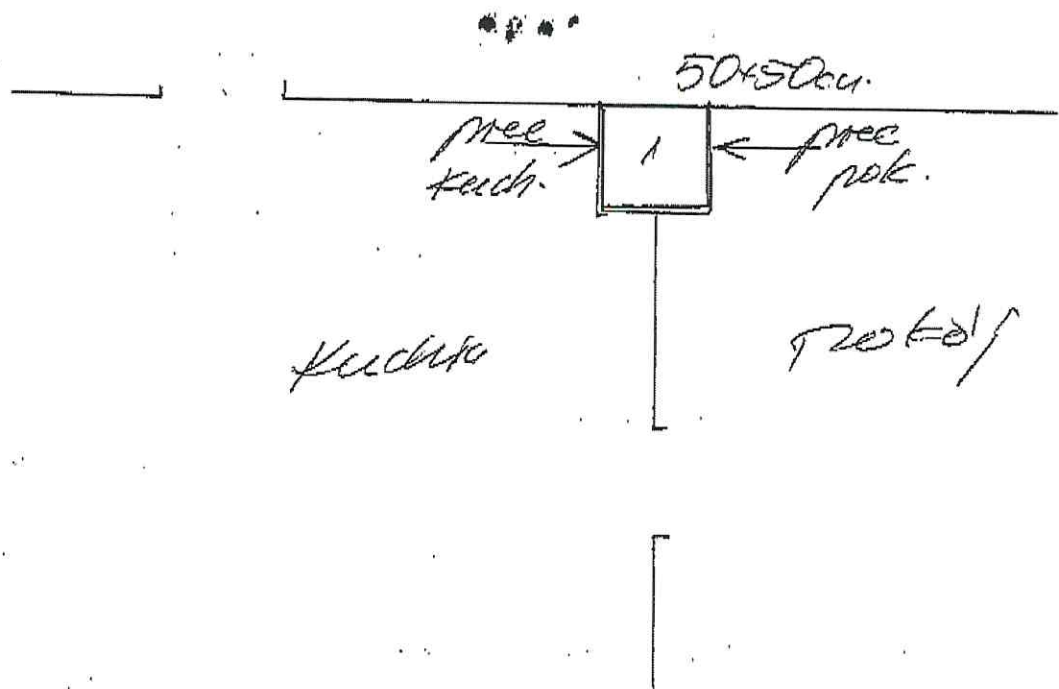

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj