


Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni – w obrębie lokalu mieszkalnego prowadzić jako kanał jednościenny $\varnothing 160$ z blachy stalowej ocynkowanej obudowany płytami g–k. Przewód należy wpiąć do istniejącego kanału nr7. Przed wpięciem wentylacji należy wypiąć z kanału wentylację z M4 oraz M10.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia łazienki – Wentylację należy wpiąć do istniejącego kanału nr8.

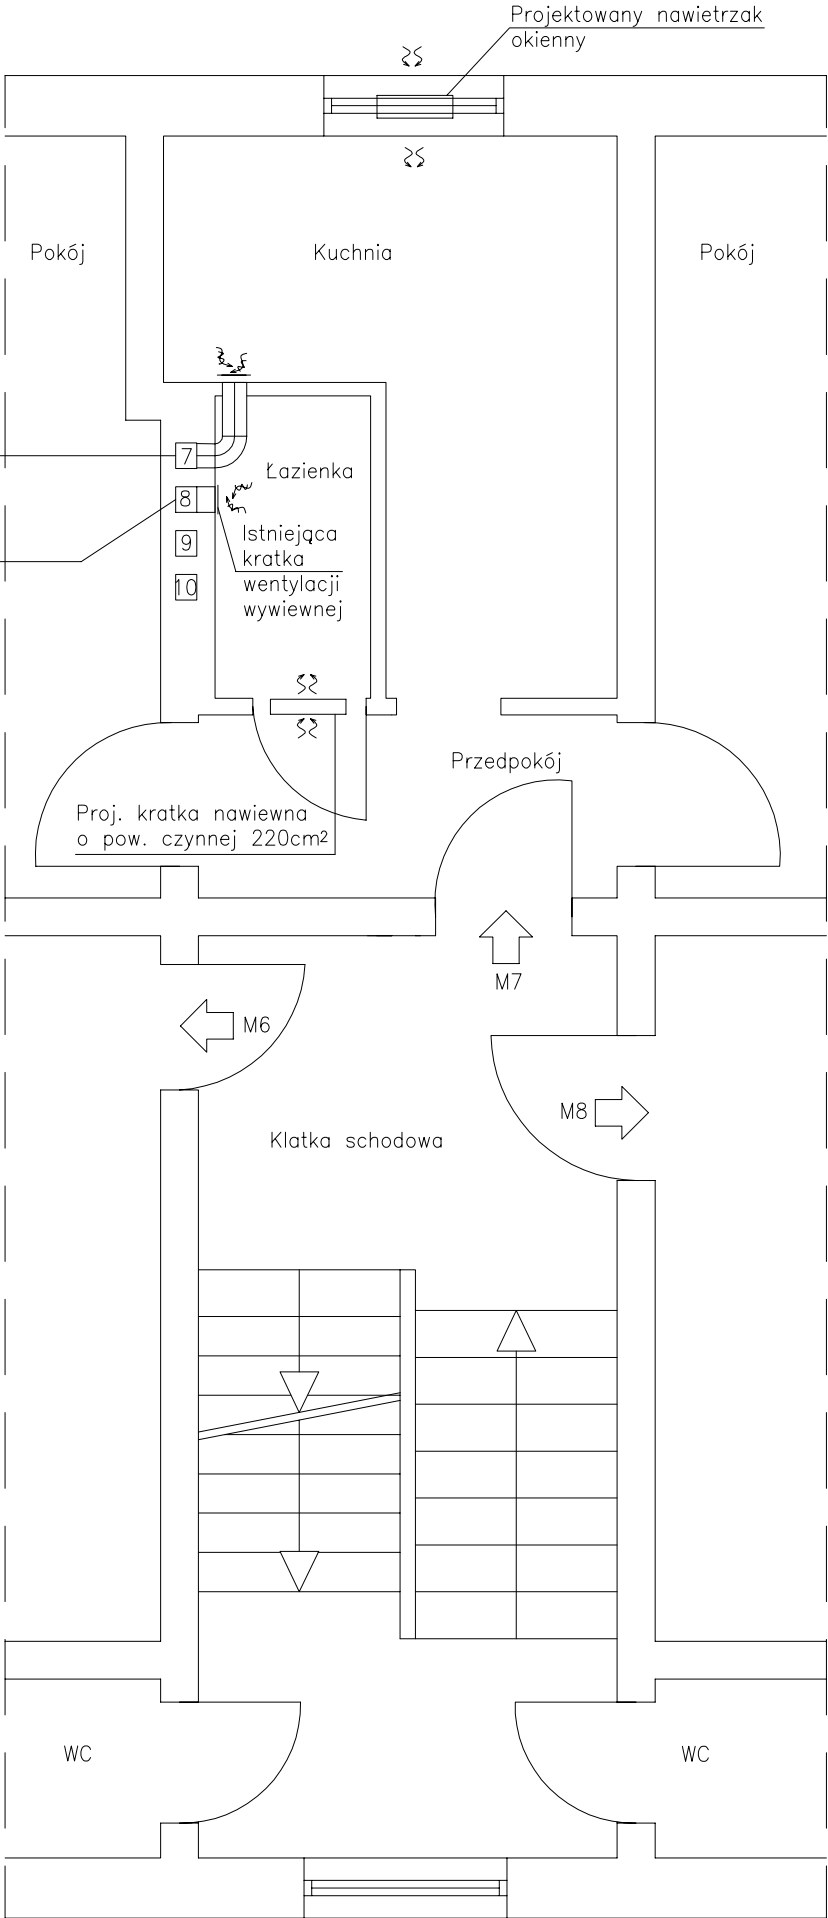

UWAGA:
Dla potrzeb wentylacji w lokalu nr 4 przewidziano zwolnienie kanału nr 9.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23				
Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 07.02.2017
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Anna Kusiak			
Temat:	"Wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno–wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7, 9 i 10 w budynku przy ul. Piłsudskiego 31 w Wałbrzychu" dz. nr 351/1, obręb nr 21 Nowe Miasto			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Generała Andersa 48, 58–304 Wałbrzych			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 – WENTYLACJA NAWIEWNO–WYWIEWNA			Nr rys.: 1