



RZUT III PIĘTRA

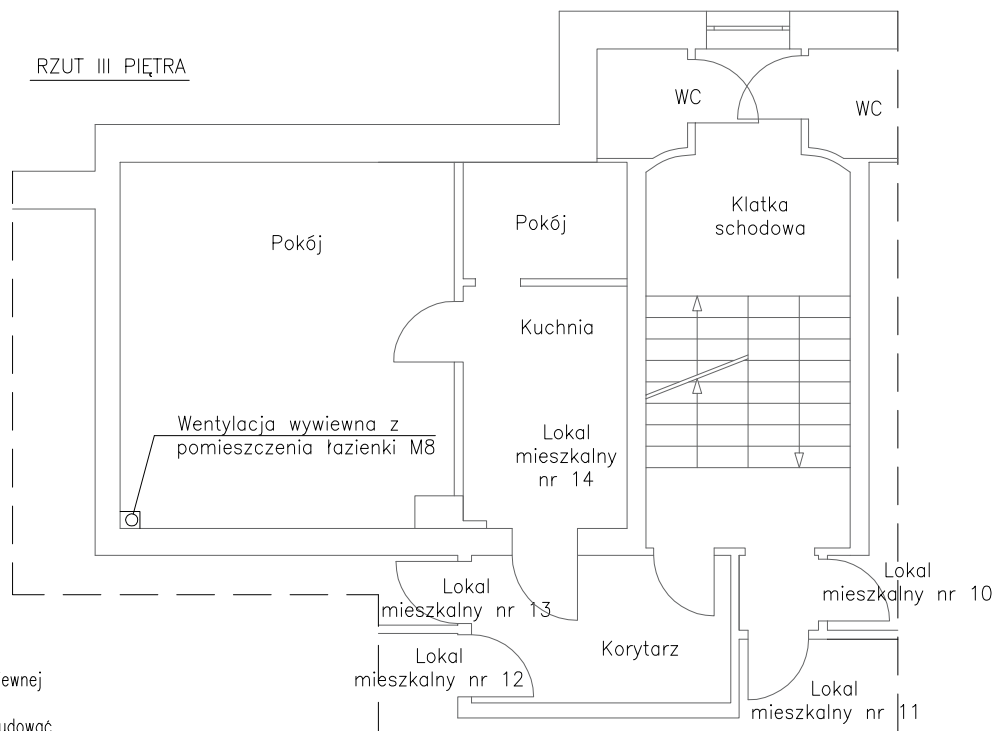

UWAGA:
 – Przewód wentylacji wywiewnej
 prowadzony po lokalach
 mieszkalnych należy obudować
 płytami g-k.

RZUT PODDASZA

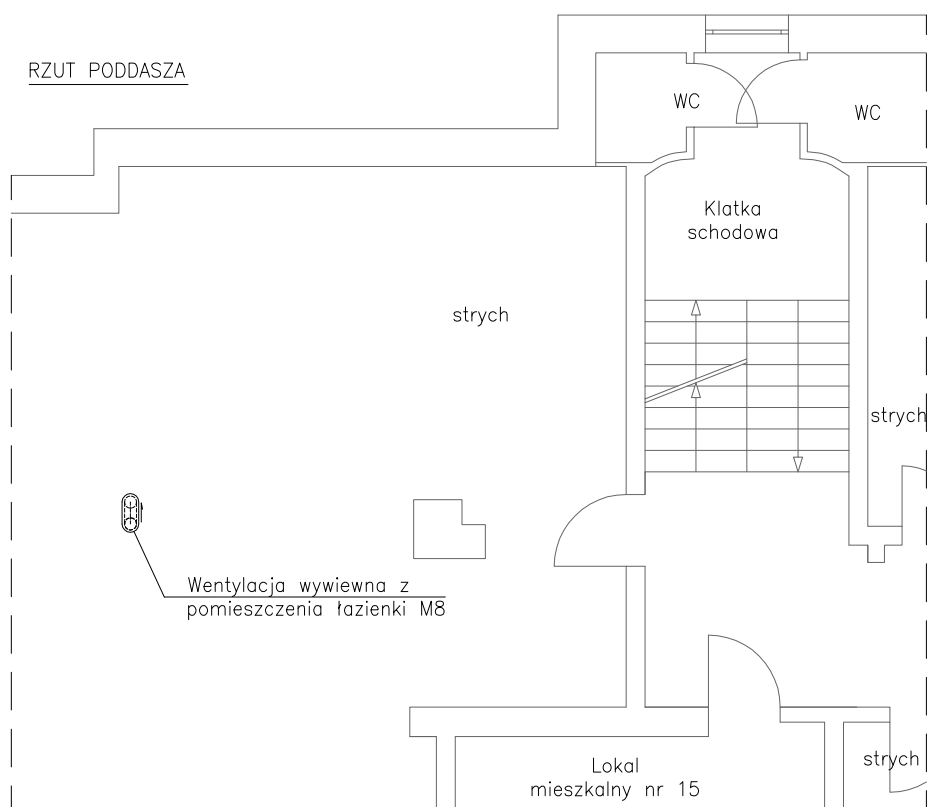

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 wałbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 31.03.2017
Temat:	"Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Piłsudskiego 62 w Wałbrzychu" dz. nr 106/2 obręb nr 21 Nowe Miasto		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT III PIĘTRA i PODDASZA – WENTYLACJA WYWIEWNA Z LOKALU M8		Nr rys.: 2