

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 24.03.2017 r.

Opinia Nr 007703

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 24/10 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 może być przeznaczony dla pieca węglowego a przewód nr 2 dla pieca olejowego - piece istniejące.
2. Wentylację wywiewną, kuchni wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie mechaniczne.

Inne uwagi: przewód nr 3 nie należy wykorzystywać - postawić jako rezerwową.

Kontroli dokonał: Marcin Bućka, Artur Tabuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZKNSPEKTOR
ds. Utrzymania Budynków
Tomasa Białomysłki

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 28.03.2017

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Bućka
Mistrz i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

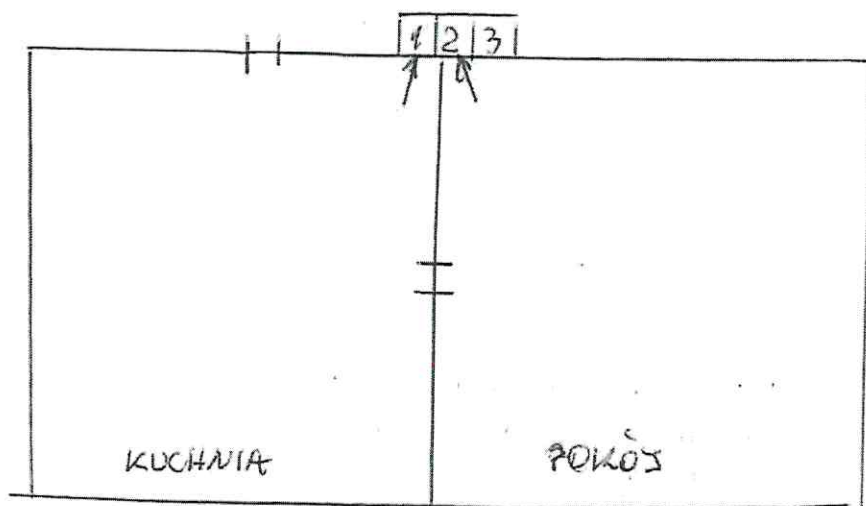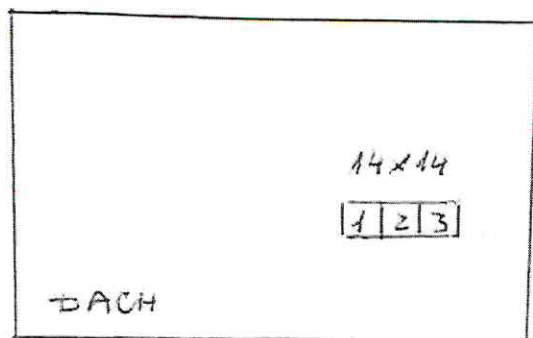

	1	2	3	
STRYCH				M-13
II P	K 10	P 10		M-10 N-9
I P				M-6 M-5
PARTER				M-4 postęstwo M-3

MISTRZ KOMINIARSKI
Marek Buciak